Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс 42-64-27,
единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99, E-mail: gu_uln@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: unduln@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску
пер. Пожарный 4, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 41-03-70, E-mail: odpn-73@mail.ru

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск "11" ноября 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

13 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного пожарного надзора юридического лица
№ 393

По адресу/ адресам: 432049, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 37 А
(место проведения проверки)

На основании:
распоряжения Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области Филиппова Олега Николаевича № 393 от 18.10.2019 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), должность руководителя, фамилия, имя, отчество)

была проведена *внеплановая* **выездная проверка в отношении:**
(плановая, внеплановая)
Федерального Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, здание общежития
(полное наименование юридического лица, в том числе фирменное наименование, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
(заполняется в случае проведения проверки филиала, представительства, обособленного структурного подразделения юридического лица или индивидуального предпринимателя, деятельность которых подлежит проверке по указанным адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 1 час 00 минут
(рабочих дней, часов)

Акт составлен:
Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ульяновску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а) (заполняется при проведении выездной проверки):
ознакомлен представитель по доверенности Утрианов Михаил Геннадьевич, 07.11.2019 г. в 11 часов 00 минут
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

WWW.PHARMCOL.RU

Лицо(а), проводившие проверку:
Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Салихов Олег Ренатович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку, а также указание на экспертов, представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки)

При проведении проверки присутствовали:
Представитель по доверенности Утриванов Михаил Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки было установлено, что ранее выданное предписание от **21.06.2019 года № 173/1/62** по устранению нарушений требований пожарной безопасности, **устранено в полном объеме и установленные законом сроки.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного пожарного надзора, внесена (невозможно) при проведении выездной проверки:

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного пожарного надзора, отсутствует (невозможно) при проведении выездной проверки:

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подпись лиц, проводивших проверку:

Салихов О.Р.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Представитель по доверенности Утриванов Михаил Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"11" ноября 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

WWW.PHARMCOL.RU

Бакировой 64

МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по городу Ульяновску

пер. Пожарный, д. 4, г. Ульяновск, 432071
Телефон: 41-03-80, Факс: 41-03-70
E-mail: ufpn-73@mail.ru
Телефон доверия МЧС 8(495) 449-99-99

12.10.19 № 1356-2-6.10

Федеральному Государственному
бюджетному профессиональному
образовательному учреждению
«Ульяновский фармацевтический
колледж» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации

432017, Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого,
д. 37/110

О проведении внеплановой проверки

Сообщаю Вам, что в октябре 2019 года истекает срок исполнения ранее выданного предписания по устранению обязательных нарушений требований пожарной безопасности от 21.06.2019 года № 173/1/62 Федерального Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации», по адресу: г. Ульяновск, улица Аблукова, д. 37 А.

В целях организации проведения внеплановой проверки направляю в Ваш адрес копию распоряжения на проведение проверки от 18 октября 2019 года № 393.

В связи с этим, прошу Вас назначить ответственных должностных лиц и наделить их соответствующими полномочиями по предоставлению интересов юридического лица (Федерального Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации») и присутствия их при проведении проверки (выдать доверенности). В доверенностях прошу указать, что должностные лица (указать Ф.И.О. и паспортные данные) имеют право от имени юридического лица (полное наименование, ИНН, ОГРН) представлять интересы Федерального Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации» в органах федерального государственного пожарного надзора МЧС России, присутствовать при проведении внеплановой проверки объекта защиты, получать документы по результатам внеплановой проверки, представлять интересы организации в качестве защитника при производстве по делам об административных правонарушениях с правом подписания протоколов об административных правонарушениях, давать объяснения по существу нарушений, участвовать при рассмотрении административных дел.

Контактное лицо от ОНД и ПР по г. Ульяновску – Салихов Олег Ренатович, тел.: 8(8422) 44-18-89, 8-90-41889651.

Приложение: 1. Копия распоряжения № 393 от 18.10.2019 года о проведении внеплановой проверки на 2 л. в 1 экз.

Заместитель главного государственного инспектора
г. Ульяновска по пожарному надзору О.Н. Филиппов

О.Р. Салихов
8(8422)44-18-89

ОГБ ПОУ «УФК»
Министерства России
вх. № 369
«22» 10 19

WWW.PHARMCOL.RU

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску
Главного управления МЧС России по Ульяновской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении плановой выездной проверки

от «13» сентября 2019 г.

1. Провести проверку в отношении:
федерального Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, лицензиата Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

2. Место нахождения: 432017, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Пушкарева, дом 37 А – юридический адрес; 432049, Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Пушкарева, дом 37 А – адрес фактического осуществления деятельности

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ами) на проведение проверки:
Государственного инспектора города Ульяновска по пожарному надзору Салихова Олега Рентовича, государственного инспектора города Ульяновска по пожарному надзору Аскатина Рамиса Шафкатовича, государственного инспектора города Ульяновска по пожарному надзору Сергея Николаевича, государственного инспектора г. Ульяновска по пожарному надзору Некакова Рината Минхайдаровича государственного инспектора города Ульяновска по пожарному надзору Кузьменко Марину Владимировну.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:
Не привлекать

5. Настоящая проверка проводится в рамках
федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 1000144[illegible]5160.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 21.06.2019 года № 173/1/62

а) в случае проведения плановой проверки:
– сведения из утвержденного ежегодного плана проведения плановых проверок;
– реквизиты примерного листа (списка) контрольных вопросов, если при проведении плановой проверки используется примерный лист (список) контрольных вопросов;
б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения;
– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности (выполнения) по осуществлению иных юридически значимых действий, если проводимая внеплановая выездная проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя проводится в рамках предоставления данного статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления соответствующих видов деятельности (выполнения) по осуществлению иных юридически значимых действий;

WWW.PHARMCOL.RU

7. Предметом настоящей проверки является соблюдение

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов муниципального контроля;

принятие мер по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «25» октября 20 19 г.

Проверку окончить не позднее «22» ноября 20 19 г.

9. Правовые основания проведения проверки:

пункт 17, части 4 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункт 1 части 5 статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2017 № 290 «О Федеральной государственной пожарной охране

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

в соответствии с пунктами №№ 1-7 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 21.06.2019 года № 1737/1/62

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования (с 25.10.2019 г. по 22.11.2019 г.);

2) рассмотрение документов юридического лица, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки (с 25.10.2019 г. по 22.11.2019 г.)

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля, муниципального контроля, административных регламентов

WWW.PRORMCOL.RU

государственного контроля (надзора), осуществляемого муниципальным контролем (при их наличии):

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённый приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О Федеральной государственной пожарной охране».

13.Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

– Документы, подтверждающие исполнение предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 21.03.2017 года № 173/1/1.

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Ульяновску
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Ульяновской области

О.Н. Филиппов

Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Сапухин Олег Геннадьевич, т. (8422) 44-18-89, ogpn-73@mail.ru

WWW.PHARMCOL.RU

Приложение № 4

Пенсионный фонд Российской Федерации
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда в Ленинском районе города Ульяновска Ульяновской области (межрайонное)

(наименование территориального органа ПФР)

АКТ

по результатам документальной проверки достоверности представленных страхователями в Пенсионный фонд России индивидуальных сведений о стаже на соответствующих видах работ застрахованных лиц

от «05» августа 2019г № _26_

Мною (нами) главным специалистом-экспертом ООПЗЛ Садовниковой С.Г
(должность, ФИО проверяющих)
на основании решения от 29.07.2019 № 26
в присутствии главного бухгалтера Карповой С.А.
(должность, ФИО представителя (ей) проверяемой организации)
проведена проверка: ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж»
(наименование организации)
ул.Л.Толстого, 37/110, г.Ульяновск, 432017
(юридический адрес и/или адрес места нахождения)
ФГБУ
(организационно-правовая форма)
регистрационный номер 083-024-061806 ИНН _____.
Контактный телефон _____.
Перечень документов, затребованных для проверки:
свидетельство регистрации юридического лица, устав, лицевые счета, штатные расписания, книги приказов, личная карточка формы Т-2 Груздевой Ирины Оганезовны.

Перечень документов, представленных для проверки: свидетельство регистрации юридического лица, устав, лицевые счета, штатные расписания, книги приказов, личная карточка формы Т-2 Груздевой Ирины Оганезовны.

за период с 1992г по 1993г.

Перечень первичных документов, проверенных выборочным методом:_____
Проверка начата 05.08.2019г, окончена 05.08.2019г.
Перечень не представленных для проверки документов:
Причина непредставления перечисленных документов:

2. Результаты проверки.

Настоящей проверкой установлено следующее:
Для проверки представлены следующие документы:

1. О профиле, статусе, структуре организации:

WWW.PHARMCOL.RU

К проверке представлено свидетельство регистрации юридического лица государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ульяновский фармацевтический колледж»,

Устав государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ульяновский фармацевтический колледж» от 1995г,

В уставе просматривается структура колледжа из 5 отделений:

- Фармация.
- Лабораторная диагностика,
- Сестринское дело,
- Повышение квалификации медицинских работников,
- Отделение дополнительного образования.

Колледж имеет подготовительные курсы, учебные кабинеты, лаборатории, учебное приусадебное хозяйство, учебную аптеку, общежитие, столовую, здравпункт, музей, спортзал, библиотеку, комнату и здоровья и т.д.

Основными задачами колледжа являются

- удовлетворение потребностей лечебно-профилактических и аптечных учреждений России специалистами со средним специальным образованием повышенного уровня квалификации,
- удовлетворение потребностей личности в получении среднего профессионального образования и квалификации в избранной области профессиональной деятельности,
- подготовка специалистов, отвечающих потребностям рыночной экономики,
- переподготовка и повышение квалификации специалистов среднего звена,
- отделение дополнительного образования.

К проверке также представлен устав ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» от 2016г.

2. По личному составу.

К проверке представлен приказ 101 от 01.07.1992г о приеме на работу Груздевой Ирины Оганезовны преподавателем спецдисциплин с 01.07.1992г.

К проверке представлен приказ 167 от 09.09.1992г об установлении учебной нагрузки на 1992-1993 учебный год следующим преподавателям: ….. 47) Груздевой И.А. (предмет «Человек») – 1038часов.

К проверке представлен приказ № 3 от 06.01.1993г. об увольнении преподавателя Груздевой И.О. 11.01.1993г. по собственному желанию и выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск за 22 календарных дня

К проверке представлена личная карточка формы Т-2 на Груздеву Ирину Оганезовну, в которой в разделе III «назначения и перемещения» просматривается запись о приеме на работу с 01.07.1992г преподавателем.

К проверке представлены лицевые счета на работников Ульяновского фармколледжа, в которых просматривается Груздева Ирина Оганезовна – преподаватель. Начисления заработной платы – по основной зарплате с июля 1992г по январь 1993г.

2. Заключение.

WWW.PHARMCOL.RU

Для устранения нарушений, выявленных в результате проверки, страхователю предлагается: нарушения не выявлены.
Объяснения проверяемого по существу установленных нарушений: нет
Индивидуальные сведения в части специального стажа являются достоверными на застрахованное лицо: Груздева Ирина Оганезовна.

Рекомендовано: Представить льготно-уточняющую справку на Груздеву Ирину Оганезовну.
Приложение к Акту проверки на ____ листах

Проверяющие:

_____ Садовникова С.Г
(подпись) (ФИО)
м.п. «05» августа 2019г.

Руководитель организации

_____ Денисова Л.И.
(подпись) (ФИО)
м.п.

Главный бухгалтер

_____ Карпова С.А.
(подпись) (ФИО)

Уполномоченный представитель

_____ Грашина Е.В.
(подпись) (ФИО)

«____» августа 2019г.

Экземпляр акта с приложением на ____ л. получил:

Руководитель организации ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж»
(наименование организации)

_____ Денисова Л.И.
(подпись) (ФИО)

«____»августа 2019г.

WWW.PHARMCOL.RU

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, 112, г. Ульяновск, 432011, телефон (8422) 42-64-01 Факс 42-64-27
единый тел. доверия 8-(8422)-39-99-99, E-mail: gu_ulsk@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел./факс 42-64-06, E-mail: undnpr@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. УЛЬЯНОВСКУ

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, телефон 41-03-20, E-mail: ogpn-73@mail.ru

Предписание № 173/1/[illegible]
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

21 июня 2019 г. **г. Ульяновск**

Юридическому лицу Федеральному Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России).

На основании распоряжения Начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску Евсеевича Андрея Николаевича № 173 от 20.05.2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 27.05.2019 года по 21.06.2019 года, проведена ***плановая*** проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России по адресу: 432049, Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Аблукова, д. 37 А.

Лицо (а), проводившие проверку: **Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Салихов Олег Ренатович.**

При проведении проверки присутствовали: **Заведующий общежитием ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России (представитель по доверенности № 16 от 24.05.2019 г.) Утрианов Михаил Геннадьевич**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	На техническом этаже люк. отделяющий помещение производственного назначения (машинное отделение) от помещения общественного назначения (коридор 9-го этажа) выполнен не противопожарным с требуемым пределом огнестойкости *При проведении проверки установлен металлический [illegible] Сертификат соответствия [illegible] подтверждающий*	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123-ФЗ)	01.10.2019 г.	

WWW.PHARMCOL.RU

	необходимый предел огнестойкости. не представлен	ч. 4 ст. 4, ч 1 ст 6, ст 88 ч 3, табл 24; СНиП II-А 5-62 п 3 1, 3.3, СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14; СП 4.13130.2013 п. 5.2.6		
2.	Для здания общежития, расположенного по адресу: г. Ульяновск, улица Аблукова, д. 37 А, не разработана вновь, в связи с недостоверностью сведений, декларация пожарной безопасности. *Ранее действующая декларация пожарной безопасности № 73401373T03836 от 30.06.2016 г. отменена*	ФЗ №123-ФЗ часть 1 статьи 64	01.10.2019 г.	
3.	На 8 этаже Блока А, в именно в тамбуре 801 помещения допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (далее - ППР в РФ) 42 «в».	01.10.2019 г.	
4.	На 1 этаже не обеспечивается укомплектованность пожарного крана ПК-20, внутреннего противопожарного водопровода вторичными клапанами *При проведении проверки, на внешних кранах отсутствовали клапаны*	ППР в РФ п. 57.	01.10.2019 г.	
5.	Не разработана и не утверждена в установленном порядке специальная программа пожарно-технического минимума для обучения непосредственно в организации сотрудников осуществляющих круглосуточную охрану. *По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану. Специальные программы разрабатываются и утверждаются администрацией (собственником) организаций. Согласование специальных программ организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора.*	НПБ "Обучение мерам ПБ работников организаций» от 12.12.2007 п. 39.	01.10.2019 г.	
6.	В организации не разработан и не утверждён график проведения повторного противопожарного инструктажа.	Нарушены требования: п. 22, п. 23 НПБ "Обучение мерам ПБ работников организаций» от 12.12.2007	01.10.2019 г.	
7.	Не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по	Нарушены требования п. 61, п. 63 ППР РФ утв. Пост. Прав. РФ №390 от 25.04.2012 г.	01.10.2019 г.	

WWW.PHARMCOL.RU

	техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (системы противодымной защиты). Договор на обслуживание системы противодымной защиты при проведении проверки не предоставлен. Запись в журнале работ по техническому обслуживанию системы противодымной защиты не делается.			

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Салихов Олег Ренатович _____

«21» июня 2019 год

Предписание для исполнения получил:

_____ Зам. нач. отд. Кудашевский А.Г.

(подпись) (Ф.И.О., должность)

«21» июня 2019 год

WWW.PHARMCOL.RU

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ульяновской области
пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, тел.: 41-03-80, тел./факс 41-03-70, E-mail: [illegible]

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении плановой выездной проверки

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «20» мая 2019 г. № 73

1. Провести проверку в отношении
Федеральное Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, здание общежития (объекты с категорией среднего риска)

2. Место нахождения: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110 - юридический адрес; 432049, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Аблукова, 37 А - адрес фактического осуществления деятельности.

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Государственного инспектора города Ульяновска по пожарному надзору Салихова Олега Ренатовича, государственного инспектора города Ульяновска по пожарному надзору Макаренича Алексея Владимировича, государственного инспектора города Ульяновска по пожарному надзору Гаранина Сергея Николаевича, государственного инспектора города Ульяновска по пожарному надзору Абдуллина Рамиса Шафкатевича, государственного инспектора города Ульяновска по пожарному надзору Бычкова Андрея Сергеевича, государственного инспектора города Ульяновска по пожарному надзору Ферцеву Анну Павловну, государственного инспектора г. Ульяновска по пожарному надзору Исхакова Рината Минхайдаровича, государственного инспектора города Ульяновска по пожарному надзору Кузьменко Марину Владимировну, государственного инспектора города Ульяновска по пожарному надзору Абрамова Дениса Валерьевича, государственного инспектора города Ульяновска по пожарному надзору Чернову Татьяну Андреевну, государственного инспектора города Ульяновска по пожарному надзору Ибатуллина Марата Гакилевича, государственного инспектора города Ульяновска по пожарному надзору Яковлева Евгения Валерьевича.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:
Инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ульяновской области Улитин Алексей Геннадьевич (аттестован на основании приказа ГУ МЧС России по Ульяновской области № 214 от 07.06.2017 г.), старший инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ульяновской области Неспоманов Алексей Александрович (аттестован на основании приказа ГУ МЧС России по Ульяновской области № 214 от 07.06.2017 г.).

5. Настоящая проверка проводится в рамках
федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

WWW.PHARMCOL.RU

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: исполнения пунктов 147 плана проведения плановых проверок на 2019 год, опубликованного на сайте Главного управления МЧС России по Ульяновской области www.73.mchs.gov.ru. При осуществлении проверки используются проверочные листы, утвержденные приказом МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности».

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

задачами настоящей проверки являются: контроль за обеспечением пожарной безопасности

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «27» мая 20__

Проверку окончить не позднее «24» июня 20__

9. Правовые основания проведения проверки:

пункт 17, части 4 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; часть 4 статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; абз. 3 ч. 3 п. 21 постановления

Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре».

(ссылки на положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:
Требования, изложенные в проверочных листах (списках контрольных вопросов), используемых при осуществлении федерального государственного надзора в области пожарной безопасности при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением обязательных требований в области пожарной безопасности (утвержден приказом МЧС России от 28.06.2018 г. № 261).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования (с 27.05.2019 г. по 24.06.2019 г.);

2) рассмотрение документов юридического лица, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки (с 27.05.2019 г. по 24.06.2019 г.).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённый приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре».

(ссылки на положения)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

– документы, перечисленные в проверочных листах (списках контрольных вопросов), используемых при осуществлении федерального государственного надзора в области пожарной безопасности при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением обязательных требований в области пожарной безопасности (утвержден приказом МЧС России от 28.06.2018 г. № 261).

Начальник ОНД и ПР по г. Ульяновску
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Ульяновской области

А.Н. Евсиевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя (заместителя руководителя) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, в которых должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, входит в состав)

Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Салихов Олег Ренатович, т. (8422) 44-18-89, ogpn-73@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, приказа, номер служебного телефона, адрес электронной почты)

WWW.PHARMCOL.RU

РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

07 ноября 2018 г. № 20

Прокурор Ульяновской области государственный советник юстиции 2 класса Хуртин С.А.

РЕШИЛ:

1. Провести проверку исполнения требований антикоррупционного законодательства в ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж».

2. Цель проверки – проверка исполнения требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Основание проверки – статья 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции».

4. Предмет проверки – исполнение работниками ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» требований постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции».

5. Установить срок проведения проверки с 08.11.2018 по 06.12.2018.

6. Поручить проведение проверки прокурору отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ульяновской области Желтову О.И.

7. Довести настоящее решение до сведения директора ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» Денисовой Л.И.

Прокурор Ульяновской области

государственный советник
юстиции 2 класса С.А. Хуртин

О.И. Желтов, тел. 33-10-63

ПРОКУРАТУРА
Ульяновской области

WWW.PHARMCOL.RU

АКТ
ПРОВЕРКИ, В ХОДЕ КОТОРОЙ
НЕ ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА

«22» ноября 2018 г. г. Ульяновск
место составления

Прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ульяновской области советником юстиции Желтовым О.И. на основании решения прокурора Ульяновской области государственного советника юстиции 2 класса Хурсина С.А. от 07.11.2018 № 20 в период с 08.11.2018 по 22.11.2018 проведена проверка исполнения требований антикоррупционного законодательства в ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж».

Цель проверки – проверка исполнения требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Основание проверки – статья 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции»

Предмет проверки – исполнение работниками ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» требований постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции»

В ходе проведения проверки нарушений законодательства относящихся к предмету проверки, не выявлено

отметка о направлении акта руководителю или иному уполномоченному представителю проверяемого органа (организации)

WWW.PHARMCOL.RU

Министерство
образования и науки
Ульяновской области

Департамент по надзору и
контролю в сфере образования

[illegible]

21.11.2018 № Исх-ш40/2018
от

На №

Федеральное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Ульяновский фармацевтический
колледж» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации

Льва Толстого ул., д. 37/110, г.
Ульяновск, 432017

Уведомление об исполнении предписания

Департаментом по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Ульяновской области рассмотрен отчёт Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации о результатах исполнения предписания об устранении нарушений требований законодательства об образовании к акту проверки от 24.05.2018 № 40-н.

Предоставленный отчёт подтверждает факт исполнения предписания.

Директор И.В.Киселева

Черемных Анна Владимировна
8(8422) 64-62-56

ОГБПОУ «УФК»
Входящий -
№ 812
23.11.18

WWW.PHARMCOL.RU

Министерство образования и науки Ульяновской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

432017, г. Ульяновск, Льва Толстого ул., д. 37/110

(место составления акта)

" 24 " мая 2018

(дата составления акта)

15:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 40- н

По адресу/адресам: 432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110

(место проведения проверки)

На основании: распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 16.0.2018 № 434-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая выездная проверка в отношении:

(плановая или внеплановая, документарная или выездная)

федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин.

(заполняется в случае проведения проверки филиала, представительства, обособленного структурного подразделения юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Министерством образования и науки Ульяновской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Денисова Любовь Ивановна, директор федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж». 24.04.2018. 09:30

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Киселева Ирина Вениаминовна, директор департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Ульяновской области

Пономарьева Татьяна Николаевна, заместитель директора департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Ульяновской области;

Черемных Анна Владимировна, начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства об образовании департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Ульяновской области;

Сыткина Юлия Андреевна, консультант отдела по надзору за соблюдением законодательства об образовании департамента по надзору и

WWW.PHARMCOL.RU

контролю в сфере образования Министерства образования и науки Ульяновской области: Антронова Алина Олеговна, главный специалист – эксперт отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Ульяновской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последние - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Денисова Любовь Ивановна, директор федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Выявленное нарушение	Наименование нарушенного нормативного правового акта	Указание на пункты и статьи нарушенного нормативного правового акта
1	В справке о периоде обучения, выдаваемой образовательной организацией по заявлению обучающегося, желающего быть переведённым в другую организацию, отсутствуют сведения об уровне образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы, а также дата выдачи справки, в связи с чем не представляется возможным сделать вывод о соблюдении образовательной организацией сроков её выдачи.	Порядок перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 № 124)	п.11
2	В представленных заявлениях об отчислении из образовательного учреждения по инициативе обучающихся не указывается дата подачи такого заявления	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»	ч. 2 ст. 61
3.	Предоставление академического отпуска обучающимся осуществляется с нарушением установленных требований: а) срок предоставления академического отпуска обучающимся принимается образовательной организацией в одностороннем порядке: в заявлениях срок предоставления академического отпуска обучающимися не указывается, а также срок его	Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 № 455	п.п. 2, 4

WWW.PHARMCOL.RU

	предоставления определяется образовательной организацией без учёта рекомендаций, указанных в заключении врачебной комиссии медицинской организации; в приказах образовательной организации о предоставлении академического отпуска в связи с призывом на военную службу не указывается срок предоставления (до окончания срока службы); б) обучающимся вчамен отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет предоставляется академический отпуск по беременности и родам и академический отпуск по уходу за ребёнком на основании	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 № 455	п. 12 ч. 1 ст. 34 п.п. 2, 4-5
4.	Изменение образовательных отношений по инициативе обучающихся осуществляется без учета требований законодательства об образовании: восстановление отдельных обучающихся в связи с выходом из отпуска по уходу за ребёнком оформлено распорядительным актом позднее срока, указанного в заявлении обучающегося.	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»	ч.ч. 2, 4 ст. 57
5	Требования к уровню образования и стажу работы в должностной инструкции «тьютора» определены без учета квалификационных требований, указанных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н).	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»	ч. 1 ст. 46

Лицо, ответственное за совершение выявленных нарушений:

Денисова Любовь Ивановна, директор федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж»

(указываются характеры совершенных лицом, допустившим нарушение)

WWW.PHARMCOL.RU

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

_____

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание от 24.05.2018

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ / И.В.Киселева

_____ / Т.П.Позапарьева

_____ / А.В.Черемных

_____ / Ю.А.Святкина

_____ /А.О.Андронова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

_____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» мая 2018

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

WWW.PHARMCOL.RU

Прилагается к акту проверки
от 24.05.2018 № 40-п

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(наименование проверяемого лица)

Льва Толстого ул., д. 37.110,
г. Ульяновск, 432017
(адрес места нахождения проверяемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений требований законодательства об образовании

На основании распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области от 16.03.2018 № 434-р была проведена плановая выездная проверка по федеральному государственному надзору в сфере образования в отношении Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации с целью надзора за соблюдением законодательства РФ в сфере образования при переводе, отчислении, исключении, восстановлении обучающихся, а также при приёме и организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение п. 11 Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 № 124) в справке о периоде обучения, выдаваемой образовательной организацией по заявлению обучающегося, желающего быть переведённым в другую организацию, отсутствуют сведения об уровне образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы, а также дата выдачи справки, в связи с чем не представляется возможным сделать вывод о соблюдении образовательной организацией сроков её выдачи.

2. В нарушение ч. 2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в представленных заявлениях об отчислении из образовательного учреждения по инициативе обучающихся не указывается дата подачи такого заявления.

3. Предоставление академического отпуска обучающимся осуществляется с нарушением установленных требований:

а) в нарушение п.п. 2, 4 Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 № 455 (далее – Порядок) срок предоставления академического отпуска обучающимся принимается образовательной организацией в одностороннем порядке, в заявлениях срок предоставления академического отпуска обучающимися не

WWW.PHARMCOL.RU

указывается, а также срок его предоставления определяется образовательной организацией без учёта рекомендаций, указанных в заключении врачебной комиссии медицинской организации: в приказах образовательной организации о предоставлении академического отпуска в связи с призывом на военную службу не указывается срок предоставления (до окончания срока службы);

б) в нарушение п. 12 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.п. 2, 4-5 Порядка обучающимся взамен отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет предоставляется академический отпуск по беременности и родам и академический отпуск по уходу за ребёнком на основании

4. Изменение образовательных отношений по инициативе обучающихся осуществляется без учета требований законодательства об образовании: восстановление отдельных обучающихся в связи с выходом из отпуска по уходу за ребёнком оформлено распорядительным актом позднее срока, указанного в заявлении обучающегося (ч.ч. 2, 4 ст. 57 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

5. В нарушение ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» требования к уровню образования и стажу работы в должностной инструкции «тьютора» определены без учета квалификационных требований, указанных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н).

Министерство образования и науки Ульяновской области предписывает Федеральному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации устранить указанные нарушения и представить в департамент по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Ульяновской области отчёт об исполнении настоящего предписания в срок до 01.11.2018.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность (часть 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

За непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления законной деятельности, а равно представление таких сведений (информации) в неполном объёме или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Директор департамента
по надзору и контролю в сфере образования — И.В.Киселева

Заместитель директора департамента
по надзору и контролю в сфере образования — Г.Н.Пономарева

Начальник отдела по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере образования — А.В.Черемных

WWW.PHARMCOL.RU

Консультант отдела по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере образования Ю.А.Святкина

Главный специалист-эксперт отдела
по надзору за соблюдением
законодательства в сфере образования А.О.Андронова

Предписание получил
(направлено) (подпись) (фамилия. имя.
отчество)

04 05 2012 г.
(дата)

WWW.PHARMCOL.RU

НОМЕР ТЕЛЕФОНА: 7355 28 МАЙ. 2018 [illegible] СТР1

РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

«25» мая 2018 года № [illegible]

И.о. заместителя прокурора Засвияжского района г. Ульяновска младший советник юстиции Пучкин Д.В.

Р Е Ш И Л:

1. Провести проверку ГКУЗ «Областной специализированный дом ребенка для детей с органическими поражениями центральной нервной системы с нарушением психики», общежития медицинского колледжа ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», общежития ГБОУ СПО «Ульяновский фармацевтический колледж»

2. Целью проверки является исполнение законодательства о пожарной безопасности.

3. Основание проверки: приказ Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи», указание прокурора Ульяновской области от 27.02.2014 № 32/21-Д «О дополнительных мерах по повышению эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства в деятельности специализированных учреждений с круглосуточным пребыванием детей и общежитиях образовательных организаций начального и среднего профессионального образования, в которых воспитываются, обучаются или проживают дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и другие несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации»

4. Предметом проверки является Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

5. Установить срок проведения проверки с 28.05.2018 по 27.06.2018.

6. Поручить проведение проверки: помощнику прокурора Засвияжского района г. Ульяновска Понизяйкиной Г.В.

7. Довести настоящее решение до сведения главного врача ГКУЗ «Областной специализированный дом ребенка для детей с органическими поражениями центральной нервной системы с нарушением психики» Смоленской И.М., ректора ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» Костишко Б.М., директора ГБОУ СПО «Ульяновский фармацевтический колледж» Денисовой Л.И.

И.о. заместителя прокурора
Засвияжского района
г. Ульяновска

младший советник юстиции Д.В. Пучкин

WWW.PHARMCOL.RU

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Территориальный отдел госавтодорнадзора по Ульяновской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)

о проведении *плановой выездной* проверки

(плановой внеплановой, документарной выездной)

юридического лица

от "*05*" *апреля* 2018 г. N *[illegible]*

1. Провести проверку в отношении:

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: *г. Ульяновск, ул. Льва Толстого - д.37 "Б"*

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки

Абрашкина Игоря Геннадьевича – государственного инспектора территориального отдела госавтодорнадзора по Ульяновской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: *не привлекаются*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках

контроля (надзора) в сфере автомобильного и городского наземного электрического транспорта, реестровый номер функции - 10001762824

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок на 2018 год.

задачами настоящей проверки являются:

выявление и пресечение нарушений нормативных актов, стандартов и норм регламентирующих деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, в том числе по осуществлению перевозок автомобильным транспортом

7. Предметом настоящей проверки является:

соблюдение обязательных требований

8. Срок проведения проверки: *не более 2-х рабочих дней*

К проведению проверки приступить с "*02*" *апреля 2018 года*

WWW.PHARMCOL.RU

Проверку окончить не позднее "03" апреля 2018 года

9. Правовые основания проведения проверки:

- Положение о Средне - Волжском межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) от 27.06.2017 г. № ПБ - 53 фс
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
- постановление Правительства РФ от 19.03.2013 № 236 «О федеральном государственном транспортном надзоре»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
- приказ Минтранса РФ от 15.12.2014 № 343н «Об утверждении Порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров».
- Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
- постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения».
- постановление Правительства РФ от 24.06.1995 № 647 «Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий».
- приказ Минтранса РФ от 02.04.1996 № 27
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».
- постановление Правительства РФ от 13.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом».
- приказ Минтранса РФ от 21.08.2013 № 273 «Об утверждении Порядка оформления транспортных средств категорий и типов транспортных средств, оснащаемых тахографами».
- приказ Минтранса РФ от 13.02.2013 № 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и типов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, устанавливаемых на транспортные средства».
- приказ Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Перечня мероприятий по подготовке работников организаций, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации».
- приказ Минтранса РФ от 11.03.2016 № 59 «Об утверждении Порядка применения профессиональных стандартов при подборе и профессиональном обучении работников, занимающихся на работах, непосредственно связанных с движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».
- абз. 4 ст. 91 Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»
- приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей».
- приказ Минтранса РФ и Минтруда РФ от 11.03.1994 № 13/1 «Об утверждении Положения о порядке проведения стажировки лиц, впервые допускаемых к самостоятельной работе в качестве водителей автомобилей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа».
- приказ Минтранса РФ от 28.09.2015 № 287 «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом».
- постановление Госкомстата РФ от 24.11.1997 № 78 «Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ и автомобильного транспорта».
- Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитенами».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для

WWW.PHARMCOL.RU

достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения)

- 02.04.2018г. (1час) – проверки наличия и соответствия установленным требованиям имеющейся и оформления путевых листов, организация технического обслуживания и ремонт транспортных средств (далее – ТС);

- 02.04.2018г. (1час), 03.04.2018 г. (1 час) - осмотр ТС на предмет соответствия по наличию конструкции техническому состоянию, внешнему и внутреннему оборудованию техническим требованиям и условиям перевозок пассажиров и грузов и допущенных в установленном порядке к участию в дорожном движении ;

- 02.04.2018г. (1час), 03.04.2018 г. (1 час) - проверки наличия в базе данных предприятия файлов, содержащих данные с карты водителя, выгружаемые каждые 28 дней;

- 02.04.2018г. (1час), 03.04.2018 г. (1 час) - проверки соответствия рабочих профессиональным и квалификационным требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок и присвоение им аттестации;

- 02.04.18г. (1час), 03.04.2018 г. (1 час) - проверки проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей;

- 02.04.2018г. (1час), 03.04.2018 г. (1 час) - проверки проведения предрейсового контроля технического состояния ТС;

- 02.04.2018г. (2 часа), 03.04.2018 г. (2 часа) - рассмотрение документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Приказ Минтранса РФ от 28.12.2017 №542 «Об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями законодательства РФ в сфере автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, а также на объектах транспортной инфраструктуры».

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном основании находящихся в эксплуатации автотранспортных средств (за исключением прицепов, полуприцепов транспортных средств или свидетельство о регистрации транспортных средств, договор аренды (лизинга) транспортных средств);

- документы, подтверждающие наличие в организации специалиста ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность;

- документы, подтверждающие соответствие работников профессиональным и квалификационным требованиям предъявляемым при осуществлении перевозок и присвоение им аттестации;

- листы собеседования на водителей, принятых после 12.09.2016 (хранятся не менее 5 лет);

- трудовые книжки, трудовые контракты;

- журнал учета ДТП;

- Документы, подтверждающие проведение анализа причин и условий способствующих возникновению ДТП;

- сопроводительные листы (хранятся не менее 3 лет);

- документы, подтверждающие проведение ежегодного планирования мероприятий по предупреждению ДТП;

- документы, подтверждающие проведение проверок соблюдения установленных стандартами и нормативами мероприятий в отношении должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения;

- документы, подтверждающие проведение водителей предрейсовых, сезонного, специального инструктажей;

- документы, подтверждающие соблюдение режима труда и отдыха водителей (документ, устанавливающий особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей, табели учета рабочего времени за январь-март 2018 г., документ устанавливающий состав и продолжительность вспомогательных работ, включаемых в подготовительно-заключительное время и продолжительность времени проведения медицинского осмотра водителя, файлы содержащие данные с карты водителя, выгружаемые каждые 28 дней в базу данных предприятия).

WWW.PHARMCOL.RU

- документы, подтверждающие прохождение и проведение обязательных предрейсовых медицинских осмотров в отношении тех, принятых на работу в качестве водителей транспортных средств после 01.04.2014г.;

- документы, подтверждающие прохождение и проведение обязательных периодических (не реже одного раза в два года) медицинских осмотров в течение всего времени работы лиц в качестве водителей транспортных средств;

- документы, подтверждающие прохождение и проведение обязательных предрейсовых медицинских осмотров прошедших в течение всего времени работы лиц в качестве водителей транспортных средств, за исключением водителей управляющих транспортными средствами, эксплуатируемыми на линиях междугородных сообщений;

- журнал регистрации предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей, журнал регистрации выданных по результатам медицинских осмотров водителей (при наличии у перевозчика такого вида деятельности, связанной с осуществлением медицинской деятельности);

- документы, подтверждающие прохождение и проведение предрейсового контроля технического состояния ТС;

- документы, подтверждающие наличие помещений и оборудования, позволяющих осуществлять своевременное техническое обслуживание и ремонт ТС на договорной основе специализированными организациями (с приложением договоров на техническое обслуживание и ремонт ТС);

- документы, подтверждающие соответствие ТС, проводящих техническое обслуживание и ремонт требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование ТС, участвующих в дорожном движении (в части отсутствия неисправностей, перечень которых определяется основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения);

- документы, подтверждающие обеспечение стоянок (хранения) ТС, исключающие доступ к ним посторонних лиц, а также своевременное их техническое обслуживание;

- журнал учета дорожных происшествий, путевые листы за период с 01.01.2018г. по 01.04.2018г.;

- договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;

- документ об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц;

- документы на каждое транспортное средство, указанные, предусмотренные [illegible];

- документы, подтверждающие оснащение транспортных средств тахографами, аттестованными за соблюдением водителем режима движения, труда и отдыха (тахограммы, акты проверки);

- документы, подтверждающие необходимый стаж работы водителя.

Заместитель начальника управления –
начальник отдела Чухлов С.В.
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

Абрамов Игорь Геннадьевич – государственный инспектор территориального отдела госэнергонадзора по Ульяновской области, тел. 42-01-34, 8-927-631-20-01

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, осуществляющего проверку, реквизиты распоряжения или приказа, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

WWW.PHARMCOL.RU

Средне – Волжское Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Территориальный отдел по Ульяновской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 330011

"03" апреля 2018 г. г.Ульяновск, ул.Льва Толстого 37 (1)

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОГРН 1027301165253

"02-03" апреля 2018 г. при проведении проверки выявлены нарушения транспортного законодательства Российской Федерации (акт № 17.33 от "03" апреля 2018 г.) *На основании Положения об Средне – Волжское Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:*

№№ пп	Наименование мероприятий с указанием нормативного правового акта	Срок выполнения
1	*Обеспечить наличие в учреждении должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность.* *(п.2 п. 8 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 г. №7 «О утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»).*	*До 30.04.2018 г*
2	*Обеспечить заполнение путевых листов в установленном порядке* *(гл. 2. типовые межотраслевые формы № 3, утвержденные постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и*	*До 30.04.2018*

WWW.PHARMCOL.RU

	механизмов, работ в автомобильном транспорте»)	
3	*Обеспечить проведение ежемесячных сверок сведений о ДТП с органами ГИБДД.* *(п. 18 Правил учета ДТП утвержденных ПП РФ от 29.06.1995 г., № 647)*	*До 30.04.2018 г.*

Информацию о принятых мерах представить в Управление государственного автодорожного надзора по Ульяновской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в срок до "*01*" *мая 2018 г.* по адресу: *г. Ульяновск, ул. Ленина, 97.*

Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за невыполнение в срок предписания (ст. 19.5 ч.1).

Государственный инспектор *М.Г. Абрамова*
(должность лица выдавшего предписание) (подпись) (инициалы, фамилия)

С предписанием ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил

Директор *А.Н. Трошкина*
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Предписание направлено по почте _____
(№ извещения, дата)

WWW.PHARMCOL.RU

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 марта 2018 г. № 034-р

Экз.№ _____

г. Ульяновск

органа государственного контроля (надзора)

о проведении плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица

1. Провести проверку в отношении Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110; места фактического осуществления деятельности: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110; 432049, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Аблукова, дом 37А.

(в отношении каждого лица (филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) используемых им производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

– Киселеву Ирину Вениаминовну, директора департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Ульяновской области;

– Позапарьеву Татьяну Николаевну, заместителя директора департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Ульяновской области;

– Черемных Анну Владимировну, начальника отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Ульяновской области;

– Витушкину Валерию Анатольевну, консультанта отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Ульяновской области;

WWW.PHARMCOL.RU

– Святкину Юлию Андреевну, консультанта отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Ульяновской области;
– Андронову Алину Олеговну, главного специалиста-эксперта отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Ульяновской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

экспертов к проведению проверки не привлекать.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного контроля (надзора) в сфере образования, реестровый номер функции в ФРГУ 730000000172228034).

наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функций(и) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования при организации образовательной деятельности, на основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, утвержденного распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 24.10.2017 № 2039-р.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов).

б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации

WWW.PHARMCOL.RU

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами индивидуальными предпринимателями источниках рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо об индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

- реквизиты приказа (распоряжения) о проведении проверки ранее документарной проверки (проверки, документарной записи и другие), представленной юридическим лицом, обнаружившим нарушение.

Задачами настоящей проверки являются:

– обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере образования при переводе, отчислении, исключении, восстановлении обучающихся;

– обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере образования при приеме и организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с « 24 » апреля 2018 г

Проверку окончить не позднее « 24 » мая 2018 г

9. Правовые основания проведения проверки:

– ст. 7, ст. 93 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 19.02.2018);

WWW.PHARMCOL.RU

- ст.ст. 9, 12, 13 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от 27.11.2017);
- п. 2.1. Постановления Правительства Ульяновской области от 09.12.2013 № 590-П «О Министерстве образования и науки Ульяновской области» (ред. от 20.07.2017).

(ссылки на положения нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 19.02.2018);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2016);
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 07.06.2017);
- Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (вместе с «Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»)(ред. от 15.11.2016);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2013 № 36 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 11.12.2015);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 15.12.2014);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2013 № 957 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе»;

WWW.PHARMCOL.RU

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.10.2013 № 1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» (ред. от 25.09.2014);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (ред. от 21.04.2016);
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации» (ред. от 27.11.2017).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) Анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность организации по вопросам, подлежащим проверке, в том числе локальных нормативных правовых актов организации по вопросам, подлежащим проверке (15 рабочих дней);
2) Анализ информации, размещенной образовательной организацией на ее официальном сайте (3 рабочих дня);
3) Осмотр зданий, помещений, материально-технической базы организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (1 рабочий день);

WWW.PHARMCOL.RU

4) Проведение беседы с обучающимися организации, их родителями (законными представителями), работниками организации по вопросам, подлежащим проверке (1 рабочий день).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

– Административный регламент исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования (утв. Министерством образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 № 1096).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

– документ, подтверждающий полномочия руководителя организации;

– устав образовательной организации;

– локальный акт, регламентирующий приём обучающихся в образовательную организацию,

– локальные акты, регламентирующие порядок перевода, отчисления, исключения, восстановления обучающихся;

– локальные акты, регламентирующие порядок текущей аттестации обучающихся;

– локальные акты, регламентирующие порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников;

– книги (журналы) учёта движения обучающихся;

– личные дела обучающихся;

– документы, являющиеся основанием для перевода, отчисления, исключения, восстановления обучающихся;

– сведения о движении обучающихся за 2017, 2018 гг.;

– документы, подтверждающие ликвидацию академической задолженности при переводе, восстановлении в образовательную организацию;

– правила внутреннего распорядка;

– протоколы заседаний коллегиальных совещательных органов по вопросам перевода, отчисления, исключения, восстановления обучающихся,

– материалы, подтверждающие деятельность совета профилактики;

– материалы по взаимодействию с комиссией по делам несовершеннолетних;

– положение о приёмной комиссии;

– приказ об утверждении состава приёмной комиссии;

– материалы работы приёмной комиссии,

– списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

WWW.PHARMCOL.RU

– приказы по обучающимся, по основной деятельности;

– сведения об общем количестве мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования;

– положения о структурных подразделениях;

– положение об организации и проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок обучения по индивидуальному учебному плану и иные локальные акты, содержащие нормы по организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;

– штатное расписание;

– тарификационная ведомость;

– личные дела сотрудников;

– перспективный план-график повышения квалификации;

– реализуемые образовательные программы;

– индивидуальные программы реабилитации инвалидов;

– индивидуальные учебные планы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии);

– материалы деятельности социального педагога, педагога-психолога, тьютора по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;

– журналы учёта теоретических занятий, производственной практики;

– материалы по созданию доступной образовательной среды;

– сведения о наличии необходимых материально-технических средств, в том числе при организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения;

– документы, подтверждающие выдачу документов об образовании и (или) квалификации.

Директор департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Ульяновской области Киселева И.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печать)

Витушкина Валерия Анатольевна, консультант отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере образования департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Ульяновской области, 63-87-75

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

WWW.PHARMCOL.RU

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Территориальный отдел Госавтодорнадзора по Ульяновской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ульяновск — 07 мая 2018 г.
(дата составления акта)

ул. Л. Толстого - 37/110
(место составления акта)

с 12-30 до 13-30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 31/33

По адресу/адресам: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого - 37/110
(место проведения проверки)

На основании *распоряжения территориального отдела Госавтодорнадзора по Ульяновской области* № 154 - М от «06» апреля 2018 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая; документарная/выездная)

ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
07 05 2018 г. с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 4 ч.
__ __ 201__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 4 (четыре) рабочих часа
(рабочих часов)

Акт составлен: *территориальным отделом Госавтодорнадзора по Ульяновской области*
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы).
(заполняется при проведении выездной проверки)
Алексеева Н.Н. 07.05.2018 г.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

WWW.PHARMCOL.RU

Лицо (а), проводившее проверку: Ирошин Игорь Геннадьевич государственный инспектор территориального отдела государственного надзора по Ульяновской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последние при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Белова Любовь Павловна - директор; Бакирова Елена Валерьевна - главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено, все нужные требования приказ № 33 0011 от 03.04.2018 г. выполнены в полном объёме, а именно: 1) Приказом № 113 от 04.04.2018 г. Бакирова Елена Валерьевна назначена ответственной за обеспечение безопасности розничного движения (Копии приказа, удостоверения о

WWW.PHARMCOL.RU

[illegible] на 1050 л. от 11.01.2013 г. [illegible] о сдаче общежития № 0027990 от 11.11.2013 г. [illegible] к данному акту)

(а) [illegible] на [illegible] к [illegible] на л. 92 от 03.04.2013 г. и л. 99 от 04.04.2013 г.

(Копии [illegible] к данному акту)

(д) [illegible] о [illegible] с данными ГИБДД

(Копии [illegible] к данному акту)

WWW.PHARMCOL.R

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Копия приказа № 113 от 04.04.2018г. (на 1л.); Удостоверение ТУ 00502 от 16.09.2015г. (на 1л.); Удостоверение № 004340 от 13.11.2015г. (на 1л.); Путевой лист № 98 от 03.05.2018г. (на 1л.); Путевой лист № 99 от 04.05.2018г. (на 1л.); Журнал учёта АТП (на 4л.)

Подписи лиц, проводивших проверку: И.Г. Айрапкин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Фомичева Любовь Федоровна, заместитель директора Российская

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

07 мая 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: —

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Пометка об отказе от совершения подписи акта проверки: —

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

WWW.PHARMCOL.RU

СРЕДНЕВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Территориальный отдел государственного надзора по Ульяновской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)

о проведении *внеплановой выездной* проверки

(плановой, внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица

от 06.09.2018 г. N

1. Провести проверку в отношении: *ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*

(наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: *г. Ульяновск, ул. Хо Ши Мина, д. 37/10*

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: *главного специалиста-эксперта отдела государственного надзора* по Ульяновской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: *не привлекаются*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках *контроля (надзора) в сфере антимонопольного и тарифного регулирования перевозок автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом*

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля (реестровые) номера функций) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

контроля за исполнением ранее выданного предписания от 04.04.2018 года № 33/2018 со сроком исполнения до 04.09.2018 года

целями настоящей проверки являются:

за исключением мероприятий, являющихся основанием проведения проверки

7. Предметом настоящей проверки является:

WWW.PHARMCOL.RU

нормативными РФ в сфере [illegible] пристани и судовых [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] и [illegible] [illegible] инфраструктуры

(перечень положений с указанием наименования, номера и даты их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки

*[illegible] [illegible] [illegible] [

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

443035, г. Самара, ул.ул. Нагорная, 136 «А», телефон (факс): (846) 933-07-12, E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru
432980, г. Ульяновск, ул.Матросова. д.24 А, а/я 5023, телефон (факс): (842-2)41-35-05
Web-сайт: http://www.srpov.gosnadzor.ru

432980, г. Ульяновск,
ул. Матросова, д. 24А
(место составления акта)

" 15 " апреля 2021 г.
(дата составления акта)
15 – 00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 12-969-04-21-002-КП

По адресу/адресам: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110; 432000, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Аблукова, д.37А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Средне - Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Е.В.Долгова от 06 апреля 2021 года № РП-300-1181-о
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства Здравоохранения Российской Федерации (сокращенное наименование – ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России), ИНН 7325000711, ОГРН 1027301165253;
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место нахождения: адрес юридического лица: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110, адрес фактического осуществления деятельности: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110; 432000, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Аблукова, д.37А

Дата и время проведения проверки:
С 15 час 00 мин 13 апреля 2021 года до 15 час 00 мин 15 апреля 2021 года.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Средне - Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Юридическое лицо – ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России, Вх. № 193 от 12 апреля 2021 года.
Директор ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России - Денисова Любовь Ивановна, отметка 13.04.2021г.
Бакирова Елена Владимировна – заместитель директора по безопасности, ГО и МР, представитель ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России по доверенности № 1 от 01 марта 2021 года, выданной директором ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России Денисовой Любовью Ивановной, действующей на основании Устава, 21.04.2021г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Фахрутдинов Ильшат Ринатович - государственный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Ф.И.О	Должность	Приказ о назначении
Бакирова Елена Владимировна	Заместитель директора по безопасности, ГО и МР ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России	Приказ о приеме на работу 346-лс от 19.09.2017г.
Утриванов Михаил Геннадьевич	Заведующий общежитием, ответственный за безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов	Приказ ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России № 5320д от 30 декабря 2020 года о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов

В ходе проверки установлено:

В ходе проверки нарушения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных технических документов: **не выявлено**.

Замечания, указанные в предписании от 01 марта 2021 г. 12-03-21-014-П/П, срок которого истек 01.04.2021, выданном должностными лицами Средне–Поволжского управления Ростехнадзора Федеральному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства Здравоохранения Российской Федерации, устранены в полном объеме и снимаются с контроля.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):**не выявлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля. отсутствует

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1. Копия распоряжения и.о. заместителя руководителя Средне - Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Е.В. Долгова от 06 апреля 2021 года № РП-300-1181-о.
2. Уведомление о необходимости явиться для ознакомления с результатами плановой выездной проверке и получения акта.
3. Предписание № 12-03-21-014-П/П от 01.03.2021г.
4. Доверенность № 1 от 01 марта 2021 года, выданная Бакировой Е.В. директором ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России Денисовой Любовью Ивановной, действующей на основании Устава

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью _____ И.Р. Фахрутдинов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Бакирова Елена Владимировна – заместитель директора по безопасности, ГО и МР, представитель ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России по доверенности № 1 от 01 марта 2021 года, выданной директором ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России Денисовой Любовью Ивановной, действующей на основании Устава

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 15 " апреля 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

_____

(подпись)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области

наименование органа государственного контроля (надзора)

г. Ульяновск, ул. Дм.Ульянова, д. 4 (место составления акта) «02» марта 20 21 г. (дата составления акта)

17-00 (время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 0041

По адресу: юр. адрес: ул. Льва Толстого, 37/110

Факт. адрес: г.Ульяновск, ул. Льва Толстого, 37/110; г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 37 А

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 000097- РП от 25.01.2021 г. руководителя Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Бородкова Д.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена **плановая выездная** (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении:

Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: начало проверки: 02.02.2021,
19.02.2021- проведение обследования помещений с проведением лабораторно-инструментальных измерений, 20.02.2021- проведение обследования помещений с отбором проб,
с 20.02.2021- проведение лабораторных исследований,
02.03.2021 - рассмотрение документов с оформлением акта проверки.

Общая продолжительность проверки: **8 рабочих дней** (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): директор Денисова Л.И. 26.01.2021 в 14-30 по э/п Бакирова Е.В. 02.03.2021 17.00г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Михеева Людмила Валерьевна; старший специалист 1 разряда отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Исхакова Римма Энверовна; заведующий отделением - врач эксперт Ахметзянова Галия Максутовна ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.510135 от 28.03.2016г., выданный Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России Денисова Л.И., заместитель директора Бакирова Е.В., Танькина Н.Г., заведующий АХО Кошуров С.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- согласно пункта 2.11.2. СП 2.4.3648-20 - Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Фактически на момент проверки отмечено: в обеденном зале уборка проводится не в полном объеме и некачественно — потолки грязные, между стенами и потолком скопление пыли и паутины. (замечание устранено в ходе проверки).
Ответственный: заведующий административно-хозяйственным отделом ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России Кошуров Сергей Анатольевич

- согласно пункта 2.5.2. СП 2.4.3648-20 - Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Фактически на момент проверки отмечено: в мужском туалете плитка на полу с нарушением целостности, что не позволяет провести качественно влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Ответственный: заведующий административно-хозяйственным отделом ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России Кошуров Сергей Анатольевич

- согласно пункта 2.5.3 СП 2.4.3648-20-Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Фактически на момент проверки отмечено: в коридорах от подоконников и оконных рам отслаивается покраска, в служебном туалете имеются следы протечек на потолках, что не позволяет провести качественно влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Ответственный: заведующий административно-хозяйственным отделом ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России Кошуров Сергей Анатольевич

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Михеева Л.В.
Исхакова Р.А. _____
(подпись проверяющего)

Денисова Л.И. _____
подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол взятия проб и образцов от 20.02.2021, экспертное заключение по результатам протоколов лабораторных испытаний и протоколы лабораторных испытаний из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» № 293/128/7.1 от 02.03.2021, №№ 14320 от 24.02.2021, 14321 от 24.02.2021, 14324 от 24.02.2021, 14322 от 25.02.2021, 14318 от 26.02.2021, 14319 от 26.02.2021, П1683 от 24.02.2021, П1640 от 20.02.2021, П1620 от 19.02.2021, П1677 от 25.02.2021, 14323 от 24.02.2021, 14937 от 24.02.2021.
Предписание № 82 от 02.03.2021.

Подписи лиц, проводивших проверку: Михеева Л.В.

Исхакова Р.А

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России Денисова Л.И. / зам. директора по безопасности, Ю.К. Волынцева Е.В.

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 02 » марта 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Вкладной лист № 1
к акту № 0041 от 02.03.2021

В ходе проведения проверки установлено:
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России) располагается в 2-х этажном приспособленном здании, 1835 года постройки. Колледж находится в этом здании с 1968 г. Территория в удовлетворительном состоянии, дорожки и подъездные пути асфальтированы. Учащихся на очном отделении 1034 чел., на очно-заочном – 110 чел. Занятия проводятся с 8-00 . Готовят по специальностям: фармация, сестринское дело, лабораторная диагностика; по квалификациям: фармацевт, медицинская сестра, медицинский техник (технолог). Имеются 3 кабинета информатики, открыты в 1992 г., 2002 г., 2003 г., размещены на первом этаже, расстановка ПК периметральная, расположение между боковыми стенками 1,2 м., оборудованы одноместными столами. Солнцезащитные устройства – жалюзи. Отделка помещений потолок – подвесной «Армстронг», стены водоэмульсионная покраска; пол – линолеум. Условия проветривания соблюдаются – через форточки, функционируют. Ориентация окон на запад, северо-восток. Площадь кабинетов: 45 кв.м- оборудован 10 компьютерами; площадь на 1 рабочее место составляет 4,5 кв.м (нормы на одно рабочее место, соблюдены).

Учебных кабинетов 50. Отделка стен - водоэмульсионная покраска, пол – линолеум потолок – подвесной «Армстронг». В кабинетах химии вытяжные шкафы в рабочем состоянии. Спортивный зал находится на первом этаже общежития. Проветривание проводится через форточки, окна - функционируют. Освещение естественное за счет окон и искусственное за счет светодиодных и люминесцентных ламп. Замена перегоревших ламп проводится своевременно. На хозяйственном дворе установлен 1 контейнер для сбора мусора. Договор на вывоз ТБО № 1231-21 от 03.02.2021 ООО «Горкомхоз», договор на обследование объектов по профилактике и борьбе с вредными насекомыми и грызунами № 14 от 02.02.1921 ООО «Санита». Системы отопления, канализации, холодного водоснабжения централизованные, резервные источники горячего водоснабжения: установлены 2 - ЭВН в столовой, 2 - ЭВН в лаборанских, 1 - ЭВН в туалете. Питьевой режим осуществляется за счет бутилированной воды, договор на поставку воды имеется, куллер с водой установлен в вестибюле на 1 этаже, одноразовыми стаканчиками обеспечены. Перед входом в обеденный зал функционирует питьевой фонтанчик.
Расписание имеется, составлено в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Время продолжительность занятий 2 по 45 минут с перерывом 5-10 минут. Мебелью обеспечены, рассаживание проводится в соответствии с ростовыми данными детей, состоянием зрения, слуха.
Туалетов 7, запас моющих и дезинфицирующих средств достаточный. Санитарно-техническое оборудование исправное. Раковины для мытья рук имеются, работают, мыло имеется. Текущая влажная уборка с применением моющих средств, проводится 2 раза в день. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, для туалетов отдельно. Запас моющих и дезинфекционных средств достаточный. Спецодежда, уборочный инвентарь для уборки в туалете выделен, промаркирован.
Питание организовано в столовой колледжа. Договор об организации горячего питания от 28.08.2020 с ООО «Галеас».
Колледж для проживания иногородних студентов имеет общежитие: два девятиэтажных отдельно-стоящих здания соединенных одним входом по адресу: г.Ульяновск, ул.Аблукова, д. 37 а. В комнатах проживают по 2-3 человека. На первых этажах находятся: спортивный зал, досуговый центр, прачечная, подсобные помещения и др. Влажную уборку проводит технический персонал. Уборочный инвентарь выделен хранится в специально выделенных шкафах, промаркирован. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены.

При входе в колледж организован входной фильтр: вход оборудован тепловизором, проводится обработка рук дезинфицирующим средством

Знаки о запрете курения вывешены.

Главный специалист-эксперт Михеева Л.В.

Директор Денисова Л.И.

Вкладной лист №
к акту № от 02.03.2021г.

В Федеральном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого,37/110 работают 164 сотрудника.

У всех работников имеются личные медицинские книжки установленного образца. Работники проходят гигиеническую подготовку и аттестацию.

Сотрудники вакцинированы согласно Национального календаря профилактических прививок, а именно: против дифтерии и столбняка; кори; краснухи; вирусного гепатита В.

Против сезонного гриппа в 2020г. вакцинировано-161 сотрудник, из них: не вакцинировано 3 сотрудника, т.к. имеют медицинский отвод от профилактических прививок.

Для обеззараживания воздуха имеется: 94 рецеркулятора , из них: 4 переносных и 2 бактерицидные лампы.

Из дезинфицирующих средств имеют «Хлорная таблетка №1», применяют в соответствии с инструкцией по применению.

Имеется уборочный инвентарь, промаркирован, используется по назначению.

Старший специалист 1 разряда Исхакова Р.Э..

Директор Денисова Л.И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 82 от 02.03.2021
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При рассмотрении представленных документов:

Акт плановой проверки № 0041 от 02.03.2021 Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России) по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого. 37/110; г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 37 А. ИНН 7325000711, ОГРН 1027301165253 от 27 сентября 2002 г.

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

согласно пункта 2.5.2. СП 2.4.3648-20 - Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Фактически на момент проверки отмечено: в мужском туалете плитка на полу с нарушением целостности, что не позволяет провести качественно влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- согласно пункта 2.5.3 СП 2.4.3648-20-Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Фактически на момент проверки отмечено: в коридорах от подоконников и оконных рам отслаивается покраска, в служебном туалете имеются следы протечек на потолках, что не позволяет провести качественно влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

указать наименование объекта, перечислить рассматриваемые документы, выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля'

ПРЕДПИСЫВАЮ провести мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренныхфедеральными законами:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

1. Устранить дефекты и повреждения напольного покрытия в мужском туалете, обеспечить отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно требований пункта 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Срок: 01.09.2021

2. Устранить дефекты и повреждения подоконников и оконных рам. дефекты и повреждения, следы протеканий на потолке в служебном туалете, обеспечить отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно требований пункта 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок: 01.09.2021

указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России

должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

О выполнении настоящего предписания сообщить **до 01.09.2021**
в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области по адресу: 432071, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, 4

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
«В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему:
Гражданами – в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФв течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.
Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – в Арбитражный суд Ульяновской области в порядке главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня,когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов».
Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотренной ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт		Михеева Л.В.
(должность)	(подпись)	(ФИО)

Предписание получил
Директор ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России Денисова Л.И.
должность подпись ФИО

02 марта 2021 года

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области

(г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 4, тел. 44-29-41)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)

о проведении **плановой выездной** проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица

от "25" 04 2016 г. № 000097

1. Провести проверку в отношении

Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации. (ФГБ ПОУ«УФК» Минздрава России)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: **г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 37/110**

Место фактического осуществления деятельности: **г.Ульяновск, ул. Льва Толстого, 37/110; г.Ульяновск, ул.Аблукова, 37А**

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: главных специалистов-экспертов отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Михееву Людмилу Валерьевну, Фоминову Галину Витальевну, Сумареву Марину Евгеньевну, Лялина Николая Владимировича, главных специалистов-экспертов отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Кармановскую Марину Анатольевну, Саидова Икрома Рустамовича, Ишутову Анастасию Павловну, ведущих специалистов-экспертов отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Валиахметову Лилию Инсафовну, Столярову Луизу Рашидовну, старшего специалиста 1 разряда отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Вострикову Нину Николаевну, старшего специалиста 1 разряда отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Исхакову Римму Энверовну.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» заведующую отделением гигиены детей и подростков Ахметзянову Галию Максутовну, врачей эпидемиологов Аббязову Венеру Ирфановну, Юсупову Гульфию Миасаровну помощников врача Максимову Ирину Владимировну, Кузьмину Нину Николаевну, Савельеву Татьяну Николаевну, заведующую отделением гигиены питания Доронину Марину Анатольевну, помощников врача эпидемиолога, Тихонову Ольгу Петровну, (аттестат аккредитации № RA.RU.710027 от 25.06.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации № RA.RU. 510135 от 28.03.2016 г., выданный Федеральной службой по аккредитации).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции: 10001244461;

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью:
исполнения плана проверок на 2021 год, размещенного на сайте: WWW .73. rospotrebnadzor. ru

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии,выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора, органы муниципальнсго контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора, органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:

организация и осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, и в области потребительского рынка:

предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды обитания;

профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

населения

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить
с " 02 " февраля 2021 г.

Проверку окончить не позднее
" 02 " марта 2021 г.

9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294 –ФЗ (статьи 4, 9, 12, 13, 14-16, 17, 18, 25);

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке Федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (статьи 1, 11, 15, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 32-35, 50, 52, 55); Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г.; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 32 от 27.10.2020г.; Санитарно–эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15, СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16;Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" (утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. № 67 (гл.1-16,приложение 1-16); Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" (утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. № 68 (гл.1-16,приложение 1-5); Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (утвержденный Решением комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880) (гл.1-7,ст.10-18); Технический регламент «Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции» утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 19.05.2009 г. № 743 (разд.1-5, 9-15); Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881) (ст.1-5); Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 882) (ст.1-3,5);Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 883) (гл.1-6); Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" (утвержденный Решением комиссии таможенного союза от 16 августа 2011 г. N 769) (ст.1-9); Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 876; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 799; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 24 от 26.09.2001 г. (с изменениями от 25.02.2010г.)(п.3.3;3.4); Санитарно-эпидемиологические правила СП 3 1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 60 от 22.10.2013 г. (разд.1-15); Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 53 от 09.10.2013 г.(разд.1-11); Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 54 от 09.10.2013 г. (разд.1-13, приложения 1-3); Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1./3.2.3146-13 «Профилактика инфекционных и паразитарных болезней» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 65 от 16.12.2013г.(раздел 1-20); Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №58 от 18.05.2011г. (главы 1-6, приложения 1-5); Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.2.3110-13 « Профилактика энтеробиоза», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ № 57 от 22.10.2013 г.(разд.1-8,приложения 1-2); Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2367-08 «Об организации иммунопрофилактики инфекционных болезней» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 34 от 04.06.2008г.; Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08

«Обеспечение безопасности иммунизации» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 15 от 03.03.2008г. (раздел 1-5); Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (разделы 1-13), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013г.№63; Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортировки и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» утвержденные (раздел 1-9), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 февраля 2016 г. N 19), Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ № 80 от 30.04.2003 г.(п.п.3.5; 3.14, раздел 3); Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (приложения № 1-3), утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.04г. № 321; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. (гл.2, раздел 15, приложение 15.1; гл.2, разд.1); СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита",утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 июля 2011 г. N 108 (разд.1-8,прил.1-3); Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (разд.1-3,таблица №1) утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 08.04.2003 г. № 34; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 50 от 22.08.2014г. (разд.1-17, прил.1); Санитарно-эпидемиологические правила С.П.3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 66 от 18.12.2013г.; Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика листериоза у людей»,утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 186 от 29.12.2010 г. (разд.1-11), Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №37 от 26.04.2010 г. (разд.1-9); Федеральный закон от 23 февраля 2013 г.N 15-ФЗ"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" Принят Государственной Думой 12 февраля 2013 года (статья 12); Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 163 от 09.12.2010 г. (разд.1-10, прилож.1-2); ГОСТ Р 52.253-2004 «Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие технические условия»; Методические указания МУ 3.1.2.3047-13 "Эпидемиологический надзор за внебольничными пневмониями" (п 7.2, п.8, п.10), утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 10 января 2013 г. Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных пневмоний" (раздел 2,3,4,5,6,7,8), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 ноября 2013 г. N 62. СанПиН2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», утвержденные Главным Государственным санитарным врачом РФ постановлением № 81 от 21 июня 2016г. Санитарные правила и нормы СанПиН2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения:

1) проведение обследования территории и помещений **ФГБ ПОУ«УФК» Минздрава России** по адресу: г. Ульяновск, ул.Льва Толстого, 37/110 с отбором проб воды, пищевых продуктов, смывов, парфюмерно-косметической продукции (мыла), текстильной продукции; проведением лабораторно-инструментальных исследований и измерений мебели для детей и подростков, проведением измерений показателей освещения по всем нормируемым показателям (искусственная освещенность, коэффициент пульсации, яркость, неравномерность распределения яркости, коэффициент естественного освещения), проведением измерений микроклимата, проведением осмотров на педикулез учащихся– 7 рабочих дней: **в период с 02.02. 2021 г. по 10.02. 2021 г.,**

2) проведение лабораторных исследований с оформлением протоколов испытаний и **экспертных заключений (микробиологические исследования**: пищевые продукты: готовая продукция - 2 пробы, вода водопроводная- 2 пробы, смывы БГКП – 10 проб, **санитарно-химические исследования** - витамин «С» - 1 проба, 1 рацион питания на соответствие химического состава и калорийности рационов фактического питания физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии; вода водопроводная- 2 пробы; 1 проба (мыло) на соответствие ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»; инструментальных замеров: ЭМИ -7 замеров, микроклимат-50 замеров, измерений показателей освещения по всем нормируемым показателям (искусственная освещенность, коэффициент пульсации, яркость, неравномерность распределения яркости, коэффициент естественного освещения) - 100 замеров, замеры мебели – 10 измерений. проведение выборочного осмотра учащихся на педикулез (пять классов) -10 рабочих дней: в **период с 11.02.2021г. по 25.02.2021 г.;**

3) рассмотрение документов с оформлением акта проверки – 3 рабочих дня: в период **с 26.02.2021 г. по 02.03.2021 г.**

Всего: 20 рабочих дней.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии: Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 16 июля 2012г. № 764. Административный регламент взаимодействия отсутствует.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки, в копиях для приобщения материалов к проверке, подлинники для обозрения: документы по объекту ФГБ ПОУ«УФК» Минздрава России по адресу: г.Ульяновск, ул. Л.Толстого, 37/110: копию контракта оператора на оказание услуг по организации питания на пищеблоке на период 2020г.-2021г; договор на вывоз ТБО ФГБ ПОУ«УФК» Минздрава России на период 2020 г-2021г.; договор на обслуживание объектов по профилактике и борьбе с бытовыми насекомыми и грызунами ФГБ ПОУ«УФК» Минздрава России на период 2021 г.; программа производственного контроля, с протоколами лабораторных исследований ФГБ ПОУ«УФК» Минздрава России на период 2020 г.-

2021г; приказ о назначении руководителя ФГБ ПОУ«УФК» Минздрава России личные медицинские книжки сотрудников ФГБ ПОУ«УФК» Минздрава России

Руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ульяновской области
Бородков Д.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Вострикова Нина Николаевна (44-47-90) 73rpn@73.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

432980, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 24А, а/я 5023 *Телефон (факс): 41-35-05,* e-mail: utenul@mv.ru

Предписание № 12-03-21-014-П/П

432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110,
432000, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Аблукова, д.37А
(место проведения проверки)

" 01 " марта 20 21 г.
(дата составления предписания)

Мы, Горшенин Александр Геннадьевич – главный государственный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, Фахрутдинов Ильшат Ринатович – государственный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью и Горохова Анастасия Игоревна – старший государственный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского управления Ростехнадзора на основании акта проверки от «01» марта 2021 г. № 12-03-21-014-П, составленного в отношении Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж» (сокращенное наименование – ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России), адрес юридического лица: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110, адрес фактического осуществления деятельности: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110, 432000, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Аблукова, д.37А ИНН 7325000711, ОГРН 1027301165253, в присутствии Бакировой Елены Владимировны – заместителя директора по безопасности, ГО и МР, представитель ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России по доверенности № 1 от 01 марта 2021 года, выданной директором ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России Денисовой Любовью Ивановной, действующей на основании Устава, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401.

предписываем:

Федеральному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Ульяновский фармацевтический колледж» **устранить выявленные нарушения** требований технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», указанные в Акте проверки Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «01» марта 2021 г. № 12-03-21-014-П, **в установленные сроки,** а именно:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушений
Нарушения требований технического регламента ТР ТС 011\2011 «Безопасность лифтов»			
1.	Не обеспеченно соответствие лифта учетный № ИД190767 тре-	п. 1, ст. 4; пп. 1.29. п. 1 приложения 1 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден решением Комиссии	01.04.2021 г.

	бованиям безопасности. Отсутствуют меры по обеспечению электробезопасности пользователей, иных лиц и персонала при их воздействии на аппараты управления лифтом и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям лифта (в машинном помещении отсутствуют испытанные диэлектрические перчатки).	Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824.	
2.	Не обеспеченно соответствие лифта учетный № 412 требованиям безопасности. Отсутствуют меры по обеспечению электробезопасности пользователей, иных лиц и персонала при их воздействии на аппараты управления лифтом и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям лифта (в машинном помещении отсутствуют испытанные диэлектрические перчатки).	п. 1, ст. 4; пп. 1.29. п. 1 приложения 1 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824.	01.04.2021 г.
3.	Не обеспечено наличие возможности безопасной эвакуации людей из остановившейся кабины персоналом, а именно на канатах ограничителей скорости лифта учетный № ИД190767 не нанесены краской метки точных остановок кабины с базой от верха стойки установки конечного выключателя.	п. 1, ст. 4; пп. 1.4, п.1 Приложения 1 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824.	01.04.2021 г.
4.	Не обеспечено наличие возможности безопасной эвакуации людей из остановившейся кабины персоналом, а именно на канатах ограничителей скорости лифта учетный № 412 не нанесены краской метки точных остановок кабины с базой от верха стойки установки конечного выключателя.	п. 1, ст. 4; пп. 1.4, п.1 Приложения 1 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824.	01.04.2021 г.

Невыполнение в срок данного предписания, непринятие мер по устранению выявленных нарушений и непредставление сведений (информации) влечет административную ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

Вам предписывается устранить выше указанные нарушения в установленные для этого сроки и направить в Средне-Поволжское Управления Ростехнадзора по адресу: 432980 г. Ульяновск, ул. Матросова,24-А, а/я 5023 уведомление об исполнении предписания.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
Ульяновского регионального отдела
по надзору за промышленной и энергетической
безопасностью Средне-Поволжского управления
Ростехнадзора _____ А.Г. Горшенин

Государственный инспектор
Ульяновского регионального отдела
по надзору за промышленной и энергетической
безопасностью Средне-Поволжского управления
Ростехнадзора _____ И.Р. Фахрутдинов

Старший государственный инспектор
Ульяновского регионального отдела
по надзору за промышленной и энергетической
безопасностью Средне-Поволжского управления
Ростехнадзора _____ А.И.Горохова

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил:

Бакирова Елена Владимировна – заместитель директора по безопасности, ГО и МР, представитель ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России по доверенности № 25 от 01 января 2020 года, выданной директором ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава Росии Денисовой Любовью Ивановной, действующей на основании Устава.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 01 " марта 2021 г.

_____
(подпись)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

СРЕДНЕ – ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А», тел.: (846) 933-20-38, факс:(846) 933-07-12, E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru.
Web-сайт: http://www.srpov.gosnadzor.ru

432980, г. Ульяновск,
ул. Матросова, д. 24А
(место составления акта)

" 01 " марта 2021 г.
(дата составления акта)
16 – 00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 12-03-21-014-П

По адресу/адресам: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110; 432000, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Аблукова, д.37А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Средне - Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору И.А.Сидоровой от 10 февраля 2021 года № РП-300-340-о.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства Здравоохранения Российской Федерации (сокращенное наименование – ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России), ИНН 7325000711, ОГРН 1027301165253.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место нахождения: адрес юридического лица: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110, адрес фактического осуществления деятельности: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110; 432000, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Аблукова, д.37А

Дата и время проведения проверки:
С 16 час 00 мин 15 февраля 2021 года до 16 час 00 мин 01 марта 2021 года.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Средне - Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
Юридическое лицо – ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России, Вх. № 77 от 10 февраля 2021 года.

Бакирова Елена Владимировна – заместитель директора по безопасности, ГО и МР, представитель ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России по доверенности № 1 от 01 марта 2021 года, выданной директором ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России Денисовой Любовью Ивановной, действующей на основании Устава, 10.02.2021г. в «15» час. «30» мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Горшенин Александр Геннадьевич – главный государственный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью.
Фахрутдинов Ильшат Ринатович - государственный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью.
Горохова Анастасия Игоревна - старший государственный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Ф.И.О	Должность	Приказ о назначении
Бакирова Елена Владимировна	Заместитель директора по безопасности, ГО и МР ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России	Приказ о приеме на работу 346-лс от 19.09.2017г.
Гаврилин Андрей Александрович	Начальник участка ООО «Лифтремонт»	Приказ ООО «Лифтремонт» № 280 от 31.12.2020 г. о назначении ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов.
Утриванов Михаил Геннадьевич	Заведующий общежитием, ответственный за безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов	Приказ ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России № 5320д от 30 декабря 2020 года о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов

В ходе проверки установлено:

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства Здравоохранения Российской Федерации (сокращенное фирменное наименование: ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России), создано и действует на основе действующего законодательства Российской Федерации.

ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска 27.09.2002 г. и состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска с присвоением ИНН 7325000711, с кодом причины постановки на учет 732501001.

Основным видом деятельности ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России является: 85.21 «Образование профессиональное среднее».

Единоличным исполнительным органом ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России является директор.

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов проводится квалифицированным персоналом специализированной организации ООО «Лифтремонт», на основании договора № 129/21 от 02 февраля 2021 года.

ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России имеет страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте:

- Лифты в соответствии с п. 4 «Дополнительные сведения» раздела III заявления об обязательном страховании (серия № SOGX12138824802000 от 04.02.2021г., страховая сумма составляет 10,0 млн. руб., страховая премия – 1275 руб.), срок действия до 03 февраля 2022 г.;

Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие» (432071, г. Ульяновск, ул._Орлова, д. 27А, корп.1).

ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России является владельцем следующих лифтов:

- Лифт электрический пассажирский ЛП-0401БМЭ, заводской номер 232466, учетный номер ИД 190767, изготовлен в 2017 году ОАО «Могилевлифтмаш», смонтирован в жилом здании (общежитии) по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 37А, блок «А». На 9 остановок. Дата пуска в эксплуатацию 17.01.2018 г. Проведено техническое освидетельствование специалистом испытательного центра ООО «Инженерный центр «ЭТУ ОПО», 12.08.2020г. (акт № П08-232466).

- Лифт электрический пассажирский ЛП-0400-1,0-СК (ЛП-0400-010-СК), заводской номер 0941, уч. № 412 изготовлен в 2017 году Обществом с ограниченной ответственностью Специализированным предприятием «Стальной канат», смонтирован в жилом здании (общежитии) по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 37А, блок «Б». На 9 остановок. Дата пуска в эксплуатацию 01.01.2016 г. Проведено техническое освидетельствование специалистом испытательного центра ООО «Инженерный центр «ЭТУ ОПО», 12.08.2020г. (акт № П08-0941).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных технических документов:

№ пп	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
Нарушения требований технического регламента ТР ТС 011\2011 «Безопасность лифтов»			
1.	Не обеспеченно соответствие лифта учетный № ИД190767 требованиям безопасности. Отсутствуют меры по обеспечению электробезопасности пользователей, иных лиц и персонала при их воздействии на аппараты управления лифтом и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям лифта (в машинном помещении отсутствуют испытанные диэлектрические перчатки).	п. 1, ст. 4; пп. 1.29. п. 1 приложения 1 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824.	Юридическое лицо – ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России; Должностное лицо – заведующий общежитием, ответственный за безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов - Утриванов Михаил Геннадьевич
2.	Не обеспеченно соответствие лифта учетный № 412 требованиям безопасности. Отсутствуют меры по обеспечению электробезопасности пользователей, иных лиц и персонала при их воздействии на аппараты управления лифтом и (или) прикосновении к токопроводящим кон-	п. 1, ст. 4; пп. 1.29. п. 1 приложения 1 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824.	Юридическое лицо – ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России; Должностное лицо – заведующий общежитием, ответственный за безопасную эксплуатацию грузо-

	струкциям лифта (в машинном помещении отсутствуют испытанные диэлектрические перчатки).		подъемных механизмов - Утриванов Михаил Геннадьевич
3.	Не обеспечено наличие возможности безопасной эвакуации людей из остановившейся кабины персоналом, а именно на канатах ограничителей скорости лифта учетный № ИД190767 не нанесены краской метки точных остановок кабины с базой от верха стойки установки конечного выключателя.	п. 1, ст. 4; пп. 1.4, п.1 Приложения 1 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824.	Юридическое лицо – ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России; Должностное лицо – заведующий общежитием, ответственный за безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов - Утриванов Михаил Геннадьевич
4.	Не обеспечено наличие возможности безопасной эвакуации людей из остановившейся кабины персоналом, а именно на канатах ограничителей скорости лифта учетный № 412 не нанесены краской метки точных остановок кабины с базой от верха стойки установки конечного выключателя.	п. 1, ст. 4; пп. 1.4, п.1 Приложения 1 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824.	Юридическое лицо – ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России; Должностное лицо – заведующий общежитием, ответственный за безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов - Утриванов Михаил Геннадьевич

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений **не выявлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Копия распоряжения и.о. заместителя руководителя Средне - Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору И.А.Сидоровой от 10 февраля 2021 года № РП-300-340-о.

2. Уведомление о необходимости явиться для ознакомления с результатами плановой выездной проверке и получения акта.
3. Предписание № 12-03-21-014-П/П от 01.03.2021г.
4. Доверенность №1 от 01 марта 2021 года, выданная Бакировой Е.В. директором ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России Денисовой Любовью Ивановной, действующей на основании Устава.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
Ульяновского регионального отдела по надзору
за промышленной и энергетической безопасностью _____ А.Г. Горшенин

Государственный инспектор
Ульяновского регионального отдела по надзору
за промышленной и энергетической безопасностью _____ И.Р. Фахрутдинов

Старший государственный инспектор
Ульяновского регионального отдела
по надзору за промышленной и энергетической
безопасностью Средне-Поволжского управления _____ А.И.Горохова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Бакирова Елена Владимировна – заместитель директора по безопасности, ГО и МР, представитель ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России по доверенности № 1 от 01 марта 2021 года, выданной директором ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России Денисовой Любовью Ивановной, действующей на основании Устава

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 01 " Марта 2021 г.

_____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

_____
(подпись)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

СРЕДНЕ – ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

443035, г о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А», тел.: (846) 933-20-38, факс:(846) 933-07-12, E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru, Web-сайт: http://www.srpov.gosnadzor.ru

432980, г. Ульяновск,
ул. Матросова, д. 24А
(место составления акта)

" 01 " марта 2021 г.
(дата составления акта)

16 – 00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 12-03-21-014-П

По адресу/адресам: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110; 432000, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Аблукова, д.37А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Средне - Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору И.А.Сидоровой от 10 февраля 2021 года № РП-300-340-о.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства Здравоохранения Российской Федерации (сокращенное наименование – ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России), ИНН 7325000711, ОГРН 1027301165253.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место нахождения: адрес юридического лица: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110, адрес фактического осуществления деятельности: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110; 432000, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Аблукова, д.37А

Дата и время проведения проверки:
С 16 час 00 мин 15 февраля 2021 года до 16 час 00 мин 01 марта 2021 года.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Средне - Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
Юридическое лицо – ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России, Вх. № 77 от 10 февраля 2021 года.

Бакирова Елена Владимировна – заместитель директора по безопасности, ГО и МР, представитель ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России по доверенности № 1 от 01 марта 2021 года, выданной директором ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России Денисовой Любовью Ивановной, действующей на основании Устава, 10.02.2021г. в «15» час. «30» мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Горшенин Александр Геннадьевич – главный государственный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью.
Фахрутдинов Ильшат Ринатович - государственный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью.
Горохова Анастасия Игоревна - старший государственный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Ф.И.О	Должность	Приказ о назначении
Бакирова Елена Владимировна	Заместитель директора по безопасности, ГО и МР ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России	Приказ о приеме на работу 346-лс от 19.09.2017г.
Гаврилин Андрей Александрович	Начальник участка ООО «Лифтремонт»	Приказ ООО «Лифтремонт» № 280 от 31.12.2020 г. о назначении ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов.
Утриванов Михаил Геннадьевич	Заведующий общежитием, ответственный за безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов	Приказ ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России № 5320д от 30 декабря 2020 года о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов

В ходе проверки установлено:

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства Здравоохранения Российской Федерации (сокращенное фирменное наименование: ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России), создано и действует на основе действующего законодательства Российской Федерации.

ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска 27.09.2002 г. и состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска с присвоением ИНН 7325000711, с кодом причины постановки на учет 732501001.

Основным видом деятельности ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России является: 85.21 «Образование профессиональное среднее».

Единоличным исполнительным органом ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России является директор.

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов проводится квалифицированным персоналом специализированной организации ООО «Лифтремонт», на основании договора № 129/21 от 02 февраля 2021 года.

ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России имеет страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте:

- Лифты в соответствии с п. 4 «Дополнительные сведения» раздела III заявления об обязательном страховании (серия № SOGX12138824802000 от 04.02.2021г., страховая сумма составляет 10,0 млн. руб., страховая премия – 1275 руб.), срок действия до 03 февраля 2022 г.;

Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие» (432071, г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 27А, корп.1).

ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России является владельцем следующих лифтов:

- Лифт электрический пассажирский ЛП-0401БМЭ, заводской номер 232466, учетный номер ИД 190767, изготовлен в 2017 году ОАО «Могилевлифтмаш», смонтирован в жилом здании (общежитии) по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 37А, блок «А». На 9 остановок. Дата пуска в эксплуатацию 17.01.2018 г. Проведено техническое освидетельствование специалистом испытательного центра ООО «Инженерный центр «ЭТУ ОПО», 12.08.2020г. (акт № П08-232466).

- Лифт электрический пассажирский ЛП-0400-1,0-СК (ЛП-0400-010-СК), заводской номер 0941, уч. № 412 изготовлен в 2017 году Обществом с ограниченной ответственностью Специализированным предприятием «Стальной канат», смонтирован в жилом здании (общежитии) по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 37А, блок «Б». На 9 остановок. Дата пуска в эксплуатацию 01.01.2016 г. Проведено техническое освидетельствование специалистом испытательного центра ООО «Инженерный центр «ЭТУ ОПО», 12.08.2020г. (акт № П08-0941).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных технических документов:

№ пп	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
Нарушения требований технического регламента ТР ТС 011\2011 «Безопасность лифтов»			
1.	Не обеспеченно соответствие лифта учетный № ИД190767 требованиям безопасности. Отсутствуют меры по обеспечению электробезопасности пользователей, иных лиц и персонала при их воздействии на аппараты управления лифтом и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям лифта (в машинном помещении отсутствуют испытанные диэлектрические перчатки).	п. 1, ст. 4; пп. 1.29. п. 1 приложения 1 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824.	Юридическое лицо – ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России; Должностное лицо – заведующий общежитием, ответственный за безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов - Утриванов Михаил Геннадьевич
2.	Не обеспеченно соответствие лифта учетный № 412 требованиям безопасности. Отсутствуют меры по обеспечению электробезопасности пользователей, иных лиц и персонала при их воздействии на аппараты управления лифтом и (или) прикосновении к токопроводящим кон-	п. 1, ст. 4; пп. 1.29. п. 1 приложения 1 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824.	Юридическое лицо – ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России; Должностное лицо – заведующий общежитием, ответственный за безопасную эксплуатацию грузо-

	струкциям лифта (в машинном помещении отсутствуют испытанные диэлектрические перчатки).		подъемных механизмов - Утриванов Михаил Геннадьевич
3.	Не обеспечено наличие возможности безопасной эвакуации людей из остановившейся кабины персоналом, а именно на канатах ограничителей скорости лифта учетный № ИД190767 не нанесены краской метки точных остановок кабины с базой от верха стойки установки конечного выключателя.	п. 1, ст. 4; пп. 1.4. п.1 Приложения 1 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824.	Юридическое лицо – ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России; Должностное лицо – заведующий общежитием, ответственный за безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов - Утриванов Михаил Геннадьевич
4.	Не обеспечено наличие возможности безопасной эвакуации людей из остановившейся кабины персоналом, а именно на канатах ограничителей скорости лифта учетный № 412 не нанесены краской метки точных остановок кабины с базой от верха стойки установки конечного выключателя.	п. 1, ст. 4; пп. 1.4, п.1 Приложения 1 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824.	Юридическое лицо – ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России; Должностное лицо – заведующий общежитием, ответственный за безопасную эксплуатацию грузоподъемных механизмов - Утриванов Михаил Геннадьевич

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений **не выявлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Копия распоряжения и.о. заместителя руководителя Средне - Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору И.А.Сидоровой от 10 февраля 2021 года № РП-300-340-о.

2. Уведомление о необходимости явиться для ознакомления с результатами плановой выездной проверке и получения акта.
3. Предписание № 12-03-21-014-П/П от 01.03.2021г.
4. Доверенность №1 от 01 марта 2021 года, выданная Бакировой Е.В. директором ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России Денисовой Любовью Ивановной, действующей на основании Устава.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
Ульяновского регионального отдела по надзору
за промышленной и энергетической безопасностью _____ А.Г. Горшенин

Государственный инспектор
Ульяновского регионального отдела по надзору
за промышленной и энергетической безопасностью _____ И.Р. Фахрутдинов

Старший государственный инспектор
Ульяновского регионального отдела
по надзору за промышленной и энергетической
безопасностью Средне-Поволжского управления _____ А.И.Горохова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Бакирова Елена Владимировна – заместитель директора по безопасности, ГО и МР, представитель ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России по доверенности № 1 от 01 марта 2021 года, выданной директором ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России Денисовой Любовью Ивановной, действующей на основании Устава

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 01 " Марта 2021 г.

_____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

_____
(подпись)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

432980. г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 24А, а/я 5023 *Телефон (факс): 41-35-05,* e-mail: utenul@mv.ru

Предписание № 12-03-21-014-П/П

432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110, 432000, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Аблукова, д.37А
(место проведения проверки)

"01" марта 2021 г.
(дата составления предписания)

Мы, Горшенин Александр Геннадьевич – главный государственный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, Фахрутдинов Ильшат Ринатович – государственный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью и Горохова Анастасия Игоревна – старший государственный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского управления Ростехнадзора на основании акта проверки от «01» марта 2021 г. № 12-03-21-014-П, составленного в отношении Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж» (сокращенное наименование – ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России), адрес юридического лица: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110, адрес фактического осуществления деятельности: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, дом 37/110, 432000, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Аблукова, д.37А ИНН 7325000711, ОГРН 1027301165253, в присутствии Бакировой Елены Владимировны – заместителя директора по безопасности, ГО и МР, представитель ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России по доверенности № 1 от 01 марта 2021 года, выданной директором ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России Денисовой Любовью Ивановной, действующей на основании Устава, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401.

предписываем:

Федеральному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Ульяновский фармацевтический колледж» **устранить выявленные нарушения** требований технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», указанные в Акте проверки Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «01» марта 2021 г. № 12-03-21-014-П, **в установленные сроки**, а именно:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушений
Нарушения требований технического регламента ТР ТС 011\2011 «Безопасность лифтов»			
1.	Не обеспеченно соответствие лифта учетный № ИД190767 тре-	п. 1, ст. 4; пп. 1.29. п. 1 приложения 1 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден решением Комиссии	01.04.2021 г.

	бованиям безопасности. Отсутствуют меры по обеспечению электробезопасности пользователей, иных лиц и персонала при их воздействии на аппараты управления лифтом и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям лифта (в машинном помещении отсутствуют испытанные диэлектрические перчатки).	Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824.	
2.	Не обеспеченно соответствие лифта учетный № 412 требованиям безопасности. Отсутствуют меры по обеспечению электробезопасности пользователей, иных лиц и персонала при их воздействии на аппараты управления лифтом и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям лифта (в машинном помещении отсутствуют испытанные диэлектрические перчатки).	п. 1, ст. 4; пп. 1.29. п. 1 приложения 1 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824.	01.04.2021 г.
3.	Не обеспечено наличие возможности безопасной эвакуации людей из остановившейся кабины персоналом, а именно на канатах ограничителей скорости лифта учетный № ИД190767 не нанесены краской метки точных остановок кабины с базой от верха стойки установки конечного выключателя.	п. 1, ст. 4: пп. 1.4, п.1 Приложения 1 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824.	01.04.2021 г.
4.	Не обеспечено наличие возможности безопасной эвакуации людей из остановившейся кабины персоналом, а именно на канатах ограничителей скорости лифта учетный № 412 не нанесены краской метки точных остановок кабины с базой от верха стойки установки конечного выключателя.	п. 1, ст. 4; пп. 1.4, п.1 Приложения 1 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824.	01.04.2021 г.

Невыполнение в срок данного предписания, непринятие мер по устранению выявленных нарушений и непредставление сведений (информации) влечет административную ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

Вам предписывается устранить выше указанные нарушения в установленные для этого сроки и направить в Средне-Поволжское Управления Ростехнадзора по адресу: 432980 г. Ульяновск, ул. Матросова,24-А, а/я 5023 уведомление об исполнении предписания.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
Ульяновского регионального отдела
по надзору за промышленной и энергетической
безопасностью Средне-Поволжского управления
Ростехнадзора _____ А.Г. Горшенин

Государственный инспектор
Ульяновского регионального отдела
по надзору за промышленной и энергетической
безопасностью Средне-Поволжского управления
Ростехнадзора _____ И.Р. Фахрутдинов

Старший государственный инспектор
Ульяновского регионального отдела
по надзору за промышленной и энергетической
безопасностью Средне-Поволжского управления
Ростехнадзора _____ А.И.Горохова

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил:

Бакирова Елена Владимировна – заместитель дирсктора по безопасности, ГО и МР, представитель ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России по доверенности № 25 от 01 января 2020 года, выданной директором ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава Росии Денисовой Любовью Ивановной, действующей на основании Устава.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 01 " марта 20 21 г.

_____
(подпись)

РЕШЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

г. Ульяновск «15» марта 2023 года

Прокурор Ленинского района города Ульяновска старший советник юстиции Пронько П.В.,

РЕШИЛ:

1. Провести проверку ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
2. **Цель проверки**: защита прав человека и гражданина, исполнение законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов образования, соблюдение требований пожарной безопасности;
3. **Основание проверки**: поручение прокуратуры Ульяновской области;
4. **Предмет проверки:** соблюдение требований закона к антитеррористической защищенности учреждений в сфере образования, физическая защита, выполнение требований противопожарной безопасности;
5. **Установить срок проведения проверки:** с 15.03.2023 по 10.04.2023;
6. **Поручить проведение проверки:** помощнику прокурора Ленинского района города Ульяновска Шаляхину А.А.
7. Довести настоящее решение и результаты проверки до сведения руководителя (иного уполномоченного представителя).

Прокурор Ленинского района
г. Ульяновска

старший советник юстиции П.В. Пронько

Ознакомлен: и.о. директора

А.А. Шаляхин, тел. 44-00-43

Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Ульяновской области
ПРОКУРАТУРА
Ленинского района
г. Ульяновска

ул. Красноармейская, д. 2
г. Ульяновск, 432011
Телефон (8422) 44-01-58, факс (8422) 44-01-87

12.05.2023 № 27-01-2023

Директору ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Денисовой Л.И.

ул. Льва Толстого, д. 37,
г. Ульяновск, 432000

Бакировой Е.В. дубл.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Проведенная прокуратурой района проверка исполнения законодательства, направленного на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения и охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, показала, что ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» допущены нарушения требований федерального законодательства к обеспечению антитеррористической защищенности, а также правил пожарной безопасности при организации образовательного процесса.

Так, в нарушение требований ст.ст. 38, 41 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 № 8, условия, гарантирующие безопасность обучающихся и сотрудников, не созданы.

Так, выявлены следующие нарушения в деятельности ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» в учебном корпусе по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37:

- объект (территория) не оснащен техническими средствами обнаружения запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, токсичных химикатов, патогенных биологических агентов, оружия, боеприпасов, наркотических средств и других опасных предметов и веществ),

ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России
Вх. № 143

Прокуратура Ленинского района г. Ульяновска Ульяновской области
№ 27-01-2023/Прдп173-23-20730006

- система видеонаблюдения не позволяет с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории),

- устаревшее оборудование системы пожарной сигнализации.

При осмотре объекта защиты также выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов, имеющихся в здании, от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Подтверждающие документы не представлены. Нарушены: п. 43 ППР.

2. Замки на всех дверях эвакуационных выходов с 1-го этажа, ведущих непосредственно наружу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Если для объекта защиты установлен особый режим содержания помещений (обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Нарушены: п. 26 ППР.

3. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения складского назначения («кладовая» на 1-м этаже). Указанное помещение площадью более 10 кв.м. Нарушены: п. 12 ППР.

4. Помещения подвального (цокольного этажа) не защищены соответствующей системой пожарной сигнализации. Вход в данные помещения подвального (цокольного) этажа осуществляется на 1-м этаже с коридора, возле кабинета №35. Нарушены: п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123-ФЗ), п. 4.3; 4.4 табл. 3 пп. 48; п. 4.8 СП 486.1311500.2020; табл. А1 СП 484.1311500.2020.

5. Помещение «слесарей» не защищены соответствующей системой пожарной сигнализации. Вход в данное помещение подвального (цокольного) этажа осуществляется с коридора, возле кабинета «Преподавателей». Нарушены: п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53 ФЗ №123-ФЗ, п. 4.3; 4.4 табл. 3 пп. 10.1.2, 48; п. 4.8 СП 486.1311500.2020; табл. А1 СП 484.1311500.2020.

6. Под лестничным маршем возле помещения «слесарей» осуществляется хранение оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов. Нарушены: подп. «к» п. 16 ППР.

7. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения производственного назначения (помещение

«слесарей»). Нарушены: п. 12 ППР.

8. На путях эвакуации (коридор 1-го и 2-го этажей) для покрытия стен допущено применение декоративно-отделочных материалов с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2. Фактически для отделки стен применены изделия профильно-погонажные из непластифицированного поливинилхлорида (В2, РП2, Д2, Т2). Нарушены: п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28 ФЗ №123-ФЗ.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. Сообщить о принятых мерах в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района

старший советник юстиции П.В. Пронько

А.А. Шаляхин, тел. 44-00-43

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России)

ул. Льва Толстого, д. 37/110, Ульяновск, 432017
тел., факс(8422) 42-05-57
e-mail: ufk@mv.ru, www.pharmcol.ru
ОКПО 01963568, ОГРН 1027301165253
ИНН/КПП 7325000711/732501001

20.04.2023 № 361
на № 27-01-2023 от 22.03.2023

Прокурору района
старшему советнику юстиции
Прокуратуры Ленинского района
г.Ульяновска

Пронько П.В.
20.04 23

Представление прокуратуры от 22.03.2023 «Об устранении нарушений закона» (далее – Представление) рассмотрено 04.04.2023.

В Представлении указанны нарушения требований федерального законодательства к обеспечению антитеррористической защищенности:

- объект (территории) не оснащен техническими средствами обнаружения запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, токсичных химикатов, патогенных биологических агентов, оружия, боеприпасов, наркотических средств и других опасных предметов и веществ);
- система видеонаблюдения не позволяет с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории);
- устаревшее оборудование системы пожарной сигнализации.

Согласно п. 14 постановления Правительства Российской Федерации от 13 января 2017 г. № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», срок завершения указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ не должен превышать 12 месяцев со дня утверждения акта обследования и категорирования объекта (территории). Акт обследования и категорирования ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России утвержден 23.09.2022. Согласно утвержденного директором Перечня мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России, срок исполнения вышеперечисленных мероприятий - 22.09.2023.

В настоящее время, с целью обновления системы пожарной сигнализации и приведения в соответствие с требованиями и нормами законодательства, ведутся работы по разработке проектно-сметной документации, по монтажу автоматической адресной пожарной сигнализации и системы звукового оповещения о пожаре.

Для обеспечения непрерывного видеонаблюдения потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), система видеонаблюдения

будет дооборудована видеокамерами в количестве 15 шт. Срок исполнения работ – май 2023 года.

По выявленным нарушениям требований пожарной сигнализации сообщаем следующее:

1. Приказом от 30.12.2022 № 467од определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов, имеющихся в здании, от горючих отходов и отложений. Акт приемки работ по очистке систем вентиляции от 11.08.2022 имеется (Приложение).
2. Автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану предусмотрено в проектно-сметной документации по монтажу автоматической адресной пожарной сигнализации и системы звукового оповещения о пожаре, работа по разработке которой, ведутся в настоящее время в ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России.
3. Согласно Отчета по определению категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, проведенного государственным учреждением «Судебно-экспертным учреждением федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Ульяновской области», категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения складского назначения («кладовая» на 1-м этаже) и помещения производственного назначения (помещение «слесарей») обеспечено (Приложение).
4. Соответствующая система пожарной сигнализации в помещениях подвального (цокольного этажа) на 1-м этаже с коридора, возле кабинета № 35 и помещение «слесарей» предусмотрена в проектно-сметной документации по монтажу автоматической адресной пожарной сигнализации и системы звукового оповещения о пожаре, работа по разработке которой, ведутся в настоящее время в ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России.
5. Территория под лестничным маршем возле помещения «слесарей» приведена в соответствие с подп. «к» п. 16 ППР. Осуществляется ежедневный мониторинг состояния территорий под лестничными маршами, в том числе возле помещения «слесарей», с целью недопущения хранения оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов (Приложение).
6. Покрытие стен на путях эвакуации (коридор 1-го и 2-го) допущено применение декоративно-отделочных материалов, имеющих сертификат пожарной безопасности. (Приложение).

Заместителю директора по безопасности, ГО и МР и заведующему административно-хозяйственного отдела указано на необходимость строгого соблюдения норм действующего законодательства.

Приложение на 6 л. в 1 экз.

Директор Л.И. Денисова

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Гончарова, 44, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432000
тел. (8422) 44-29-08, тел/факс (8422) 44-28-64
Сайт: git73.rostrud.gov.ru, E-mail: git73@rostrud.gov.ru

22.06.2023 № 73/10-1783-23-И

от

Запрос

ФГБ ПОУ «УФК»
Минздрава России

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110

ufk@pharmcol.ru

В государственную инспекцию труда в Ульяновской области поступило обращение Токаря Сергея Валерьевича.

Исходя из обращения, а также проведенной оценки достоверности во взаимодействии с Токарем С.В. установлено, что работник в 2023 году неоднократно привечен к дисциплинарной ответственности, снижена премиальная часть заработной платы с 90 до 10%.

В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений во взаимодействии с работодателем, руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 58 Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) просим предоставить пояснения в отношении указанных сведений с приложением (при необходимости) подтверждающих документов:

1) Имеется ли в ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России штатное расписание?

2) Является ли Токарь С.В. работником ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России, в какой должности, с какого времени?

3) Какой статус у Токаря С.В., продолжает ли работник трудовую деятельность в учреждении или уволен в настоящее время?

4) Что входит в должностные обязанности Токаря С.В. в соответствии с занимаемой должностью, утверждена ли должностная инструкция работника, ознакомлен ли работник с должностной инструкцией?

5) Какая система оплаты труда установлена для работников учреждения?

6) Имеется ли в положение об оплате труда работников? Работник ознакомлен?

7) Имеются ли в учреждении правила внутреннего трудового распорядка? Работник ознакомлен?

тел. 8(8422)44-29-56

8) Велся ли табель учета рабочего времени в учреждении, в отношении Токаря С.В. с января 2023 года по июнь 2023 года?

9) В вышеуказанный период времени работник находился на листе временной нетрудоспособности?

10) Имеется ли в учреждении документ, регламентирующий обязанность Токаря С.В. проверки документов, с последующим визированием?

11) Привлекался ли Токарь С.В. к дисциплинарной ответственности в 2023 г.? На каком основании выносились решения? Соблюден ли порядок привлечения работника к ответственности? У работника запрошены письменные пояснения? Какой пункт должностной инструкции, трудового договора или иного ЛНА нарушен работником? Когда выявлено нарушение? Когда оно совершено? С приказами о привлечении к дисциплинарной ответственности работник ознакомлен?

12) В приказах и докладных записках имеется ссылка на нарушаемый работником пункт должностной инструкции, трудового договора или иного ЛНА? В случае нарушения работником пункта ЛНА, сообщить информацию об ознакомлении работника с ЛНА.

13) Проведено ли комиссионное расследование при привлечении Токаря С.В. к дисциплинарной ответственности?

14) При вынесении решения о привлечении к дисциплинарной ответственности, проведения расследования и издания приказа Токарь С.В. находился на рабочем месте?

15) При вынесении приказа о применении дисциплинарного взыскания учтена степень тяжести совершенного нарушения?

16) Имеется ли в учреждении ЛНА, регламентирующий снижение премиальной части заработной платы работников? Токарь С.В. ознакомлен с документом?

17) Снижалась ли премиальная часть заработной платы в отношении Токаря С.В. в 2023 году с 90% до 10%? В связи с чем (с указанием на конкретные пункты положения, которые повлияли на принятие данного решения)? Работник ознакомлен с принятыми решениями должностных лиц учреждения о снижении его премиальной части заработной платы в 2023 году?

18) В случае увольнения работника предоставить письменную информацию об основании увольнения Токаря С.В., выплаты окончательного расчета при увольнении, выдачи трудовой книжки в день увольнения?

Вы вправе **предоставить копии документов**, заверенные надлежащим образом, опровергающие доводы обратившегося о допущенных нарушениях трудового законодательства (штатное расписание, трудовой договор, со всеми изменениями и дополнениями за 2022-2023 гг., должностную инструкцию, приказы о привлечении Токаря С.В. к дисциплинарной ответственности, с приложением документов, послуживших основанием для принятия данного решения, в том числе служебные записки, акты, уведомление работника, объяснения работника по факту дисциплинарного проступка, табели учета рабочего времени с января 2023 года по июнь 2023 года включительно, приказы лишения (снижения) премии за 2023 год, с приложением документов, послуживших основанием для принятия данного решения, в том числе служебные записки, акты, уведомление работника, расчетные

листы работника с января 2023 года по июнь 2023 года включительно, платежные поручения/ведомости, подтверждающие выплату заработной платы работнику с января 2023 года по июнь 2023 года включительно, приказ о прекращении трудовых отношений с Токарем С.В., документы, подтверждающие выплаты окончательного расчета, выдачи трудовой книжки в день увольнения, локальные акты и иное).

Кроме того, Вы вправе предоставить документы и сведения, подтверждающие отсутствие или устранение нарушений трудового законодательства.

Одновременно предлагаем добровольно урегулировать возникшее разногласие с работником и устранить нарушения трудового законодательства при их наличии.

Информацию прошу направить почтовой корреспонденцией и (или) в электронной форме git73@rostrud.gov.ru (для Айрапетян А.А.) до 29.06.2023 г.

Главный государственный инспектор труда _____ А.А. Айрапетян

тел. 8(8422)44-29-56

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Гончарова, 44, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432000
тел.:(8422) 44-29-08, тел/факс (8422) 44-28-64
Сайт: git73.rostrud.gov.ru, E-mail: git73@rostrud.gov.ru

11.07.2023		№	73/7-658-23-ОБ/12-2123-И/169
На №		от	

О направлении предостережения

ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110

ПМ 73231373159106825718 от 11.07.2023

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Государственная инспекция труда в Ульяновской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

город Ульяновск, улица Гончарова, дом 44

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от « 11 » июля 2023 г. № 73/7-658-23-ОБ/12-2123-И/169

ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России
ОГРН: 1027301165253, ИНН: 7325000711

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России
Вх. № 339
от «13» 07 2023

2. При осуществлении

Федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

В Государственную инспекцию труда в Ульяновской области поступило обращение Токаря Сергея Валерьевича по вопросу возможного нарушения требований трудового законодательства руководством ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России (далее – Колледж).

В ходе рассмотрения обращения установлено, что приказом от 08.02.2023 № 11 «О наложении дисциплинарного взыскания» за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, выраженное в установлении факта наличия в трудовых договорах ссылки на недействующий локальный нормативный акт, Токарь С.В. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Основаниями привлечения Токаря С.В. к дисциплинарной ответственности являлись докладная записка заместителя директора по безопасности, гражданской обороне и мобилизационной работе Бакировой Е.В.; объяснительная записка работника.

Объяснение по указанным в докладной записке фактам от 03.02.2023 г. представлено работником 06.02.2023 г. и приказом от 08.02.2023 № 11 Токарь С.В. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Приказом от 10.03.2023 № 21 «О наложении дисциплинарного взыскания» по результатам служебного расследования, проведенного на основании распоряжения директора Колледжа от 03.03.2023 г. № 42ахд, установлен факт нарушения порядка отстранения от работы работников Колледжа на основании п. 2 ст. 5 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст. 76 ТК РФ и ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей, в связи с чем Токарь С.В. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Основанием привлечения работника к дисциплинарной ответственности явилось заключение о результатах служебного расследования от 09.03.2023 г.

Объяснение по указанным фактам представлено работником 03.03.2023 г.

Приказом от 29.05.2023 № 68 «О применении дисциплинарного взыскания» за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, выраженное в установлении факта нарушения ст. 7 закона № 152 «О персональных данных», Токарь С.В. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Основаниями привлечения работника к дисциплинарной ответственности являлись докладная записка заместителя директора по безопасности, гражданской обороне и мобилизационной работе Бакировой Е.В. от 26.05.2023 г.; объяснительная от 29.05.2023 г.

Объяснение по указанным в докладной записке фактам представлено работником 29.05.2023 г. и приказом от 29.05.2023 № 68 Токарь С.В. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Вместе с тем, в приказе от 08.02.2023 № 11 «О наложении дисциплинарного взыскания» указывается о проводимой правовой экспертизе трудовых договоров, согласно п. 3.3. должностной инструкции заведующего отделом правового и кадрового обеспечения ДИ 12.01-22.

В приказе от 10.03.2023 № 21 «О наложении дисциплинарного взыскания» указывается нарушение ТК РФ.

В приказе от 29.05.2023 № 68 «О применении дисциплинарного взыскания» указывается нарушение Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

Однако, в приказах о применении дисциплинарных взысканий в отношении Токаря С.В. отсутствуют ссылки на пункты трудовых обязанностей ненадлежащее исполнение которых послужило основаниями для применения дисциплинарных взысканий в отношении работника.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

Ст. 22 Трудового кодекса РФ, устанавливающей обязанность работодателя в соблюдении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.

Ст. 192, 193 Трудового кодекса РФ, устанавливающих порядок применения дисциплинарных взысканий.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

1) Соблюдать требования трудового законодательства.
2) В приказах о наложении дисциплинарных взысканий указывать конкретные пункты ЛНА, нарушивших работниками Колледжа, и послуживших основаниями для применения дисциплинарных взысканий.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктом 23 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №1230 от 21.07.2021 года.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

*6 *. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу -*

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований)

* Пункт 6 указывается при условии наличия самообследования в числе используемых профилактических мероприятий по соответствующему виду контроля.

Главный государственный инспектор труда Айрапетян Алвина Аркадиковна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о вынесении предостережения)



Главный государственный инспектор труда Айрапетян Алвина Аркадиковна

тел. 442956, git73@rostrud.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Ульяновской области

ул. Гончарова, 2, г. Ульяновск, 432970, ГСП
тел. факс (8422) 41-32-03
e-mail: to73@fas.gov.ru, ulyanovsk.fas.gov.ru

13.07.2023 № ИС/3162/23

На № _____ от _____

Уведомление

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации
432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110
ufk@mv.ru

Общество с ограниченной ответственностью "ИСМАГРУПП"
432027, г. Ульяновск, ул. Бакинская, двлд. 86, офис 1
isma-pro8686@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖПРОЕКТ"
125481, г. Москва, ул. Свободы, д. 89, к. 5, эт. 1, помещ.12, оф. 1
ipolskov@bk.ru

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН ГРУПП"
115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, к. 3, эт./пом. 1/XLV, ком./офис 9/11
region977@yandex.ru

Уведомление

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области уведомляет о поступлении жалоб ООО «ИСМАГРУПП» (вх. № 4158-ЭП/23 от 12.07.2023), ООО «РЕГИОНГРУПП» (вх. № 4177-ЭП/23 от 12.07.2023), ООО «МОНТАЖПРОЕКТ» (вх. № 4193-ЭП/23 от 13.07.2023) на положения извещения о проведении электронного аукциона № 0368100000523000007 (наименование объекта закупки – «Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж автоматической адресной пожарной сигнализации и системы звукового оповещения людей о пожаре 3 типа в помещениях ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 37/110»; заказчик – Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации; начальная (максимальная) цена контракта – 156 300,00 руб., срок окончания подачи заявок 12.07.2023 в 10 час. 00 мин.).

Руководствуясь письмом ФАС России от 29.05.2020 № МЕ/45733/20, Ульяновское УФАС России уведомляет, что дистанционное рассмотрение вышеуказанной жалобы будет проходить **17.07.2023 в 10 час. 15 мин.** (время местное, МСК+1), для чего необходимо пройти по ссылке https://fas3.tconf.rt.ru/c/4987717453.

Ознакомиться с инструкцией по дистанционному участию можно по ссылке https://fas.gov.ru/in_ca.pdf.

2023-3328


ФГБ ПОУ «УФК»
Минздрава России

В случае принятия решения об участии в данном заседании, сторонам по жалобе необходимо до 17.07.2023 направить на электронную почту **to73@fas.gov.ru** документы, подтверждающие соответствующие полномочия (*приказ о назначении на должность и (или) решение общего собрания участников общества* – для руководителя, *доверенность* – для представителя). При непосредственном рассмотрении жалобы указанным лицам необходимо в дистанционном режиме продемонстрировать членам комиссии оригинал доверенности (либо приказа о назначении на должность), а также документ, удостоверяющий личность.

Заказчику на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» необходимо направить возражения на жалобы на электронную почту **to73@fas.gov.ru.**

В соответствии с частью 7 статьи 106 Закона о контрактной системе Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области приостанавливает определение поставщика (подрядчика, исполнителя) (только в части заключения контракта заказчиком) при проведении электронного аукциона № 0368100000523000007 до рассмотрения жалоб ООО «ИСМАГРУПП», ООО «РЕГИОНГРУПП», ООО «МОНТАЖПРОЕКТ» по существу.

Заместитель руководителя управления - начальник отдела И.И. Спиридонов



Исп.Жаворонкова Т.А.
тел.8(8422) 41-32-03

2023-3328

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Ульяновской области

ул. Гончарова, 2, г. Ульяновск, 432970, ГСП
тел. факс (8422) 41-32-03
e-mail: to73@fas.gov.ru, ulyanovsk.fas.gov.ru

_____ № _____

На № _____ от _____

Решение по делу № 073/06/106-452/2023

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации
432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110
ufk@mv.ru

Общество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖПРОЕКТ"
125481, г. Москва, ул. Свободы, д. 89, к. 5, эт. 1, помещ.12, оф. 1
ipolskov@bk.ru

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН ГРУПП"
115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 5, к. 3, эт./пом. 1/XLV, ком./офис 9/11
region977@yandex.ru

РЕШЕНИЕ

18.07.2023 Дело № 073/06/106-452/2023

г. Ульяновск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области по контролю закупок в составе:

председателя комиссии - заместителя руководителя управления – начальника отдела <…>;

членов комиссии: - заместителя начальника отдела <…>,
- специалиста-эксперта <…>,

в присутствии (с использованием системы видеоконференц-связи), - *от ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России:*
- <…> (доверенность № 15 от 13.07.2023 г.),

рассмотрев дело № 073/06/106-452/2023 по жалобам ООО «РЕГИОН ГРУПП» и ООО «МОНТАЖПРОЕКТ» на положения извещения о проведении электронного аукциона № 0368100000523000007 (наименование объекта закупки – «Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж автоматической адресной пожарной сигнализации и системы звукового оповещения людей о пожаре 3 типа в помещениях ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 37/110»; заказчик – Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – заказчик); начальная (максимальная) цена контракта – 156 300,00 руб.,

срок окончания подачи заявок12.07.2023 в 10 час. 00 мин.) по признакам нарушения Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (далее - Закон о контрактной системе) в порядке, главой 6 Закона о контрактной системе,

УСТАНОВИЛА:

Вх. № 4177-ЭП/23 от 12.07.2023 (дата размещения в ЕИС – 11.07.2023) и вх. № 4193-ЭП/23 от 13.07.2023 (дата размещения в ЕИС – 12.07.2023) в Ульяновское УФАС России поступили жалобы ООО «РЕГИОНГРУПП» и ООО «МОНТАЖПРОЕКТ», соответственно, на положения извещения при проведении электронного аукциона № 0368100000523000007.

По мнению заявителей жалоб, заказчиком неправомерно установлено требование о членстве участников закупки в СРО, так как в извещении должно быть установлено требование о наличии аттестата проектировщика, что ограничивает число участников.

Вх. № 4257-ЭП/23 от 14.07.2023 в Ульяновское УФАС России от заказчика поступили возражения на жалобу, содержащие указание, в том числе, на следующее.

Требование о членстве участника закупки в СРО на выполнение проектных работ установлено исходя из положений ГрК РФ. При этом, согласно извещению об осуществлении закупки при исполнении контракта проектировщики должны соблюдать все требования законодательства, в том числе в области пожарной безопасности. На участие в закупке было подано 4 заявки, которые были признаны соответствующими, что свидетельствует об отсутствии ограничений для участия.

На заседании Комиссии 17.07.2023, проводимом в дистанционном режиме, представитель заказчика с доводами жалобы не согласилась, поддержала представленные письменные возражения, в рассмотрении жалобы объявлялся перерыв до 16:15 18.07.2023 для документального анализа материалов по делу.

Комиссией Ульяновского УФАС России было установлено следующее.

В единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) 03.07.2023 было опубликовано извещение о проведении электронного аукциона № 0368100000523000007, наименование объекта закупки – «Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж автоматической адресной пожарной сигнализации и системы звукового оповещения людей о пожаре 3 типа в помещениях ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 37/110» (начальная (максимальная) цена контракта – 156 300,00 руб.).

Согласно протоколу подачи ценовых предложений от 12.07.2023 на участие в указанной закупке поступило 4 заявки, ценовые предложения поступали от 3 участников. цена была снижена на 16,59 %.

В соответствии с протоколом подведения итогов от 14.07.2023 заявки всех участников закупки были признаны соответствующими, определен победитель.

Рассмотрев представленные материалы, Комиссия приняла решение признать жалобы ООО «РЕГИОНГРУПП» и ООО «МОНТАЖПРОЕКТ» необоснованными. При этом Комиссия исходила из следующего.

Согласно пункту 12 части 1 ст. 42 Закона о контрактной системе извещение об осуществлении закупки должно содержать требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе, и исчерпывающий перечень

документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям, а также требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе (при наличии такого требования).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе при применении конкурентных способов, заказчик устанавливает единое требование к участникам закупки о соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

Согласно извещению № 0368100000523000007 заказчиком установлены требования к участникам закупок в соответствии с п пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе:

участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования в соответствии с частью 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев, предусмотренных ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации). При этом минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть сформирован в соответствии с требованиями части 10 статьи 55.16 ГрК РФ, минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями части 11 статьи 55.16 ГрК РФ. Подтверждением членства в соответствующей саморегулируемой организации является наличие сведений в едином реестре о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.

Объектом закупки согласно извещению № 0368100000523000007 является разработка проектно-сметной документации на монтаж автоматической адресной пожарной сигнализации и системы звукового оповещения людей о пожаре 3 типа в помещениях ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 37/110.

Приложение к извещению № 0368100000523000007 является файл «Описание объекта закупки и количество» описанием требований заказчика к объекту закупки в соответствии с положениями статьи 33 Закона о контрактной системе.

Пункт 3 файла «Описание объекта закупки и количество» содержит требования к выполняемым работам, в том числе, указание на то, что результатом работ должно является:

1. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;

2. Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»: пояснительная записка, сводный сметный расчет, локальный сметный расчет, ведомость объемов работ.

В соответствии с частью 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации, рабочей документации (в том числе путем внесения в них изменений в соответствии с настоящим Кодексом) применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) земельного участка, а также раздела проектной документации «Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства» при проведении капитального ремонта объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12.2 статьи 48 ГрК РФ.

Согласно части 2 статьи 48 ГрК РФ проектная документация представляет собой

документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

Таким образом, исходя положений части 1 и части 2 статьи 48 ГрК РФ архитектурно-строительное проектирование осуществляется в отношении подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного участка.

Частью 1 статьи 55.8 ГрК РФ установлено, что индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, при условии, что такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не установлено ГрК РФ.

Исходя из предмета закупки, учитывая положения ГрК РФ, Комиссия Ульяновского УФАС России приходит к выводу, что в действиях заказчика, установившего в извещениях требование к участнику о наличии членства в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования отсутствуют признаки нарушения Закона о контрактной системе.

Кроме того, исходя из требований извещения № 0368100000523000007 (описание объекта закупки и проект контракта) в ходе выполнения работ исполнитель обеспечивает соблюдение, в том числе требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также обеспечивает наличие всех необходимых аттестатов и разрешительных документов для выполнения работ.

Также согласно протоколу подачи ценовых предложений от 12.07.2023 на участие в указанной закупке поступило 4 заявки из чего следует, что доводы заявителей об ограничении числа участников закупки не находят своего фактического подтверждения.

На основании вышеизложенного, жалобы ООО «РЕГИОНГРУПП» и ООО «МОНТАЖПРОЕКТ» являются необоснованными.

Комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом 1 части 15, пункта 2 части 22 статьи 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «РЕГИОНГРУПП» необоснованной.
2. Признать жалобу ООО «МОНТАЖПРОЕКТ» необоснованной.

Председатель комиссии <...>

Члены комиссии <...>

<...>

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«28» сентября 2022 г., 73230061000203700756

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ульяновску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области

(УЧ наименование контрольного (надзорного) органа, в рамках которого составлен документ)

обл Ульяновская, г Ульяновск, пер Пожарный дом 4, тел. 88422499818, e-mail: ogpnulyanovsk@73.mchs.gov.ru

(место составления документа)

Уведомление о проведении выездной проверки
плановой

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

от « 05 » июля 2023 г. № 2307/006-73/60-П/УВП

В соответствии с ч. 6 ст. 73 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» уведомляем, что в период с 11.07.2023 09:00 по 24.07.2023 18:00 запланировано проведение плановой выездной проверки ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНН 7325000711, адрес регистрации юридического лица: УЛЬЯНОВСКАЯ, УЛЬЯНОВСК, УЛИЦА, ЛЬВА ТОЛСТОГО, ДОМ 37/110.

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (надзорных) действий присутствие контролируемого лица, либо его представителя, обязательно.

Информируем, что за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок в соответствии со ст. 19.4.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Приложение: решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

Начальник ОНД и ПР по городу Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области (главный государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору) Евсиевич Андрей Николаевич

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C1CA5C9A797C93F5268CC7DF778D78E
Владелец: Евсиевич Андрей Николаевич
Действителен с 15.09.2022 по 09.12.2023

(должность, фамилия, инициалы руководителя (заместителя руководителя) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего уведомление о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

(подпись)

Евсиевич Андрей Николаевич - начальник ОНД и ПР по городу Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области (главный государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору), телефон: 88422499812, e-mail: ogpnulyanovsk@73.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения (распоряжения, приказа), его рабочий телефон, электронный адрес (при наличии))

В случае несогласия с прилагаемым решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода

ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«28» сентября 2022 г., 73230061000203700756

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры:
№ 2023062251 от 28.09.2022

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ульяновску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области

(указывается наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

обл Ульяновская, г Ульяновск, пер Пожарный дом 4, тел. 88422499818, e-mail: ogpnulyanovsk@73.mchs.gov.ru

(место составления решения)

Решение о проведении выездной проверки
плановой

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

от « 05 » июля 2023 г., 10 час. 00 мин. № 2307/006-73/60-П/РВП

1. Решение принято:

Начальником ОНД и ПР по городу Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области (главным государственным инспектором города Ульяновска по пожарному надзору) Евсиевичем Андреем Николаевичем

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)

2. Решение принято на основании:

пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым принято решение о проведении выездной проверки)

в связи с:

выполненнем ежегодного плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий ОНДиПР по г. Ульяновску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области на 2023 год № 2023062251 (№ КНМ 73230061000203700756) (опубликован на сайте http://73.mchs.gov.ru).

(реквизиты

1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

1.1) сведения о причинении вреда (ущербе) охраняемым законом ценностям, содержащиеся в обращениях граждан, организаций, сообщениях средств массовой информации, информационных системах, официальных сайтах в сети "Интернет", информация о фактах причинения вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба), полученная в ходе осуществления иных видов контроля, мониторинга, а также сведения о выявленных индикаторах риска нарушения обязательных требований, или отклонении объектов контроля от таких параметров (источник сведений, содержащих сведения, послужившие основанием для проведения выездной проверки, сведения об учтенных индикаторах риска, нарушение обязательных требований);

1.2) сведения о выявленных в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля нарушениях обязательных требований, которые могут повлечь за собой причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, если такие сведения не были предметом предыдущей выездной проверки;

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, а также сведения о выездной проверке,

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации внепланового контрольного (надзорного) мероприятия по поручению Президента Российской Федерации (при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации внепланового контрольного (надзорного) мероприятия по поручению Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

3.3) ссылка на поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия с указанием конкретного контролируемого лица, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации внепланового контрольного (надзорного) мероприятия по поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ссылка на решение органа (должностного лица), принявшего решение о проведении выездной проверки, приказ (распоряжение) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на мероприятие, срок его исполнения;

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ссылка на утвержденную программу проверок и указание на иные события, наступление которых влечет проведение выездной проверки;

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

постановление о назначении внеочередной выездной проверки, информация об устранении нарушений обязательных требований, данные о решении прокурора о согласовании внеплановой выездной проверки, осуществляемой в рамках федерального государственного контроля (надзора), муниципального контроля, иные сведения, являющиеся основанием проведения внеплановой выездной проверки)

3. Выездная проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), вида осуществляемого муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1. Ферцева Анна Павловна – старший инспектор отделения административной практики отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области (государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору)
2. Чернова Татьяна Андреевна – старший инспектор отделения нормативно-технического, контроля за оборотом пожарно-технической продукции и лицензионного контроля отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области (государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору)
3. Николаева Екатерина Вячеславовна – инспектор отделения планирования и организации надзорной деятельности (государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору)
4. Криницын Александр Владимирович – инспектор отделения нормативно-технического, контроля за оборотом пожарно-технической продукции и лицензионного контроля (государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору)
5. Сапожников Андрей Игоревич – старший инспектор отделения планирования и организации надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области. (государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору)
6. Кузьменко Марина Владимировна – старший инспектор отделения планирования и организации надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области (государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору)
7. Чамин Владислав Александрович – инспектор отделения планирования и организации надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области (государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору)
8. Гаранин Сергей Николаевич – начальник отделения административной практики (государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору)
9. Пилипчук Ольга Сергеевна – старший инспектор ОНТКОПТПиЛК (государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору)
10. Усманов Илфат Наилевич – старший инспектор отделения административной практики отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску (государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору)
11. Крылова Вероника Сергеевна – инспектор отделения административной практики отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области (государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору)

5. К проведению выездной проверки привлекаются:

специалисты:

1. Не привлекаются

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

6. Выездная проверка проводится в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):

1. обл Ульяновская, г Ульяновск, ул Аблукова, Дом 37А

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНН 7325000711, адрес регистрации юридического лица: УЛЬЯНОВСКАЯ, УЛЬЯНОВСК, УЛИЦА, ЛЬВА ТОЛСТОГО, ДОМ 37/110

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

1. Осмотр
2. Истребование документов
3. Инструментальное обследование
4. Получение письменных объяснений

10. Предметом выездной проверки является:

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (Статьи 1, 2, 4-6; главы 14-20, 22, 26, 30, 31; таблицы 12-25, 27-30); постановление Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» (пункты 5-8 Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска); постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (все пункты Правил противопожарного режима в Российской Федерации); постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

1 Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах научных и образовательных организаций (Приложение № 3 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78)

2 Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78)

3 Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с 11.07.2023 09:00 по 24.07.2023 18:00

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
15 часов 00 минут (часы, минуты)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому(ым) лицу(ам) необходимо представить следующие документы:

1. 1. Утвержденная руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, инструкция о мерах пожарной безопасности. 2. Проектная документация: в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования; в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов; в отношении систем противопожарной защиты; 3. Штатное расписание организации. 4. Документ определяющий порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности. 5. Документы об обучении мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по дополнительным профессиональным программам (для следующих категорий работников: руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности; работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа; руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны; руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков; работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы; водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных учреждений; иные категории работников (граждан) по решению руководителя). 6. Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 7. Программы проведения вводного, первичного инструктажей. 8. График проведения занятий повторного противопожарного инструктажа, утвержденный руководителем организации. 9. Документ о назначении лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты. 10. Сводный план эвакуации, состоящий из этажных (секционных) планов (должен храниться у дежурного и выдаваться по первому требованию руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации). 11. Документ в соответствии с которым организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала (в отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану)). 12. Сведения о проведении не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации (на объекте защиты с массовым пребыванием людей). 13. Информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (должна размещаться в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных). 14. Документы о категорировании по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определении класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения (в т.ч. ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые

различного назначения, архивы, хранилища, помещения для инженерного оборудования (в т.ч. вентиляционные камеры) и технического обслуживания (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.)) и наружных установок. 15. Техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. 16. Акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия. 17. Документы о соответствии требуемым пределам огнестойкости и дымогазонепроницаемости негорючих материалов использованных при проведении работ по заделке образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (акты скрытых работ, сертификаты на изделия (проходки) и материалы и т.п.). 18. Сведения о классе функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков) предусмотренном при строительстве (реконструкции) и классе функциональной пожарной опасности в настоящее время. 19. Проектная документация на проведенные изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, выполненная в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности. 20. Протокол проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах (не реже 1 раза в 5 лет). 21. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (допускается ведение в электронном виде). 22. Техническая документация на эксплуатируемые электроустановки (генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями; утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями; акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию; исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений; акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем; технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации). 23. Документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (для противопожарных преград; конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности, а также заполнению проемов в них; отделки внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем; применения облицовочных и декоративноотделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений) 24. Документы о показателях пожарной опасности транспарантов и баннеров, а также других рекламных элементов и конструкций, размещаемых на фасадах зданий и сооружений (должны выполняться из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях). 25. Документы об исправном состоянии автоматического включения эвакуационного освещения при прекращении электропитания рабочего освещения (в случае если эвакуационное освещение не находиться в круглосуточном режиме работы). 26. Сведения о прохождении технического обслуживания в установленном порядке используемого газового оборудования. 27. Техническая документация изготовителей на используемые газовые приборы. 28. Техническая документация изготовителей на используемые огнезадерживающие устройства (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре. 29. Документ, определяющий порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений. 30. Акты очистки вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений. 31. Инструкция, утверждаемая руководителем организации, регламентирующая порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений" (должна быть вывешена непосредственно у органов управления кабиной лифта). 32. Схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей (размещаются в помещениях насосных станций). 33. Инструкции изготовителя (техническая документация) на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. 34. Проектные решения и (или) специальные технические условия систем противопожарной защиты. Техническая документация на системы противопожарной защиты. 35. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утверждаемый руководителем организации. 36. Техническая документация на результаты пусконаладочных испытаний систем противопожарной защиты. 37. Инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты (размещается в помещении пожарного поста). 38. Паспорта на используемые типы огнетушителей. 39. Документация об ознакомлении (под подпись) с мерами пожарной безопасности прибывающих физических лиц в гостиницах, мотелях, общежитиях и других зданиях, приспособленных для временного пребывания людей.

(указываются конструктивные части строения, организации и перечень документов, представляемых которых необходимо для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений:

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Начальник ОНД и ПР по городу Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области (главный государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору) Евсневич Андрей Николаевич

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C1CA5C9A797C93E5268CC7DE738D78F
Владелец: Евсневич Андрей Николаевич
Действителен с 15.09.2022 по 09.12.2023

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)

(подпись)

Кузьменко Марина Владимировна - Старший инспектор отделения планирования и организации надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области (государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору), телефон: 88422499820, e-mail: ogpnulyanovsk@73.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, которое уполномочено провести выездную проверку, а также номер телефона, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки:

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале или иным способом:

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода

11.07.2023 с 9⁰⁰ до 11⁰⁰

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«28» сентября 2022 г., 73230061000203700756
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ульяновску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области

«24» июля 2023 г., 15 час. 00 мин. № 2307/006-73/60-П/ПВП

пер. Пожарный, д. 4, г. Ульяновск, 432071

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 05 » июля 2023 г., № 2307/006-73/60-П/РВП, учетный номер проверки 73230061000203700756.

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:
1. Кузьменко Марина Владимировна – старший инспектор отделения планирования и организации надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области (государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору)

4. Выездная проверка проведена в отношении:
соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. обл Ульяновская, г Ульяновск, ул Аблукова, Дом 37А

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНН 7325000711, адрес регистрации юридического лица: УЛЬЯНОВСКАЯ, УЛЬЯНОВСК, УЛИЦА, ЛЬВА ТОЛСТОГО, ДОМ 37/110

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «11» июля 2023 года, 10 час. 30 мин.
по «24» июля 2023 года, 15 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
09 час 00 минут (часы, минуты)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Руководитель организации не обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров (помещения водомерного узла) в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. Нарушены: п. 15 ППР

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 15. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование
Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами
Срок устранения нарушения:
28.02.2024

2. Помещения складского назначения, с площадью более 10 кв.м.: - помещение «кладовая» (1-й этаж) рядом с "малярная" не отделено от других помещений здания противопожарной перегородкой 1-го типа, а именно, на воздуховоде системы вентиляции (общеобменной вентиляции), не предусмотрен противопожарный нормально открытый клапан. Нарушены: п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 37, ч. 1, 2, 3 табл. 23, 24 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123-ФЗ); СНиП II-А.5-70* п. 3.1, 3.2; СНиП 2.01.02-85 п.3.17; СП 7.13130.2013 п. 6.8, 6.10; СП 4.13130.2013 п. 5.1.2, 5.2.6
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 14, Глава: 19, Статья: 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Не допускается пересекать противопожарные стены и перекрытия 1-го типа каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, иных веществ и материалов. В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования веществ и материалов, отличных от вышеуказанных, за исключением каналов систем противодымной защиты, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам.
Срок устранения нарушения:
28.02.2024

3. На объекте защиты не хранится (отсутствует) документация,- подтверждающая показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен (1-й этаж) в зальном помещении («театральный зал»). Фактически для отделки для стен (виниловые обои), с неопределенными показателями пожарной опасности. Сертификаты на указанные панели не предоставлены. Нарушены: п. 25 ППР
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, 6/76 применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.
Срок устранения нарушения:
28.02.2024

4. Руководитель организации не обеспечивает категорнрование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения на 1-м этаже (помещения «подсобное», «подсобное» площадью 11,09 м2 и 19,89 м2 соответственно – помещения согласно экспликации №64 и №65; а также помещения «сушилка») с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. Нарушены: п. 12 ППР
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
Срок устранения нарушения:
28.02.2024

5. Помещения складского назначения, с площадью более 10 кв.м.: - помещение «кладовая» с обозначением категории на двери В2 (1-й этаж) не отделено от других помещений здания противопожарной перегородкой 1-го типа, а именно, на воздуховоде системы вентиляции (общеобменной вентиляции), не предусмотрен противопожарный нормально открытый клапан. Нарушены: п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 37, ч. 1, 2, 3 табл. 23, 24 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123-ФЗ); СНиП II-А.5-70* п. 3.1, 3.2; СНиП 2.01.02-85 п.3.17; СП 7.13130.2013 п. 6.8, 6.10 СП 4.13130.2013 п. 5.1.2, 5.2.6
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 14, Глава: 19, Статья: 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование
Не допускается пересекать противопожарные стены и перекрытия 1-го типа каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, иных веществ и материалов. В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования веществ и материалов, отличных от вышеуказанных, за исключением каналов систем противодымной защиты, следует предусматривать автоматические устройства,

предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам.
Срок устранения нарушения:
28.02.2023

6. Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения на 1-м этаже (помещения «кладовая хранения постельного белья», площадью 25,87 м2 – помещение согласно экспликации №66) с обозначением категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входной двери помещения с наружной стороны. Нарушены: п. 12 ППР
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование
Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
Срок устранения нарушения:
28.02.2024

7. Заполнение проёма в противопожарной преграде отделяющей помещения складского назначения на 1-м этаже («кладовая хранения постельного белья», площадью 25,87 м2 – помещение согласно экспликации №66) от помещения общественного назначения (коридор) выполнено не противопожарным, с требуемым пределом огнестойкости (требуется в случае отнесения категории «В1», «В2» или «В3»). Заполнение дверного проёма выполнено пластиковой дверью. Нарушены: п. 12 ППР, ФЗ №123-ФЗ п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 5.1.2, 5.2.6; СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14; СНиП II-2-80 п. 3.11;
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 19, Статья: 88, Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.
Срок устранения нарушения:
28.02.2024

8. Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения производственного назначения (помещение «мастерская», 1-й этаж) с обозначением категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входной двери помещения с наружной стороны. Нарушены: п. 12 ППР
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование
Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
Срок устранения нарушения:
28.02.2024

9. Ширина эвакуационного выхода из помещения «теннисная» (2-й этаж) на лестничную клетку менее 0,8 м., фактически 0,75 м. Нарушены: п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6; ч. 1 ст. 53 № 123-ФЗ; п. 4.6 СНиП 2.01.02-85* Все замеры производились дальномером лазерным Leica DISTO D5, номер свидетельства С-ВЬ/15-12-2022/208711884 от 15.12.2022 (действительно до 14.12.2023).
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 14, Статья: 53, Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.
Срок устранения нарушения:
28.02.2024

10 Ширина эвакуационного выхода из помещения «комнаты экспериментов» (1-й этаж) ведущий в тамбур и непосредственно наружу менее 0,8 м., фактически 0,75 м. Нарушены: п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6; ч. 1 ст. 53 № 123-ФЗ; п. 4.6 СНиП 2.01.02-85*
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 14, Статья: 53, Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных

путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна б. обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Срок устранения нарушения:

28.02.2024

11 Эвакуационный выход из помещения «комнаты экспериментов» (1-й этаж) заблокирован, закрыт на висячий замок. Нарушены: п. 26, 27 ППР

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 26. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

Срок устранения нарушения:

28.02.2024

12 Минимальная ширина эвакуационного выхода (металлической двери, установленной в коридоре и ведущей из блока Б, 1-й этаж) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек, менее 1,2 м. Фактически ширина эвакуационных выходов составляет 1,12 м. Нарушены: п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53 ФЗ №123-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020; п. 8.1.12 СП 1.1310.2009

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 14, Статья: 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Срок устранения нарушения:

28.02.2024

13 Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения на 1-м этаже (помещение «комната статистов», в которой осуществляется хранение учетных карточек) с обозначением категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входной двери помещения с наружной стороны. Нарушены: п. 12 ППР

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте

Срок устранения нарушения:

28.02.2024

14 Ширина путей эвакуации в свету (коридор) возле помещения 207 (учебная часть 2-й этаж) менее 1 м., фактически 0,8 м. Нарушены: п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6; ч. 1 ст. 53 № 123-ФЗ; п. 4.6 СНиП 2.01.02-85*

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 14, Статья: 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Срок устранения нарушения:

28.02.2024

15 Помещение, используемое под склад, расположенное возле кабинета №211 (учебная часть) на 2-м этаже здания (блок А), не защищено системой пожарной сигнализации. Фактически в данном помещении (бывшее помещение душевой, санузла) осуществляется хранение учебного инвентаря. нарушены: п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1, 4, 6, 10 ст. 83 № 123-ФЗ; требования, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 (далее – постановление №1464) п. 5, п. 38 прил. 3; п. 4.3, п. 4.4, п. 4.8, табл. 3 пп. 5.2, 48 СП 486.1311500.2020

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке

Срок устранения нарушения:

28.02.2024

16 Подсобное помещение «служебное», используемое под склад, расположенное возле кабинета №203 (учебная часть) на 2-м этаже здания (блок А), не защищено системой пожарной сигнализации. Фактически в данном помещении (бывшее помещение душевой) осуществляется хранение учебного инвентаря. Нарушены: п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1, 4, 6, 10 ст. 83 № 123-ФЗ; постановление №1464 п. 5, п. 38 прил. 3; п. 4.3, п. 4.4, п. 4.8, табл. 3 пп. 5.2, 48 СП 486.1311500.2020

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке

Срок устранения нарушения:

28.02.2024

17 Помещение, используемое под склад, расположенное возле кабинета №301А и №301Б (учебная часть) на 3-м этаже здания (блок А), не защищено системой пожарной сигнализации. Фактически в данном помещении (бывшее помещение душевой, санузла) осуществляется хранение учебного инвентаря. Нарушены: п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1, 4, 6, 10 ст. 83 № 123-ФЗ; постановление №1464 п. 5, п. 38 прил. 3; п. 4.3, п. 4.4, п. 4.8, табл. 3 пп. 5.2, 48 СП 486.1311500.2020

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке

Срок устранения нарушения:

28.02.2024

18 Помещение «СИЗ», используемое под склад противогазов, расположенное возле кабинета №302 (учебная часть) на 3-м этаже здания (блок А), не защищено системой пожарной сигнализации. Фактически в данном помещении (бывшее помещение душевой) осуществляется хранение учебного инвентаря. Нарушены: п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1, 4, 6, 10 ст. 83 № 123-ФЗ; постановление №1464 п. 5, п. 38 прил. 3; п. 4.3, п. 4.4, п. 4.8, табл. 3 пп. 5.2, 48 СП 486.1311500.2020

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке

Срок устранения нарушения:

28.02.2024

19 Помещение, используемое под склад, расположенное возле кабинета 304 (учебная часть) на 3-м этаже здания (блок А), не защищено системой пожарной сигнализации. Фактически в данном помещении (бывшее помещение душевой) осуществляется хранение учебного инвентаря. Нарушены: п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1, 4, 6, 10 ст. 83 № 123-ФЗ; постановление №1464 п. 5, п. 38 прил. 3; п. 4.3, п. 4.4, п. 4.8, табл. 3 пп. 5.2, 48 СП 486.1311500.2020

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке

Срок устранения нарушения:

28.02.2024

20 Ширина дверей выходов из учебных помещений на 3-м этаже (блок А) с расчетным числом учащихся более 15 чел. менее 0,9 м., фактически 0,74 -0,77 м. Фактический учебный процесс начался в 2013 году. Нарушены: п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6; ч. 1 ст. 53 № 123-ФЗ; п. 4.6 СНиП 2.01.02-85*

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 14, Статья: 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Срок устранения нарушения:

28.02.2024

21 На объекте защиты для напольного покрытия коридора (3-й этаж, учебная часть Блок А, помещение согласно экспликации №1 «коридор») допущено применение материалов (ковролин) с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2 для покрытия полов. Фактически для отделки пола применен линолеум с показателями пожарной опасности В2, Д3, Т3, РП3 (Сертификат ССПБ.RU.ОП073.В.00433). нарушены: п. 25 ППР; п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6, ст.134, табл. 28 ФЗ №123-ФЗ

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных

систем, 6/76 применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов пу эвакуации, а также залных помещений на объекте зашиты должна храниться документация, подтверждающая предел, огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

Срок устранения нарушения:
28.02.2024

22 Помещение, используемое под склад, расположенное возле кабинетов №307 и №308 (учебная часть) на 3-м этаже здания (блок А), не защищено системой пожарной сигнализации. Фактически в данном помещении (бывшее помещение душевой, санузла) осуществляется хранение учебного инвентаря. нарушены: п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1, 4, 6, 10 ст. 83 № 123-ФЗ; постановленне №1464 п. 5, п. 38 прнл. 3; п. 4.3, п. 4.4, п. 4.8, табл. 3 пп. 5.2, 48 СП 486.1311500.2020

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 14, Статья: 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Срок устранения нарушения:
28.02.2024

23 Ширина дверей выходов из учебного помещения (кабинет №311 на 3-м этаже (блок А)) с расчетным числом учащихся более 15 чел. менее 0,9 м., фактически 0,75 м. Фактический учебный процесс начался в 2014 году (имеется заключение на получение образовательной деятельности от 14.05.2014). нарушены: п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6; ч. 1 ст. 53 № 123-ФЗ; п. 8.2.3 СП 1.13130.2009

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 14, Статья: 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Срок устранения нарушения:
28.02.2024

24 Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения (помещение «кладовая», в которой осуществляется хранение медицинских расходников, помещение согласно экспликации плана №7) с обозначением категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входной двери помещения с наружной стороны. нарушены: п. 12 ППР

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

Срок устранения нарушения:
28.02.2024

25 Ширина путей эвакуацин в свету (коридор) возле помещения №803 (учебная часть 4-й этаж) менее 1 м., фактически 0,82 м. Нарушены: п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6; ч. 1 ст. 53 № 123-ФЗ; п. 4.6 СНиП 2.01.02-85*

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 14, Статья: 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты

Срок устранения нарушения:
28.02.2024

26 Ширина дверей выходов из учебного помещения (кабинет №405 и №404 на 4-м этаже (блок А)) с расчетным числом учащихся более 15 чел. менее 0,9 м., фактически 0,75 м. Фактический учебный процесс начался в 2014 году. Нарушены: п. 1, 2 ч. 3, ч. 4 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 6; ч. 1 ст. 53 № 123-ФЗ; п. 8.2.3 СП 1.13130.2009

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 14, Статья: 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Срок устранения нарушения:
28.02.2024

27 На объекте защиты не хранится (отсутствует) документация, подтверждающая показатели пожарной опасности

з) сведения об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности пользователя (правообладателя);

- давать устные и письменные разъяснения по существу вопросов, связанных с предметом проведения проверки;

- не препятствовать проведению проверки;

- не уклоняться от проведения проверки;

- устранить в установленный Росимуществом, территориальными органами Росимущества срок выявленные нарушения;

- предоставить на срок проведения проверки отдельное изолированное помещение, обеспечивающее сохранность документов, надлежащим образом оборудованное мебелью и оргтехникой (при наличии возможности).

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода

МИНФИН РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 июля 2023 г. Казань №16-260р

О проведении проверки
объектов федерального имущества

В соответствии с п.п. 4 и 5.8, 5.10 и 6.7 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432, Административным регламентом по исполнению Федеральным агентством по управлению государственным имуществом государственной функции по проведению проверок использования имущества, находящегося в федеральной собственности, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 26.10.2011 № 598 (далее – Административный регламент), п.п. 4.1.3, 5.4 раздела II Положения о Межрегиональном Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области, утвержденного приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 19.12.2016 № 458, приказа Росимущества от 10.01.2023 № 2, с изменениями внесенными приказом от 01.06.2023 № 111:

1. Провести плановую тематическую выездную проверку соблюдения Федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации обязательных требований, установленных законодательством для использования федерального имущества по эффективности использования федерального имущества.

2. Уполномочить на проведение проверки:

Ситдикова М.М. – заместителя руководителя МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области (председатель рабочей группы);

Крыжину И.В. – специалиста 2 разряда отдела управления федеральным имуществом и взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления в Ульяновской области МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области (секретарь рабочей группы);

Владимирову И.В. –специалиста 3 разряда отдела управления федеральным имуществом и взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления в Ульяновской области МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области.

3. Секретарю рабочей группы ознакомить руководителя (законного или уполномоченного представителя) проверяемого правообладателя с правами, предусмотренными п. 1.7 Административного регламента (приложение № 1 к настоящему распоряжению).

4. Секретарю рабочей группы уведомить проверяемого правообладателя о проводимой проверке в сроки, установленные п.п. 3.23, 3.24 Административного регламента.

5. Рабочей группе в срок с 17.07.2023 по 26.07.2023 провести проверку, принять решения по ее результатам (составить акт проверки) и рассмотреть возражения правообладателя (пользователя) по акту проверки (в случае их поступления) в сроки, определенные п. 2.6 Административного регламента (с учетом сроков, предусмотренных в п.п. 3.31 и 3.36 Административного регламента).

6. При наличии правонарушений оформить предписание о необходимости устранения выявленных нарушений действующего законодательства Российской Федерации.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель А.М. Хайрутдинов

Приложение 1 к распоряжению
МТУ Росимущества
в Республике Татарстан
и Ульяновской области
от 04.07.2013 № 16-260-р

Права и обязанности правообладателя (пользователя), в отношении которого осуществляются мероприятия по проверке использования имущества, находящегося в федеральной собственности

Руководитель или уполномоченный представитель проверяемого правообладателя (пользователя) при проведении проверки имеет право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от Росимущества, территориального органа Росимущества информацию, которая относится к предмету проверки;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Росимущества, территориального органа Росимущества;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Росимущества, территориального органа Росимущества, повлекшие за собой нарушение прав правообладателя (пользователя) при проведении проверки, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При проведении проверок правообладатель (пользователь) обязан:

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий, в ходе проведения проверки;
- осуществить организацию всех необходимых мероприятий в ходе проведения проверки;
- представить в установленные сроки следующие документы и материалы, необходимые для проведения проверки:

а) учредительные документы правообладателя (пользователя);

б) утвержденные в установленном порядке программу деятельности предприятия и стратегию развития предприятия на 3 - 5 лет;

в) документы, подтверждающие полномочия должностных лиц предприятия;

г) сведения из единого государственного реестра юридических лиц, находящиеся в распоряжении правообладателя (пользователя);

д) сведения о наличии процедуры исполнительного производства или банкротства правообладателя (пользователя);

е) справка о численности работников предприятия;

ж) сведения об участии правообладателя (пользователя) в уставных капиталах юридических лиц;

з) сведения об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности пользователя (правообладателя);

- давать устные и письменные разъяснения по существу вопросов, связанных с предметом проведения проверки;

- не препятствовать проведению проверки;

- не уклоняться от проведения проверки;

- устранить в установленный Росимуществом, территориальными органами Росимущества срок выявленные нарушения;

- предоставить на срок проведения проверки отдельное изолированное помещение, обеспечивающее сохранность документов, надлежащим образом оборудованное мебелью и оргтехникой (при наличии возможности).

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Межрегионального территориального
управление Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
в Республике Татарстан
и Ульяновской области

_____ А.М. Хайрутдинов

М.П.

«21» июля 2023 года

АКТ № 4

плановой выездной тематической проверки соблюдения федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации обязательных требований, установленных законодательством для использования федерального имущества по эффективности использования федерального имущества

Организация-балансодержатель проверяемого недвижимого имущества:	Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации
ИНН:	7325000711
Ведомственная принадлежность:	Министерство здравоохранения Российской Федерации
Место нахождения организации:	г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110
Руководитель	Денисова Любовь Ивановна

Проверка проведена в период с 17.07.2023 по 26.07.2023 на основании распоряжения Межрегионального территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области от 07.07.2023 № 16-260-р, рабочей группой в составе:

Председатель рабочей группы:	
Ситдиков М.М.	- заместитель руководителя МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области
Члены рабочей группы:	

Крыжина И.В.	- специалист 2 разряда отдела управления федеральным имуществом и взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления в Ульяновской области МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области (секретарь рабочей группы)
Владимирова И.И.	- специалист 3 разряда отдела управления федеральным имуществом и взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления в Ульяновской области МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

Акт составлен рабочей группой на основании информации, полученной при фактическом осмотре недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также анализа представленных документов.

1.Общие сведения о федеральном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Полное официальное наименование - Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Сокращенное наименование – ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России (далее- Колледж).

Учредителем ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России является Российская Федерация.

Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Российской Федерации.

ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России является учреждением, осуществляющим образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 14.10.2016 регистрационный номер № Л035-01216-01216-73/00189789.

Согласно которой Колледжем проводится подготовка специалистов среднего звена по следующим направления: лечебное дело, лабораторная диагностика, фармация, сестринское дело, медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению).

Кроме того, осуществляется дополнительное образование для детей и взрослых, и дополнительное профессиональное образование.

На основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от

05.10.2016 г № 283лк на должность директора федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации назначена Денисова Любовь Ивановна.

На основании приказа ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России от 11.04.2005 № 68лс, на должность главного бухгалтера федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации назначена Карпова Светлана Анатольевна.

Колледжем получено свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения и присвоен ИНН 7325000711 /732501001.

ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027301165253.

По состоянию на 15.07.2023 г. в ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России штатная численность сотрудников составляет 230 единиц, фактическая численность составляет – 138 сотрудников.

ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России осуществляют свою деятельность на основании Устава Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.09.2016 № 667, с изменениями внесенными приказом № 46 от 07.02.2017.

В соответствии с Уставом основными видами деятельности Колледжа за счет средств Федерального бюджета, в том числе в рамках государственного задания является: образовательная деятельность по реализации программ профессионального образования и дополнительных профессиональных программ согласно законодательства Российской Федерации; деятельность по защите сведений составляющих государственную тайну и иной охраняемой законом информации; деятельность по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, Колледж вправе осуществлять и иные виды приносящей доход деятельности на основании возмездных договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами: образовательная деятельность по программам среднего профессионального образования; дополнительные платные образовательные услуги реализация учебно-методической литературы и материалов, произведенных за счет средств от приносящей доход деятельности; предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственным услугами в общежитиях и предоставление гостиничных услуг, лицам пребывающим в Колледж, копировально-множительные услуги, тиражирование учебных материалов, организация и проведение конференций, олимпиад и т.д.

Источником финансового обеспечения ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России являются средства выделяемые из федерального бюджета, в соответствии с законодательством Российской Федерации и приносящая доход деятельности.

Экономические показатели федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Наименование показателя	**По состоянию на 31.12.2020 года**	**По состоянию на 31.12.2021 года**	**По состоянию на 31.12.2022 года**	**По состоянию на I квартал 2023 года**
Основные средства (по первоначальной стоимости), тыс. руб.:	114409,3	108644,4	109076,3	109242,6
В том числе приобретенных за счет внебюджетных средств, тыс. руб.	12501,3	8975,4	9511,6	9690,0
Износ основных средств, %	65	64	66	66,5
Штатная численность сотрудников учреждения	236,5	236,5	230	230
Среднесписочная численность сотрудников учреждения	166	150	140,3	136,6

Сведения о наличии мобилизационных мощностей (резервов), а также договоров (контрактов) о выполнении мобилизационных контрактов–мобилизационные мощности у ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России отсутствуют.

Проверяемые объекты недвижимого имущества не являются объектами гражданской обороны, имуществом мобилизационного назначения.

Договора простого товарищества (о совместной деятельности) в отношении объектов проверки отсутствуют.

Объекты проверки Здания с КН: 73:24:041805:234, 73:24:041805:235, по адресу г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110, являются объектом культурного наследия «Здание бывшей Симбирской удельной конторы».

2.Сведения о проверяемых объектах недвижимости, находящихся на балансе федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Адрес объекта (с указанием № строения по данным БТИ). Вид объекта в реестре федерального имущества	Документы БТИ на дату. (Площадь объекта, кв.м.).	Сведения об учете на балансе организации с какой даты/ инв.№	Сведения об учете в реестре федерального имущества (дата, реестровый номер).	Основания закрепления объекта на праве оперативного управления (или хозяйственного ведения) за организацией.	Сведения о регистрации права оперативного управления (или хозяйственного ведения) за организацией.	Сведения о регистрации права собственности Российской Федерации.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости
1	г. Ульяновск, Льва Толстого ул, д. 37/110; Здание с принадлежностями; Кадастровый номер: 73:24:041805:235	Площадь 1711.23 кв.м План недвижимого имущества, выданный УОГУП БТИ 20.02.2006	01.01.1939/ 0001010001	РНФИ П12730001899 от 23.09.2008	Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Ульяновской области от 18.09.2006 № 387-р	оперативное управление № 73-73-01/136/2006-487 от 01.11.2006	право собственности РФ № 73-73-01/475/2014-170 от 20.10.2014	является Объектом культурного наследия (№ 73-73-01/282/2006-600 от 01.11.2006)
2	г. Ульяновск, Льва Толстого ул, д. 37/110; Здание; Кадастровый номер: 73:24:041805:234	Площадь 1780.9 кв.м План недвижимого имущества, выданный УОГУП БТИ 20.02.2006	01.01.1939/ 0001010003	РНФИ П12730001901 от 23.09.2008	Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Ульяновской области от 18.09.2006 № 387-р	оперативное управление № 73-73-01/136/2006-489 от 01.11.2006	право собственности РФ № 73-73-01/475/2014-168 от 17.10.2014	- является Объектом культурного наследия (№ 73-73-01/282/2006-600 от 01.11.2006);

								- Аренда части помещений (№73:24:041805:234 от 03.02.2022)
3	г. Ульяновск, Льва Толстого ул, д. 37/110; Здание; Кадастровый номер: 73:24:041805:236	Площадь 431,16 кв.м., План недвижимого имущества, выданный УОГУП БТИ 20.02.2006	01.01.1939/ 0001010004	РНФИ П12730001898 от 23.09.2008	Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Ульяновской области от 18.09.2006 № 387-р	оперативное управление № 73-73-01/136/2006-490 от 02.11.2006	право собственности РФ № 73-73-01/475/2014-169 от 16.10.2014	Не зарегистрировано. - Имеется договор безвозмездного пользования части помещений от 01.09.2021 № 4
4	г. Ульяновск, Льва Толстого ул, д. 37/110; Здание склада; Кадастровый номер: 73:24:041805:232	Площадь 32,49 кв.м. План недвижимого имущества, выданный УОГУП БТИ 20.02.2006	01.01.1939/ 0001100001	РНФИ П12730001897 от 23.09.2008	Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Ульяновской области от 18.09.2006 № 387-р	оперативное управление № 73-73-01/136/2006-491 от 01.11.2006	право собственности РФ № 73-73/001-73/001/028/2015-407/1 от 15.04.2015	Не зарегистрировано

5	г. Ульяновск, Льва Толстого ул, д. 37/110; Здание гаража, Кадастровый номер: 73:24:041805:237	Площадь 83.07 кв.м. План недвижимого имущества, выданный УОГУП БТИ 20.02.2006	01.01.1982/ 0001100002	РНФИ П12730001900 от 23.09.2008	Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Ульяновской области от 18.09.2006 № 387-р	оперативное управление № 73-73-01/136/2006-492 от 01.11.2006	право собственности РФ № 73-73-01/475/2014-171 от 17.10.2014	Не зарегистрировано
6	г. Ульяновск, Льва Толстого ул, д. 37/110; Здание склада; Кадастровый номер: 73:24:041805:233	Площадь 159,9 кв.м. План недвижимого имущества, выданный УОГУП БТИ 20.02.2006	01.01.1992/ 0001100003	РНФИ П12730001896 от 23.09.2008	Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Ульяновской области от 18.09.2006 № 387-р	оперативное управление № 73-73-01/136/2006-493 от 27.10.2006	право собственности РФ № 73-73/001-73/001/028/2015-408/1 от 15.04.2015	Не зарегистрировано
7	г. Ульяновск, Аблукова ул, д. 37 А; Здание общежития; Кадастровый номер: 73:24:030204:82	Площадь 10612.68 кв.м. Технический паспорт выданный УОГУП БТИ 30.06.2008	19.02.1989/ 0001010002	РНФИ П12730001895 от 23.09.2008	Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Ульяновской области от 18.09.2006 № 387-р	оперативное управление № 73-73-01/136/2006-494 от 27.10.2006	право собственности РФ № 73-73-01/475/2014-173 от 16.10.2014	Не зарегистрировано
Право оперативного управления зарегистрировано на 7 объектов недвижимого имущества. Право собственности Российской Федерации зарегистрировано на 7 объектов недвижимого имущества. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. №447 «О совершенствовании учета федерального имущества» все объекты учтены в реестре федерального имущества.								

3. Технические характеристики объектов недвижимости, используемых федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Адрес объекта (с указанием № строения по документам БТИ, выданным 00.00.00 г. по состоянию на 00.00.00 г.). Функциональное назначение здания, тип помещений в здании по БТИ. Вид объекта согласно реестра федерального имущества.	Год постройки/ год ввода в эксплуатацию	Материал стен/ перекрытий	Износ на 00.00.0000 (дата), %. Состояние здания.	Первоначальная балансов. стоимость /остаточн. балансов. стоимость, руб.	Общая площадь, (кв. м) /этажность, наличие подвалов техподполья, техэтажей, мансард	Общая пл-дь, занятая сторонними организациями, кв. м	Общая пл-дь, используемая правообладателем, кв. м	Свободные площади, кв. м
1	г. Ульяновск, Льва Толстого ул, д. 37/110; Название согласно реестра федерального имущества – Здание План недвижимого имущества, выданный УОГУП БТИ по состоянию на 20.01.2006; Функциональное назначение – Нежилое	До 1917/ 1939	**Лит А** - фундамент-кирпичный, стены-кирпичные, перекрытия-деревянные, кровля-металлическая; **Лит а**- фундамент бетонный, стены-кирпичные, перекрытия-деревянные, кровля-металлическая	Износ по состоянию на 20.01.2006 составляет Лит.А -47 % Лит.а- 35% Техническое состояние объекта по результатам визуального обследования удовлетворительное. Установлено наличие перепланировки. путем увеличения оконного проема -установлен эвакуационный выход	8 401 012.52 / 1 786 983.11	Общая площадь 1711.23 кв.м/ этажность 2, кроме того имеется подвал	0	1711, 23 кв.м	0

2	г. Ульяновск, Льва Толстого ул, д. 37/110; Название согласно реестра федерального имущества – Здание План недвижимого имущества, выданный УОГУП БТИ по состоянию на 20.01.2006; Функциональное назначение – Нежилое	До 1917/ 1939	**Лит. Б**-фундамент-кирпичный, стены-кирпичные, перекрытия-деревянные, кровля-металлическая; **Лит. Б1**-фундамент-кирпичный, стены-кирпичные, перекрытия-деревянные, кровля-металлическая	Сведения об износе отсутствуют Техническое состояние объекта по результатам визуального обследования удовлетворительное. Установлено наличие перепланировки: путем увеличения оконного проема -установлен эвакуационный выход	8 743 045.08 / 1 860 269.98	Общая площадь 1780,90 кв.м./ этажность - 3, кроме того имеется подвал	111,75 кв.м. Аренда ИП Борисова О.А	[illegible] 15 кв.м.	
3	г. Ульяновск, Льва Толстого ул, д. 37/110; Название согласно реестра федерального имущества – Здание План недвижимого имущества, выданный УОГУП БТИ по состоянию на 20.01.2006; Функциональное назначение – Нежилое	До 1917/ 1939	**Лит. В**-фундамент-кирпичный, стены-кирпичные, перекрытия-деревянные, кровля-металлическая; **Лит. В1**-фундамент-кирпичный, стены-кирпичные, перекрытия-деревянные, кровля-металлическая	Износ по состоянию на 20.01.2006 составляет Лит. В-46 % Лит.В1-45% Техническое состояние объекта по результатам визуального обследования удовлетворительное. Установлено наличие перепланировки не затрагивающей несущих конструкций: установка дополнительных перегородок в каб. № 3 на 2 эт.	2 116 711.64 / 450 247.04	Общая площадь 431,16 кв.м./ этажность -2, кроме того имеется подвал	30,24 кв.м. Безвозмездное пользование ГУЗ городская поликлиника № 1 им. С.М. Кирова	400,82 кв.м.	0
4	г. Ульяновск, Льва Толстого ул, д. 37/110; Название согласно реестра федерального имущества – Здание	До 1917/ 1939	**Лит Д**-фундамент-кирпичный, стены-кирпичные, перекрытия-кирпичный свод, кровля-мягкая	Износ по состоянию на 20.01.2006 составляет 57% Техническое состояние объекта по результатам	65 334.20 / 0,00	Общая площадь 32,49 кв.м./	0	32,49 кв .м.	0

	План недвижимого имущества, выданный УОГУП БТИ по состоянию на 20.01.2006; Функциональное назначение – Нежилое			визуального обследования удовлетворительное.		этажность -1			
5	г. Ульяновск, Льва Толстого ул, д. 37/110; Название согласно реестра федерального имущества – Здание План недвижимого имущества, выданный УОГУП БТИ по состоянию на 20.01.2006, Функциональное назначение – Нежилое	1982	**Лит Е-** фундамент-бетонный, стены- кирпичные, перекрытия- –ж/б плиты, крыша-мягкая	Износ по состоянию на 20.01.2006 составляет 15 % Техническое состояние объекта по результатам визуального обследования удовлетворительное.	182 322.32 /0,00	Общая площадь 83,07 кв.м./ этажность -1	0	83,07 кв.м.	0
6	г. Ульяновск, Льва Толстого ул, д. 37/110; Название согласно реестра федерального имущества – Здание План недвижимого имущества, выданный УОГУП БТИ по состоянию на 20.01.2006; Функциональное назначение – Нежилое	1992	**Лит Ж-** фундамент-бетонный, стены- кирпичные, перекрытия- –ж/б плиты, крыша-мягкая	Износ по состоянию на 20.01.2006 составляет 11 % Техническое состояние объекта по результатам визуального обследования удовлетворительное	321 519.24 /0,00	Общая площадь 159,9 кв.м./ этажность -1	0	159,9 кв.м	0
7	г.Ульяновск, Аблукова ул, д. 37 А; Название согласно реестра федерального имущества – Здание;	1989	**Здание Лит.А , А1-** фундамент-свайные ж/б, стены- кирпичные, перекрытия- –ж/б плиты, крыша-мягкая;	Износ здания по состоянию на 26.01.2006 составляет 16 % Техническое состояние объекта по результатам	41 366 624.92 / 29 995 729.16	Общая площадь 10612,68 кв.м./ этажность -9, кроме	0	10612 ,68 кв.м	0

	Технический паспорт составленный УОГУП БТИ по состоянию на 26.01.2006; Функциональное назначение – Жилое		**Подвал ЛитА, А1.-** фундамент-свайные ж/б, стены- ж/б блоки, перекрытия- –ж/б плиты	визуального обследования удовлетворительное		того имеется повал			

6. Выводы

В результате проверки эффективности использования федерального имущества установлено следующее:

1. Проверяемое недвижимое имущество, находится в оперативном управлении у федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации, и учитывается у него на балансе.

Право оперативного управления и право собственности Российской Федерации зарегистрировано на все объекты недвижимого имущества в установленном законодательством порядке.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. №447 «О совершенствовании учета федерального имущества» объекты проверки учтены в реестре федерального имущества за ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России.

2. Объекты проверки № 1, 2- Здания с кадастровыми номерами: 73:24:041805:235, 73:24:041805:234, расположенные по адресу г. Ульяновск, Льва Толстого ул, д. 37/110 являются объектами культурного наследия: «Здание бывшей Симбирской удельной конторы», 1835-1836 г., о чем имеется паспорт ОКН от 20.10.2016 и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия утвержденного распоряжением Правительства Ульяновской области от 20.01.2017 № 16-пр. В ЕГРН внесена запись регистрации (№ 73-73-01/282/2006-600 от 01.11.2006), на основании охранного обязательства по недвижимому памятнику истории и культуры № 30 от 18.10.2006 г.

3. Помещения № 17, 18, 19, 21 ,22, общ. пл. 111,75 кв.м., в здании с КН 73:24:041805:234 (объект проверки № 2) по договору аренды от 12.05.2022 № 1 (запись регистрации №73:24:041805:234 от 03.02.2022) предоставлены ИП Борисовой Оксане Арнольдовне для размещения столовой в рамках организации питания обучающихся.

Помещение № 3 (2 эт) общ. пл. 30,24 кв.м., в здании с КН 73:24:041805:236 (объект проверки № 3) по договору безвозмездного пользования от 01.09.2021 № 4, предоставлены ГУЗ городская поликлиника № 1 им. С.М. Кирова под медицинский пункт, для организации оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся.

4. В отношении объектов проверки №№ 1, 2 установлено наличие проведенной перепланировки: путем увеличения оконного проема -установлен эвакуационный выход (согласно плана недвижимого имущества), в рамках выполнения предписания 13/24/1-73 Управления государственного пожарного надзора.

В отношении объекта проверки № 3 выполнена перепланировка путем установления дополнительных перегородок в каб. № 3 на 2 эт. (согласно плана недвижимого имущества).

5. В части здании общежития по адресу: по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, 37А (объект проверки № 7) ведутся работы по капитальному ремонту помещений.

6. Факты заключения договоров простого товарищества (о совместной деятельности), а также инвестиционных договоров в отношении проверяемых объектов недвижимого имущества не установлены.

7.Техническое состояние проверяемых объектов по результатам визуального обследования удовлетворительное.

8.Объекты недвижимого имущества фактически используются федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации по прямому назначению.

7. Нарушения и недостатки, выявленные в ходе проверки, зафиксированные комиссией, сроки и порядок их устранения

№ п/п	Выявленные в ходе проверки нарушения и недостатки	Порядок устранения нарушений и недостатков	Срок устранения нарушений и недостатков
1.	Установлено наличие проведенной перепланировки в объектах проверки №№ 1, 2, путем увеличения оконного проема -установлен эвакуационный выход (согласно плана недвижимого имущества), объект проверки №3 путем установки дополнительных перегородок (согласно плана недвижимого имущества) в каб. № 3 на 2 этаже здания. На момент проведения проверки ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России не проведена техническая инвентаризация изменений характеристик объекта капитального строительства	ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России провести в установленном порядке техническую инвентаризацию изменений характеристик объекта капитального строительства. При необходимости внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРН и реестре федерального имущества	В шестимесячный срок с момента получения акта проверки

Приложение: фототаблица на 14 стр.

Акт составлен в 2-х экз., на 29 стр. каждый.

Председатель рабочей группы:

_____ Ситдиков М.М.

Члены рабочей группы:

_____ Крыжина И.В.

_____ Владимирова И.И.

С актом ознакомлен

директор _____ _____ 07.07.2023

(должность) (подпись) (расшифровка) (дата)



Объект проверки №1 Здание с принадлежностями а
37/110



: Ульяновск, Льва Толстого ул, д.

















Объект проверки № 2 Здание г. Ульяновск, Льва Толстого ул, д. 37/110











Помещения предоставленные ИП Борисовой О.А. для размещения столовой





Объект проверки № 3 Здание г. Ульяновск, Льва Толстого ул, д. 37/110







Помещение предоставленное ГУЗ городская поликлиника № 1 им. С.М. Кирова под медицинский пункт





Объект проверки № 4 Здание склада г. Ульяновск, Льва Толстого ул, д. 37/110





Объект проверки № 5 Здание гаража г. Ульяновск, Льва Толстого ул, д. 37/110





Объект проверки № 6 Здание склада г. Ульяновск, Льва Толстого ул, д. 37/110





Объект проверки № 7 Здание общежития г. Ульяновск, ул. Аблукова, 37А















МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
(ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И ЛЕНИНСКОГО РАЙОНОВ ГОРОДА УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

432017, г. Ульяновск,
ул.Железнодорожная, 27

«07» 07 2023 г. № 2/3875

На № _____

Директору ФГОУ СПО
«Ульяновский фармацевтический колледж»

432071, г.Ульяновск,
ул.Л.Толстого, 37/110

Уважаемая Любовь Ивановна!

Довожу до Вашего сведения, что **13 июля 2023 года** военным комиссариатом (Железнодорожного и Ленинского районов города Ульяновск Ульяновской области) будет проведена проверка осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву, работающих в Ульяновском фармацевтическом колледже.

Основание: План проведения проверок осуществления воинского учета и бронирования в 2023 году, утвержденный военным комиссаром (Железнодорожного и Ленинского районов города Ульяновск Ульяновской области) и согласованный с Главой города Ульяновск 30.12.2022г.

ВОЕННЫЙ КОМИССАР
(Железнодорожного и Ленинского районов
г.Ульяновск Ульяновской области)
А.П.Чебуньков

Исп. Сидорова М.А.
Тел.32-76-41

13.07.2023г	Бем. НО Сидорова М.А.	1. Организация воинского учета документация не в полном объеме. Отсутствуют функционалы в/учету. Справочная информация не обновлена.	осуществлении воинского в/учету разработаны в полном объеме. Отсутствуют обязанности. Нормативную литературу обновить до последней редакции. На стенд в наличии,

В годовой план работу со студ Оценка – удовл	работы включить вопросы.
2. Военного и дос содержанием	достоверность сведений, в л/к ф.10.
Всего ГПЗ – 27 чел ГПП – 2 чел.	оф – 1, нсс – 26 чел.
Забронировано все карточки	10 чел.
В л/к нет отмет сверке с ВК.	переоформлены по ф 10.
Сверка с ВК про замечаний не	ка о сверке с в/б д
Со слов фалс нужно внести в Бриваловой нет в/учет в ВК зас	ведены записями, устранено.
Бронирование кол-во БСО не ным данным, т.к дать на руки в ВК в Холм	ник не внесен в/б (нужно). нужно ветать на военного р-на.
План мероприя удостоверений ность и вне Оценка – удовл.	ГПЗ: соответствует учет- несвоевременно более вы- в октябре 2022г и не совпадали. тий по ведению ф. 4 необходимо уточ- нять.
3. Качество ведения Вывод: Устранить дополнить в ВК	ствлении в/учета – удовл. все замечания и до 13.08.23г.

7.08.23 Замечания устранены.

Для служебного пользования
Экз. № 1

АКТ
проверки реализации федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Ульяновский фармацевтический колледж»» Министерства здравоохранения Российской Федерации мероприятий по выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)

29 февраля 2024 г. г. Ульяновск

Проверка проведена на основании пункта 2 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.01.2024 № 1 «Об утверждении Плана координации деятельности подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организаций по антитеррористической защищенности их объектов (территорий) на 2024 год» в период с 27 по 29 февраля 2024 г. с ведома директора ФГБ ПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» (далее – Колледж, УФК) Министерства здравоохранения Российской Федерации Денисовой Л.И. в присутствии заместителя директора по безопасности, гражданской обороне и мобилизационной работе Бакировой Е.В.

Общие сведения об объекте контроля в части антитеррористической защищенности

Деятельность Колледжа при реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности (далее – АТЗ) объектов, осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 13 января 2017 г. № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенностиобъектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования).

Приказом УФК от 11 января 2024 г. № 30од ответственность за обеспечение АТЗ объектов (территорий) Колледжа возложена на директора Денисову Л.И. Фактически реализацию мероприятий по данному направлению деятельности осуществляет заместитель директора по безопасности, гражданской обороне и мобилизационной работе Бакирова Е.В., которая в декабре 2023 г. прошла организованное Минздравом России обучение в ГБУ г. Москвы «Московский исследовательский центр» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: «Антитеррористическая защищенность объектов (территорий)»[1].

Работа организована на основании паспортов безопасности объектов (территорий), утвержденных директором УФК 9 декабря 2022г.

Объекты (территории) защиты

Колледж размещен в пределах г. Ульяновска и состоит из двух объектов:
I. Учебно-административный корпус (ул. Льва Толстого, д. 37/110);
II. Общежитие (ул. Аблукова, д. 37а).

I. Учебно-административный корпус (далее – УАК) представляет собой расположенный на огражденной территории комплекс технологически и технически связанных между собой зданий, строений, сооружений (главный корпус, библиотека, гараж, складские помещения). Общая площадь территории – 9534 м^2 с протяженностью периметра 487 метров, общая площадь помещений – 2636 м^2.

Штатная численность сотрудников УФК – 230 человек (фактическая – 163). В настоящее время обучение по очной и очно-заочной форме проходят 1200 студентов. С учетом посменного графика работы/учебы максимальное количество людей на объекте защиты в течение дня достигает 450 человек, включая сотрудников охранной организации.

[1]Удостоверение о повышении квалификации № 770300007657 от 22.12.2023 г.

Главный корпус Колледжа – двухэтажное (с мезонином) кирпичное здание с деревянными перекрытиями до 1917 года постройки. Является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения и расположено в окружении жилых и административных зданий историко-мемориального центра.

Согласно акта категорирования определено 5 потенциально опасных участков и 4 критических элемента объекта.

Въезд на огражденную территорию УАК осуществляется через автоматические ворота (оборудованы видеокамерой и переговорным устройством), дистанционно управляемые с поста охраны, выставленного на центральном входе главного корпуса (оборудован системой контроля и управления доступом (далее – СКУД), являющемся единственным входом в здание.

В составе поста 2 человека: сотрудник частного охранного предприятия (далее ЧОП) с 12-часовым графиком работы (с 7 до 19 часов) и дежурящий круглосуточно вахтер УФК. На период вечернего/ночного времени производится постановка учебных классов и административных помещений УАК на охранную сигнализацию с выведением на пульт центрального наблюдения поста охраны.

По результатам категорирования, отраженным в паспорте безопасности, ввиду высокой кадастровой стоимости основных средств и земельных участков (186 986 923,89 рублей) объекту присвоена первая категория.

II. Общежитие представляет собой два девятиэтажных кирпичных здания (блоки «А» и «Б») 1989 года постройки общей площадью 10681 м^2, соединенных между собой переходом на уровне первого этажа, в котором размещен единственный вход в здание, оборудованный СКУД. Ограждение здания по периметру – отсутствует.

Максимальная численность сотрудников и проживающих на объекте защиты в течение дня достигает 558 человек.

Круглосуточный пост охраны расположен на центральном входе объекта и состоит из сотрудника ЧОП и вахтера.

В соответствии с актом категорирования определены 1 потенциально опасный участок и 4 критических элемента объекта.

По результатам категорирования, отраженным в паспорте безопасности, ввиду высокой кадастровой стоимости основных средств и земельных участков (266 762 525,23 рублей) объекту присвоена первая категория.

Физическую охрану объектов и территории УФК осуществляют:

I. Учебно-административный корпус – ООО «ЧОП «Кедр»[1];

II. Общежитие – ООО «ЧОП СБ ИРБИС-ГРУПП»[2].

Результаты проверки

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что в целом на всех объектах Требования выполняются, в том числе обеспечены:

реализация на плановой основе[3] ежемесячных и ежеквартальных проверок состояния АТЗ[4] с составлением актов по их результатам и отражением в «Журнале учета проверок колледжа по вопросам антитеррористической защищенности»;

разработка Положения об организации охраны, пропускного режима и обеспечения безопасности жизнедеятельности в УФК[5];

проведение занятий и тренировок с персоналом и сотрудниками ЧОП[6] с учетом адаптации алгоритмов их действий при возникновении различных террористических угроз (последняя тренировка – 25.12.2023 г.[7]);

разработка и внедрение мер по защите информации при подготовке и хранении паспортов безопасности и иных документов, содержащих информацию ограниченного распространения[8].

---

[1] Контракт на оказание охранных услуг от 26.12.2023 № 0368100000523000008.

[2] Контракт на оказание охранных услуг от 26.12.2023 № 0368100000523000009.

[3] Перечень мероприятий по обеспечению АТЗ УФК на 2024 год, утвержденный директором 09.01.2024 г.

[4] График проверок соблюдения мероприятий по обеспечению АТЗ, утвержденный директором 09.01.2024 г.

[5] Утверждена директором Колледжа 19.03.2018 г. и рассмотрена на общем собрании УФК (протокол № 2 от 16.03.2018 г).

[6] Совместные с ЧОП планы на 2024 по отработке действий сотрудником охраны при ЧО и ЧС, утвержденные директором УФК и директорами ЧОП «Кедр» и «ИРБИС-ГРУПП» 30.12.2023 г. и 09.01.2024 г. соответственно.

[7] Акт по результатам тренировки от 25.12.2023 г.

[8] Приказ УФК от 09.12.2022 № 127ахд.

Посты охраны обоих объектов Колледжа оснащены кнопками (дублирующими брелоками) тревожной сигнализации[1] (далее – КТС). При поступлении сигнала на пульт тревожной сигнализации прибывает группа быстрого реагирования в составе 4 вооруженных сотрудников Росгвардии на служебном автотранспорте.

Обеспечена эффективность работы системы видеонаблюдения (далее – СВН), состоящей в общей сложности из 166 видеокамер (УАК – 81 (26 внешних); Общежитие – 85 (35 внешних), частично интегрированных в систему «Безопасный город» и обеспечивающих хранение информации в течение не менее 30 дней.

Обслуживание СВН, СКУД, а также системы оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ) производится собственными силами Колледжа.

Вместе с тем, по результатам проверки выявлен ряд нарушений Требований и недостатков, не существенно влияющих на уровень АТЗ объектов.

Ввиду необоснованных требований сотрудников Росгвардии на стадии согласования акта обследования и категорирования объектов (территорий) при определении прогнозируемого максимального материального ущерба в результате совершения террористического акта в качестве исходных данных использовалась кадастровая, а не балансовая стоимость основных средств и земельных участков (п. 12 Требований).

В результате объектам Колледжа ошибочно присвоена первая категория.

При этом с учетом установленной балансовой стоимости объектов (УАК – 19 829 945,00 рублей; Общежитие – 41 366 624,92 рублей) им должны быть присвоены третья и вторая категории соответственно.

В связи с этим не соблюдены Требования, предъявляемые к объектам (территориям), которым присвоена первая категория (пп. «а», «в» п. 18 Требований):

не обеспечен в полном объеме особый порядок доступа на объект (территорию);

Колледж не оснащен техническими средствами обнаружения запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, токсичных

[1] Контракт с ФГКУ «УВО ВНГ России по Ульяновской области» об оказании услуг по охране объектов путем реагирования на срабатывание тревожной сигнализации от 25.01.2024 № (01)302/24/219.

химикатов, патогенных биологических агентов, оружия, боеприпасов, наркотических средств и других опасных предметов и веществ). Заявка на выделение субсидии с приложением финансово-экономического обоснования направлена в Минздрав России[1].

Не выведено на пост охраны управление голосовой СОУЭ в Общежитии (пп. «н» п. 16 Требований).

На основании решения прокурора Ленинского района г. Ульяновска от 15.03.2023 г. в марте 2023 г. проведена проверка соблюдения требований закона к антитеррористической защищенности учреждений в сфере образования. По ее результатам вынесен протест в порядке надзора[2] в части касающейся внесения изменений в Положение УФК «Об особом порядке доступа на объект». Выявленное нарушение устранено Колледжем в 10-дневный срок.

Кроме того, в рамках подготовки и проведения избирательной кампании по VIII выборам Президента Российской Федерации (15-17 марта т.г.) с учетом использования объекта Колледжа (холл 1 этажа главного корпуса УАК) в качестве избирательного участка участковой избирательной комиссии 21 февраля 2024 г. проведена совместная проверка УФСБ России по Ульяновской области и Росгвардии на предмет соответствия помещений УФК требованиям безопасности. Недостатков не выявлено.

В целом, уровень инженерно-технической оснащенности объектов УФК, действующая система охраны, реализуемые мероприятия по проверяемому направлению деятельности позволяют обеспечить надежную АТЗ Колледжа.

Сотрудник Минздрава России _____ А.С. Федотов

Директор ФГБ ПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж»
Минздрава России _____ Л.И. Денисова

Заместитель директора по безопасности, гражданской обороне
и мобилизационной работе ФГБ ПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж»
Минздрава России _____ Е.В. Бакирова

---

[1] От 25.10.2023 № 912.
[2] От 22.03.2023 № 27-01-2023.

Экз. № 1

АКТ
проверки реализации федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Ульяновский фармацевтический колледж»» Министерства здравоохранения Российской Федерации мероприятий по выполнению требований в области пожарной безопасности

29 февраля 2024 г. г. Ульяновск

Проверка проведена на основании пункта 2 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.01.2024 № 1 «Об утверждении Плана координации деятельности подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организаций по антитеррористической защищенности их объектов (территорий) на 2024 год» в период с 27 по 29 февраля 2024 г. с ведома директора ФГБ ПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» (далее – Колледж, УФК) Министерства здравоохранения Российской Федерации Денисовой Л.И. совместно с заместителем директора по безопасности, гражданской обороне и мобилизационной работе Бакировой Е.В.

Общие сведения об объекте контроля в части пожарной безопасности

Деятельность Колледжа в сфере пожарной безопасности осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Приказом УФК от 28.12.2023 № 472од ответственными за пожарную безопасность объектов назначены: учебно-административный корпус (далее – УАК) – заведующий административно-хозяйственным отделом Кошуров С.А., общежитие – заведующая по практическому обучению Галицкая И.К.

Кроме того, приказом УФК от 28.12.2023 № 471од назначены ответственные за пожарную безопасность в структурных подразделениях и отдельных помещениях Колледжа.

Общую координацию и контроль за данным направлением деятельности осуществляет заместитель директора по безопасности, гражданской обороне и мобилизационной работе Бакирова Е.В., которая в августе 2019 г. прошла профессиональную переподготовку в АНО ДПО «Ульяновский областной учебно-методический центр охраны труда» по программе: «пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)»[1].

В течение 2022-2023 гг. по вышеуказанной программе обучено 8 сотрудников Колледжа.

Кроме того, в Колледже функционирует общественное учреждение «Добровольная пожарная дружина УФК»[2] в составе 5 человек, прошедших соответствующее обучение.

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы охранно-пожарной сигнализации оборудования противопожарной защиты, в том числе систем:

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

аварийного освещения;

дымоудаления и противодымной вентиляции

проводятся силами подрядной организации ИП Вараксин А.П.[3].

Дважды в год производятся технический осмотр и проверка работоспособности пожарного водопровода[4]. Итоги отражены в актах проверок.

Ежегодно проводятся испытания огнезащитной обработки деревянных конструкций и текстильных материалов на объекте УФК[5] с составлением протоколов по результатам (последнее – 29 сентября 2023 г.).

---

[1] Удостоверение № 740 от 29.08.2019 г.

[2] Приказ УФК от 09.01.2024 № 14од.

[3] Договор оказания услуг от 26.01.2023 № 13.

[4] Договор с ООО «Альянс Систем Безопасности» от 18.05.2023 г. № 100.

[5] Договор с ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по Ульяновской области» от 11.09.2023 № 170.

Все используемые на объектах Колледжа огнетушители прошли переосвидетельствование и перезарядку 18.08.2023 г.

Организовано проведение на плановой основе[1] тренировок по эвакуации персонала и обучающихся при угрозе пожара (последняя – 25 сентября 2023 г.[2]) с закреплением их результатов в акте.

По итогам проверки, проведенной в июле 2023 г. отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску ГУ МЧС России по Ульяновской области, на объекте Общежитие выявлено 23 нарушения обязательных требований пожарной безопасности[3] в части касающейся:

недостаточной ширины путей эвакуации;

отсутствия противопожарных перегородок между отдельными помещениями;

применения материалов с неопределенными показателями пожарной опасности;

не оборудованием ряда помещений датчиками пожарной сигнализации.

В целях устранения указанных нарушений Колледжем организована работа по определению расчетных величин пожарного риска для объекта с использованием возможностей ИП Дегтярь Р.Н.[4]

По итогам своевременного устранения выявленных нарушений доложено в ГУ МЧС России по Ульяновской области[5].

В ходе проверки выявлен ряд недостатков, не оказывающих существенного влияния на состояние пожарной безопасности.

Так, требуют модернизации и дооснащения установленные на объектах в период 2005-2009 гг.:

охранно-пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (установлена в 2009 г., главный корпус АУК);

охранно-пожарная сигнализация и система оповещения и управления

---

[1] План основных мероприятий УФК в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год.

[2] Акт по результатам утвержден директором 25.09.2023 г.

[3] Постановление от 15.08.2023 № 156-006/2023.

[4] Договор от 28.08.2023 № 167.

[5] Исх. письмо от 22.02.2024 № 117.

эвакуацией людей при пожаре (2007 г., здание библиотеки АУК);

станция повышения давления ХВС (2009 г., Общежитие).

При этом согласно паспортам завода-изготовителя гарантийный срок службы указанных изделий составляет 10 лет.

Для монтажа отвечающих современным требованиям систем, Колледжем в октябре 2023 г. направлена в адрес Минздрава России заявка на предоставление субсидии в размере 4 809 980,00 руб.[1]

Отсутствует система дымоудаления и противодымной вентиляции в УАК.

Требуют замены размещенные на объектах планы эвакуации.

Сотрудник Минздрава России _____ А.С. Федотов

Директор ФГБ ПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж»
Минздрава России _____ Л.И. Денисова

Заместитель директора по безопасности, гражданской обороне
и мобилизационной работе ФГБ ПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж»
Минздрава России _____ Е.В. Бакирова

[1] От 25.10.2023 № 912.

Приложение № 1 к приказу
Фонда пенсионного и социального
страхования
Российской Федерации
от 31.05.2023 № 933

Форма

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ

ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОСФР по Ульяновской области)

ул. Корюкина, 6, Ульяновск, 432071,
телефон: (8422) 42-72-00, (8422) 44-23-92
факс: (8422) 44-23-93 ОГРН 1027301162580
ИНН/КПП 7325000479/732501001

Решение
о проведении выездной проверки

от 29.09.2025 (дата) № 0300455000111

В соответствии со статьей 26.16 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее – Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ)

Заместитель управляющего отделением

(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - территориальный орган Фонда)

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ульяновской области

(наименование территориального органа Фонда)

Т.А.Чистопрудова

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

РЕШИЛ:

1. Провести выездную проверку (плановая, повторная, в связи с ликвидацией (реорганизацией), в связи с поступлением жалобы от застрахованного лица, а также в случае неподтверждения сведений, представленных страхователем или застрахованным лицом, государственными органами, органами государственных внебюджетных фондов, органами местного самоуправления либо подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями) (нужное подчеркнуть):
1) правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации;
2) полноты и достоверности представляемых страхователем сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты обеспечения по страхованию, а также для принятия решения о финансовом обеспечении расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами страхователя
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФГБ ПОУ "УФК" МИНЗДРАВА РОССИИ)

(полное и сокращенное (при наличии) наименование организации (обособленного подразделения), фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)

Регистрационный номер
в территориальном органе Фонда 1073247072 (7326000161),
Код территориального органа Фонда 083,
ИНН 7325000711,
КПП 732501001,

Адрес места нахождения организации (обособленного подразделения)/адрес постоянного места жительства индивидуального предпринимателя, физического лица 432017, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, ДОМ 37/110,

основание проведения выездной проверки -

(указывается основание проведения выездной проверки в соответствии со статьей 26^{16} Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ)

за период с 01.01.2022 (дата) по 31.12.2024 (дата).

2. Поручить проведение выездной проверки

Степановой Наталье Викторовне - консультанту

(должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, которым поручается проведение проверки, с указанием руководителя проверяющей группы территориального органа Фонда)

Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ульяновской области

(наименование территориального Фонда)

Заместитель управляющего отделением (должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Фонда) _____ (подпись) Т.А.Чистопрудова (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место печати территориального органа Фонда

С решением о проведении выездной проверки ознакомлен

Директор ФГБПОУ "УФК" Минздрава России Донцова Любовь Ивановна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации (обособленного подразделения) или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица (уполномоченного представителя)

_____ (подпись) 29.09.2025 (дата)

Место печати (при наличии) страхователя

Приложение № 1 к приказу
Фонда пенсионного и социального
страхования
Российской Федерации
от 31.05.2023 № 933

Форма

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ

ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОСФР по Ульяновской области)

ул. Корюкина, 6, Ульяновск, 432071,
телефон: (8422) 42-72-00, (8422) 44-23-92
факс: (8422) 44-23-93 ОГРН 1027301162580
ИНН/КПП 7325000479/732501001

Решение
о проведении выездной проверки

от 29.09.2025 (дата) № 7300258000014

В соответствии со статьей 26.16 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее – Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ)

Заместитель управляющего отделением
(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - территориальный орган Фонда)

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ульяновской области
(наименование территориального органа Фонда)

У.А.Вьюнова
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

РЕШИЛ:

1. Провести выездную проверку (плановая, повторная, в связи с ликвидацией (реорганизацией), в связи с поступлением жалобы от застрахованного лица, а также в случае неподтверждения сведений, представленных страхователем или застрахованным лицом, государственными органами, органами государственных внебюджетных фондов, органами местного самоуправления либо подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями) (нужное подчеркнуть):
1) правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации;
2) полноты и достоверности представляемых страхователем сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты обеспечения по страхованию, а также для принятия решения о финансовом обеспечении расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами страхователя

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФГБ ПОУ «УФК» МИНЗДРАВА РОССИИ)
(полное и сокращенное (при наличии) наименование организации (обособленного подразделения), фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)

Регистрационный номер в территориальном органе Фонда 1073247072 (083024061806, 7326000161),
Код территориального органа Фонда 083,
ИНН 7325000711,

КПП 732501001

Адрес места нахождения организации (обособленного подразделения)/адрес постоянного места жительства индивидуального предпринимателя, физического лица: 432017, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, ДОМ 37/110

основание проведения выездной проверки

(указывается основание проведения выездной проверки в соответствии со статьей 26[1] Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ)

за период с 01.01.2022 (дата) по 31.12.2024 (дата)

2. Поручить проведение выездной проверки

Мироновой Юлии Юрьевне - консультанту

(должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, которым поручается проведение проверки, с указанием руководителя проверяющей группы территориального органа Фонда)

Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ульяновской области

(наименование территориального Фонда)

Заместитель управляющего отделением (должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Фонда) _____ (подпись) У.А.Вьюнова (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место печати территориального органа Фонда

С решением о проведении выездной проверки ознакомлен

_____ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации (обособленного подразделения)

_____

или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица (уполномоченного представителя)

_____ (подпись) 29.09.2025 (дата)

Место печати (при наличии) страхователя

Приложение № 5
к приказу Фонда пенсионного и социального
страхования Российской Федерации
от 31.05.2023 № 933

Форма

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ

ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОСФР по Ульяновской области)

ул. Корюкина, 6, Ульяновск, 432071,
телефон: (8422) 42-72-00, (8422) 44-23-92
факс: (8422) 44-23-93 ОГРН 1027301162580
ИНН/КПП 7325000479/732501001

Справка
о проведенной выездной проверке

от 24.11.2025 (дата) № 73002570000263

В соответствии с решением

Заместителя управляющего отделением
(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - территориальный орган Фонда)

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ульяновской области
(наименование территориального органа Фонда)

У.А. Вьюновой
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Фонда)

о проведении выездной проверки от 29.09.2025 (дата) № 73002570000261

(нужное подчеркнуть):

1) правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации;

2) полноты и достоверности представляемых страхователем сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты обеспечения по страхованию, а также для принятия решения о финансовом обеспечении расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами

Мироновой Юлией Юрьевной - консультантом
(должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, проводивших проверку)

Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ульяновской области
(наименование территориального органа Фонда, должностные лица которого привлекались к проведению проверок)

проведена выездная проверка страхователя

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
(полное наименование организации (обособленного подразделения) фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)

Регистрационный номер в территориальном органе Фонда 1073247072 (083024061806, 7326000161)

Код территориального органа Фонда 083,
ИНН 7325000711,
КПП 732501001,
Адрес места нахождения организации (обособленного подразделения)/адрес постоянного места жительства индивидуального предпринимателя, физического лица 432017, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, ДОМ 37/110.

за период с 01.01.2022 (дата) по 31.12.2024 (дата).

Срок проведения выездной проверки:

проверка начата 29.09.2025 (дата),

проверка окончена 24.11.2025 (дата).

Подписи должностных лиц территориального органа Фонда, проводивших выездную проверку:

Консультант (должность) _____ (подпись) Миронова Ю.Ю. (Ф.И.О.)

24.11.2025 (дата)

Справку о проведенной выездной проверке на 1 листе получил

директор Денисова Любовь Ивановна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации (обособленного подразделения)

или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица (уполномоченного представителя)

_____ (подпись) 24.11.2025 (дата)

Место печати (при наличии) страхователя

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации (обособленного подразделения), фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица (уполномоченного представителя)

от получения настоящей справки уклоняется.

Направить настоящую справку по почте.

_____ (подпись лица, проводившего проверку) _____ (дата)

Приложение № 10
к приказу Фонда пенсионного и социального
страхования Российской Федерации
от 31.05.2023 № 933

Форма

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ

ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОСФР по Ульяновской области)

ул. Корюкина, 6, Ульяновск, 432071,
телефон: (8422) 42-72-00, (8422) 44-23-92
факс: (8422) 44-23-93 ОГРН 1027301162580
ИНН/КПП 7325000479/732501001

Акт

выездной проверки полноты и достоверности представляемых страхователем сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты обеспечения по страхованию, а также для принятия решения о финансовом обеспечении расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами

от 25.11.2025 (дата) № 73002570000264

Мною, Мироновой Юлией Юрьевной - консультантом

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, проводивших выездную проверку, с указанием должностей и руководителя проверяющей группы,

Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ульяновской области,

(наименование территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, далее – территориальный орган Фонда), должностные лица которого привлекались к проведению проверки)

проведена выездная проверка полноты и достоверности представляемых страхователем сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты обеспечения по страхованию, а также для принятия решения о финансовом обеспечении расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (далее - выездная проверка) страхователя

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФГБ ПОУ «УФК» МИНЗДРАВА РОССИИ)

(полное и сокращенное (при наличии) наименование организации (обособленного подразделения), фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)

Регистрационный номер в территориальном органе Фонда	1073247072 (083024061806, 7326000161)
Код территориального органа Фонда	083
ИНН	7325000711
КПП	732501001
Адрес места нахождения организации (обособленного подразделения)/адрес постоянного места жительства индивидуального предпринимателя, физического лица	432017 ГОРОД УЛЬЯНОВСК, УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, ДОМ 37/110

за период с «01» января 2022 года по «31» декабря 2024 года.

Выездная проверка проведена в соответствии со статьей 26.16 Федерального закона от 24 июля 1998

г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее – Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ).

1. Место проведения выездной проверки
432017 ГОРОД УЛЬЯНОВСК, УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, ДОМ 37/110
(территория проверяемого лица либо место нахождения территориального органа Фонда)

2. Выездная проверка начата 29.09.2025 (дата), окончена 24.11.2025 (дата).

3. В соответствии с решением
-
(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Фонда)
- от - № -
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)
выездная проверка была приостановлена с -.
(дата)

4. В соответствии с решением
-
(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Фонда)
- от - № -
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)
выездная проверка была возобновлена с -.
(дата)

5. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их обязанности) организации (обособленного подразделения) в проверяемом периоде являлись:
Руководитель — Денисова Любовь Ивановна
(должность) (фамилия, имя, отчество (при наличии))
Главный бухгалтер — Карпова Светлана Анатольевна.
(должность) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

6. Выездная проверка проведена сплошным и выборочным методом проверки представленных
(сплошным, выборочным)
следующих сведений и документов:

- штатные расписания;
- приказы о назначении руководителя, главного бухгалтера;
- расчетные ведомости (выборочно);
- табели учета рабочего времени (выборочно);
- отчет об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;
- список работников, подлежащих прохождению ПМО в текущем календарном году;
- договор с медицинской организацией на проведение ПМО работников;
- сведения о лицензии медицинской организации на осуществление работ и оказание услуг, связанных с проведением ПМО работников;
- расчет стоимости услуг по проведению ОПМО (обследований) работников;
- подтверждение трудовых отношения работников в момент прохождения ПМО и на момент заключительного акта (выборочно).

(указываются виды проверенных сведений и документов и при необходимости перечень конкретных сведений и документов)

7. В ходе выездной проверки не были представлены следующие сведения и документы:
-
(указываются виды непредставленных сведений и документов и при необходимости перечень конкретных сведений и документов)

8. Предыдущая выездная проверка проводилась с - (дата) по - (дата),

акт выездной проверки от - (дата) № -.

9. Выявленные предыдущей выездной проверкой недостатки и нарушения

(устранены/не устранены (в случае неустранения нарушений – указывается их существо)

10. Настоящей проверкой нарушений не установлено.

11. По результатам настоящей проверки предлагается:

11.1. Отказать в назначении и выплате обеспечения по страхованию в сумме 0,00 рублей, в том числе:

Период (месяц, год)	Сумма отказа в назначении и выплате обеспечения по страхованию (в рублях)
-	0,00

11.2. Отменить решение о назначении и выплате обеспечения по страхованию в сумме 0,00 рублей, в том числе:

Период (месяц, год)	Сумма по отменному решению о назначении и выплате обеспечения по страхованию (в рублях)
-	0,00

11.3. Возместить расходы, излишне понесенные Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации в связи с представлением страхователем недостоверных сведений и (или) документов, сокрытия сведений и документов, влияющих на получение застрахованным (лицом, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного) обеспечения по страхованию или на исчисление его размера в сумме 0,00 рублей, в том числе:

Период (месяц, год)	Сумма излишне понесенных расходов (в рублях)
-	0,00

Приложение: на ___-____листах.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и предложениями проверяющего (проверяющих) страхователь вправе представить в течение 15 рабочих дней со дня получения настоящего акта в

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ульяновской области

(наименование территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации)

письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям в соответствии с пунктом 5 статьи 26.19 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ.

При этом страхователь вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Подписи должностных лиц территориального органа Фонда, проводивших проверку — (подпись) — Миронова Юлия Юрьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Подпись руководителя организации (обособленного подразделения) с указанием должности, индивидуального предпринимателя, физического лица (их уполномоченных представителей) директор (должность) — (подпись) — Денисова Л.С. (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место печати (при наличии) страхователя

Экземпляр настоящего акта с _____-_____ приложениями на 2 листах получил
(количество)

директор Денисова Любовь Ивановна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации (обособленного подразделения)

или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица (их уполномоченных представителей)

_____ 25.11.2025 г.
(подпись) (дата)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации (обособленного подразделения), фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица (их уполномоченных представителей)

от получения настоящего акта уклоняется.

Направить настоящий акт по почте/передать в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (нужное подчеркнуть).

_____ _____
(подпись лица, проводившего выездную проверку) (дата)

МИНФИН РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области)

Шигабутдина Марджани ул., д. 28б, Казань, 420021
тел. (843) 221-00-50, факс (843) 221-00-75
e-mail: tu16@rosim.gov.ru, http:// tu16rosim.gov.ru

16.09.2026 № 16-МС-06/9112

На № _____ от _____

Министерство здравоохранения Российской Федерации

127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области (далее – МТУ Росимущества) в соответствии с Положением утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2024 № 302 «Об утверждении положения о проведении Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, его территориальным органом осмотра и проверок эффективности использования и обеспечения сохранности федерального имущества и изъятия излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению федерального имущества», уведомляет:

распоряжениями от 16.09.2026 № П-16-54592/26, № П-16-54593/26, № П-16-54594/26, № П-16-54595/26, № П-16-54596/26, № П-16-54597/26, № П-16-54598/26, в период с 21.09.2026 по 03.10.2026 открыта плановая выездная проверка фактического использования объектов недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления за Федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным

учреждением "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В этой связи, МТУ Росимущества просит Вас в с 21.09.2026 по 04.10.2026 организовать доступ членам комиссии к объектам проверки, а также, обеспечить присутствие представителя правообладателя уполномоченного давать разъяснения по вопросам относящимся к объектам проверки.

Контактное лицо Управления Исхакова Эндже Искендеровна тел 8(8422) 73-52-98.

Так же доводим до Вашего сведения, что распоряжения о проведении проверки направлены на МВ-Портал правообладателя.

Приложение только во второй адрес.

Врио руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009FA7E0473A8E6F9C6BC21F898C9DD210
Кому выдан: Ситдиков Марат Махмутович
Действительно: с 16.02.2026 до 12.05.2027

М.М. Ситдиков

Исхакова Э.И.
(8422) 73-52-98

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009FA7EC473A8E6F9C6BC21F898C9DD210
Кому выдан: Ситдиков Марат Махмутович
Действителен с 16.02.2026 до 12.05.2027

УТВЕРЖДАЮ
ВРИО руководителя МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

_____ М.М. Ситдиков
(подпись)

«____» _____ 20___ г.

ФГБ ПОУ «УОЦ» Минздрава России
Вх. №
«13» 10 2026 г.

АКТ
от 29.09.2026 № П-16-54592/26
плановой проверки эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества

Основание для начала проведения проверки эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества (далее – проверка):

приказ Росимущества от 2025-11-28 № 168;

распоряжение МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области от 2026-09-16 № П-16-54592/26;

уведомление МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области от 2026-09-28 № П-16-54592/26 правообладателю и федеральному органу исполнительной власти, в ведении которого находится правообладатель.

Проверка проведена: с 20.09.2026 по 03.10.2026.

Уполномоченные должностные лица, проводившие проверку:

Должность	**Фамилия, имя, отчество** (при наличии)
Специалист 3 разряда	Владимирова Ирина Ивановна
Старший специалист 2 разряда	Тазеева Ольга Ивановна
Начальник отдела	Исхакова Эндже Искендеровна

Способ проведения проверки: с выездом по месту нахождения федерального имущества.

Источники получения информации об объекте проверки:

сведения Единого государственного реестра недвижимости, Единого государственного реестра юридических лиц, реестра федерального имущества, иных федеральных государственных информационных систем;

документы правообладателя, имеющиеся в распоряжении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, его территориального органа;

документы, представленные правообладателем;

сведения, полученные в ходе обследования объекта проверки.

Предмет проверки: эффективность использования и обеспечение сохранности федерального имущества.

Объект проверки:

Наименование объекта проверки	Адрес объекта проверки	Кадастровый номер объекта проверки
Общежитие	Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Аблукова, д. 37А	73:24:030204:82

1. Сведения об объекте проверки

Раздел 1.1. Общие сведения об объекте проверки

Сведения о недвижимом имуществе:

Вид объекта	Здание / Строение / Сооружение
Адрес (местоположение)	Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Аблукова, д. 37А
Площадь (кв. м)	10612.68
Кадастровый номер	73:24:030204:82
Наименование	Общежитие
Назначение	Жилое
Этажность	9
Подземная этажность	1
Сведения об отнесении объекта к объектам культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	Не является объектом культурного наследия
Сведения об отнесении объекта к сооружениям гражданской обороны	-
Сведения об учете объекта в реестре федерального имущества	Учтен за организацией: федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации, РНФИ от 23.09.2008 №П12730001895
Сведения о зарегистрированных правах на объект	Право собственности Российской Федерации от 16.10.2014 №73-73-01/475/2014-173, зарегистрировано право оперативного управления имуществом за федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.10.2006 №73-73-01/136/2006-494
Сведения об ограничениях прав на объект и имеющихся в отношение него обременениях	Аренда (от 1 года) в пользу Индивидуальный предприниматель Борисова Оксана Арнольдовна, запись регистрации от 05.11.2024 №73:24:030204:82-73/049/2024-1

Сведения об ограничениях прав на объект и имеющихся в отношение него обременениях	Аренда (от 1 года) в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙЛОНДРИ-ПРАЧЕЧНАЯ КАЗАНЬ", запись регистрации от 28.02.2025 №73:24:030204:82-73/049/2025-3

Раздел 1.2. Результаты проверки и дополнительная информация

Информация об использовании объекта проверки либо об отнесении объекта проверки к излишнему, неиспользуемому или используемому не по назначению федеральному имуществу: объект используется правообладателем по назначению.

Информация о нарушениях использования и обеспечения сохранности объекта проверки либо информация об отсутствии нарушений:

Несоответствие сведений РФИ и ЕГРН: Обнаружено несоответствие сведений РФИ и ЕГРН. Наименование: значение в РФИ - 'общежитие', значение в ЕГРН - 'Здание общежития'.


Дополнительная информация: отсутствует

Раздел 1.3. Материалы фотовидеофиксации объекта проверки



Геокоординаты: - -

Дата: 25.09.2026

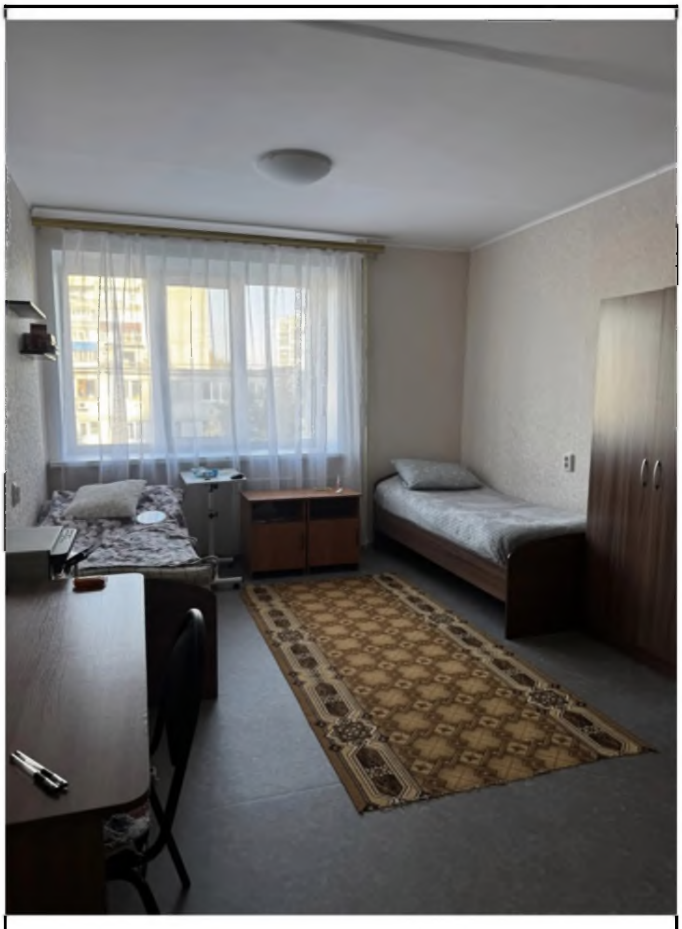

Геокоординаты: - -


Дата: 25.09.2026



Геокоординаты: - -
Дата: 25.09.2026



Геокоординаты: - -
Дата: 25.09.2026

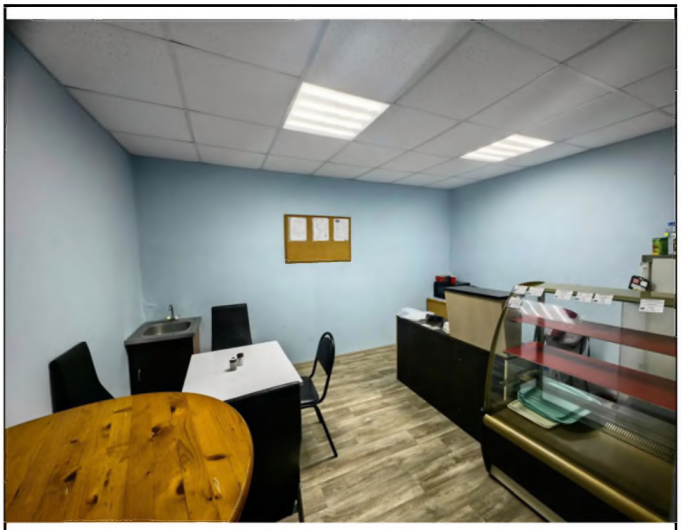

Геокоординаты: - -
Дата: 25.09.2026

Уполномоченные должностные лица, проводившие проверку:

Специалист 3 разряда

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009DE44DFFA05D83BB99EED2EAE4C4AF1D
Кому выдан: Владимирова Ирина Ивановна
Действительно: с 30.07.2025 до 23.10.2026

И.И. Владимирова

Старший специалист 2 разряда

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00831[illegible]CD9CD1AF8B5EDEB9910BAB0
Кому выдан: Тазеева Ольга Ивановна
Действительно: с 18.08.2025 до 11.11.2026

О.И. Тазеева

Начальник отдела

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E5A6E44BE0CAFF9853FCC2708608C944
Кому выдан: Исхакова Эндже Искендеровна
Действительно: с 30.07.2025 до 23.10.2026

Э.И. Исхакова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009FA7E0473A8E6F9C6BC21F898C9DD210
Кому выдан: Ситдиков Марат Махмутович
Действителен: с 16.02.2026 до 12.05.2027

УТВЕРЖДАЮ
ВРИО руководителя МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

_____ М.М. Ситдиков
(подпись)

«____» _____ 20___ г.

ФГБ ПОУ «УГК» Минздрава России
Вх. №
от «13» 10 2026 г.

АКТ
от 29.09.2026 №П-16-54593/26
плановой проверки эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества

Основание для начала проведения проверки эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества (далее – проверка):

распоряжение МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области от 2026-09-16 № П-16-54593/26;

приказ Росимущества от 2025-11-28 № 168;

уведомление МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области от 2026-09-28 № П-16-54593/26 правообладателю и федеральному органу исполнительной власти, в ведении которого находится правообладатель;

Проверка проведена: с 20.09.2026 по 03.10.2026.

Уполномоченные должностные лица, проводившие проверку:

Должность	**Фамилия, имя, отчество** (при наличии)
Специалист 3 разряда	Владимирова Ирина Ивановна
Старший специалист 2 разряда	Тазеева Ольга Ивановна
Начальник отдела	Исхакова Эндже Искендеровна

Способ проведения проверки: null.

Источники получения информации об объекте проверки:

сведения Единого государственного реестра недвижимости, Единого государственного реестра юридических лиц, реестра федерального имущества, иных федеральных государственных информационных систем;

документы правообладателя, имеющиеся в распоряжении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, его территориального органа;

документы, представленные правообладателем.

Предмет проверки: эффективность использования и обеспечение сохранности федерального имущества.

Объект проверки:

Наименование объекта проверки	Адрес объекта проверки	Кадастровый номер объекта проверки
Здание склада	Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Льва Толстого, №37/110	73:24:041805:233

1. Сведения об объекте проверки

Раздел 1.1. Общие сведения об объекте проверки

Сведения о недвижимом имуществе:

Вид объекта	Здание / Строение / Сооружение
Адрес (местоположение)	Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Льва Толстого, №37/110
Площадь (кв. м)	159.89
Кадастровый номер	73:24:041805:233
Наименование	Здание склада
Назначение	
Этажность	1
Подземная этажность	-
Сведения об отнесении объекта к объектам культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	Не является объектом культурного наследия
Сведения об отнесении объекта к сооружениям гражданской обороны	-
Сведения об учете объекта в реестре федерального имущества	Учтен за организацией: федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации, РНФИ от 23.09.2008 №П12730001896
Сведения о зарегистрированных правах на объект	Право собственности Российской Федерации от 15.04.2015 №73-73/001-73/001/028/2015-408/1, зарегистрировано право оперативного управления имуществом за федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.10.2006 №73-73-01/136/2006-493
Сведения об ограничениях прав на объект и имеющихся в отношение него обременениях	-

Сведения о земельном участке:

Адрес (местоположение)	Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Льва Толстого, з/у 37/110
Площадь (кв. м)	9343.6
Кадастровый номер	73:24:041805:12

Категория земель	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Вид разрешенного использования	Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии
Сведения об учете земельного участка в реестре федерального имущества	Учтен за организацией: федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации, РНФИ от 12.03.2009 №П11730000516
Сведения о зарегистрированных правах на земельный участок	Право собственности Российской Федерации от 21.01.2009 №73-73-01/390/2008-488, зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком за федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.05.2010 №73-73-01/130/2010-387
Сведения об ограничениях прав на земельный участок и имеющихся в отношение него обременениях	-

Раздел 1.2. Результаты проверки и дополнительная информация

Информация об использовании объекта проверки либо об отнесении объекта проверки к излишнему, неиспользуемому или используемому не по назначению федеральному имуществу: объект используется правообладателем по назначению.

Информация о нарушениях использования и обеспечения сохранности объекта проверки либо информация об отсутствии нарушений:

Нарушения не выявлены.

Дополнительная информация: отсутствует

Раздел 1.3. Материалы фотовидеофиксации объекта проверки



Геокоординаты: - -
Дата: 25.09.2026



Геокоординаты: - -
Дата: 25.09.2026

Уполномоченные должностные лица, проводившие проверку:

Специалист 3 разряда

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009DE44DFFA65D83BB99EED2EAE4C4AF1D
Кому выдан: Владимирова Ирина Ивановна
Действительно: с 30.07.2025 до 23.10.2026

(подпись)

И.И. Владимирова

Старший специалист 2 разряда

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00831DB986DCD9CD1AF8B5EDEB9910BAB0
Кому выдан: Тазеева Ольга Ивановна
Действительно: с 18.08.2025 до 11.11.2026

О.И. Тазеева

Начальник отдела

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E5A6E44BE0CAFF9853FCC2708608C944
Кому выдан: Исхакова Эндже Искендеровна
Действительно: с 30.07.2025 до 23.10.2026

(подпись)

Э.И. Исхакова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009FA7E0473A8E6F9C6BC21F898C9DD210
Кому выдан: Ситдиков Марат Махмутович
Действителен: с 16.02.2026 до 12.05.2027

УТВЕРЖДАЮ
ВРИО руководителя МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

_____ М.М. Ситдиков
(подпись)

«____» _____ 20___ г.

ФГБ ПОУ «УОК» Минздрава России
Вх. №
от «13» 10 2026 г.

АКТ
от 29.09.2026 № П-16-54594/26
плановой проверки эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества

Основание для начала проведения проверки эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества (далее – проверка):

распоряжение МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области от 2026-09-16 № П-16-54594/26;

уведомление МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области от 2026-09-28 № П-16-54594/26 правообладателю и федеральному органу исполнительной власти, в ведении которого находится правообладатель;

приказ Росимущества от 2025-11-28 № 168.

Проверка проведена: с 22.09.2026 по 05.10.2026.

Уполномоченные должностные лица, проводившие проверку:

Должность	**Фамилия, имя, отчество** (при наличии)
Специалист 3 разряда	Владимирова Ирина Ивановна
Старший специалист 2 разряда	Тазеева Ольга Ивановна
Начальник отдела	Исхакова Эндже Искендеровна

Способ проведения проверки: null.

Источники получения информации об объекте проверки:

сведения Единого государственного реестра недвижимости, Единого государственного реестра юридических лиц, реестра федерального имущества, иных федеральных государственных информационных систем;

документы правообладателя, имеющиеся в распоряжении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, его территориального органа;

документы, представленные правообладателем.

Предмет проверки: эффективность использования и обеспечение сохранности федерального имущества.

Объект проверки:

Наименование объекта проверки	Адрес объекта проверки	Кадастровый номер объекта проверки
Здание с принадлежностями	Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110	73:24:041805:235

1. Сведения об объекте проверки

Раздел 1.1. Общие сведения об объекте проверки

Сведения о недвижимом имуществе:

Вид объекта	Здание / Строение / Сооружение
Адрес (местоположение)	Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110
Площадь (кв. м)	1711.23
Кадастровый номер	73:24:041805:235
Наименование	Здание с принадлежностями
Назначение	
Этажность	3
Подземная этажность	1
Сведения об отнесении объекта к объектам культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	Не является объектом культурного наследия
Сведения об отнесении объекта к сооружениям гражданской обороны	-
Сведения об учете объекта в реестре федерального имущества	Учтен за организацией: федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации, РНФИ от 23.09.2008 №П12730001899
Сведения о зарегистрированных правах на объект	Право собственности Российской Федерации от 20.10.2014 №73-73-01/475/2014-170, зарегистрировано право оперативного управления имуществом за федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2006 №73-73-01/136/2006-487
Сведения об ограничениях прав на объект и имеющихся в отношение него обременениях	-

Сведения о земельном участке:

Адрес (местоположение)	Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Аблукова, з/у 37А
Площадь (кв. м)	7233.6
Кадастровый номер	73:24:030204:14

Категория земель	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Вид разрешенного использования	Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки
Сведения об учете земельного участка в реестре федерального имущества	Учтен за организацией: федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации, РНФИ от 25.12.2008 №П11730000460
Сведения о зарегистрированных правах на земельный участок	Право собственности Российской Федерации от 27.09.2008 №73-73-01/241/2008-340, зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком за федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.03.2009 №73-73-01/108/2009-178
Сведения об ограничениях прав на земельный участок и имеющихся в отношение него обременениях	-

Раздел 1.2. Результаты проверки и дополнительная информация

Информация об использовании объекта проверки либо об отнесении объекта проверки к излишнему, неиспользуемому или используемому не по назначению федеральному имуществу: объект используется правообладателем по назначению.

Информация о нарушениях использования и обеспечения сохранности объекта проверки либо информация об отсутствии нарушений:

Нарушения не выявлены.

Дополнительная информация: отсутствует

Раздел 1.3. Материалы фотовидеофиксации объекта проверки



Геокоординаты: - -
Дата: 25.09.2026



Геокоординаты: - -
Дата: 25.09.2026



Геокоординаты: - -

Дата: 25.09.2026

Уполномоченные должностные лица, проводившие проверку:

Специалист 3 разряда

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009DE44DFFA05D83BB99EED2EAE4C4AF1D
Кому выдан: Владимирова Ирина Ивановна
Действительно: с 30.07.2025 до 23.10.2026

[подпись]

И.И. Владимирова

Старший специалист 2 разряда

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00831D[illegible]CD1AF8B5EDEB9910BAB0
Кому выдан: Тазеева Ольга Ивановна
Действительно: с 18.08.2025 до 11.11.2026

[подпись]

О.И. Тазеева

Начальник отдела

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E5A6E44BE0CAFF9853FCC2708608C944
Кому выдан: Исхакова Эндже Искендеровна
Действительно: с 30.07.2025 до 23.10.2026

Э.И. Исхакова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009FA7E0473A8E6F9C6BC21F898C9DD210
Кому выдан: Ситдиков Марат Махмутович
Действителен: с 16.02.2026 до 12.05.2027

УТВЕРЖДАЮ
ВРИО руководителя МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

_____ М.М. Ситдиков
(подпись)

«____» _____ 20___ г.

ФГБ ПОУ «УОК» Минздрава России
Вх. №
от «13» 10 2026 г.

АКТ
от 29.09.2026 № П-16-54595/26
плановой проверки эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества

Основание для начала проведения проверки эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества (далее – проверка):

распоряжение МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области от 2026-09-16 № П-16-54595/26;

уведомление МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области от 2026-09-28 № П-16-54595/26 правообладателю и федеральному органу исполнительной власти, в ведении которого находится правообладатель;

приказ Росимущества от 2025-11-28 № 168.

Проверка проведена: с 20.09.2026 по 03.10.2026.

Уполномоченные должностные лица, проводившие проверку:

Должность	**Фамилия, имя, отчество** (при наличии)
Специалист 3 разряда	Владимирова Ирина Ивановна
Старший специалист 2 разряда	Тазеева Ольга Ивановна
Начальник отдела	Исхакова Эндже Искендеровна

Способ проведения проверки: null.

Источники получения информации об объекте проверки:

сведения Единого государственного реестра недвижимости, Единого государственного реестра юридических лиц, реестра федерального имущества, иных федеральных государственных информационных систем;

документы правообладателя, имеющиеся в распоряжении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, его территориального органа;

документы, представленные правообладателем.

Предмет проверки: эффективность использования и обеспечение сохранности федерального имущества.

Объект проверки:

Наименование объекта проверки	Адрес объекта проверки	Кадастровый номер объекта проверки
Здание	Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110	73:24:041805:236

1. Сведения об объекте проверки

Раздел 1.1. Общие сведения об объекте проверки

Сведения о недвижимом имуществе:

Вид объекта	Здание / Строение / Сооружение
Адрес (местоположение)	Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110
Площадь (кв. м)	431.16
Кадастровый номер	73:24:041805:236
Наименование	Здание
Назначение	
Этажность	2
Подземная этажность	-
Сведения об отнесении объекта к объектам культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	Не является объектом культурного наследия
Сведения об отнесении объекта к сооружениям гражданской обороны	-
Сведения об учете объекта в реестре федерального имущества	Учтен за организацией: федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации, РНФИ от 23.09.2008 №П12730001898
Сведения о зарегистрированных правах на объект	Право собственности Российской Федерации от 16.10.2014 №73-73-01/475/2014-169, зарегистрировано право оперативного управления имуществом за федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.11.2006 №73-73-01/136/2006-490
Сведения об ограничениях прав на объект и имеющихся в отношение него обременениях	-

Сведения о земельном участке:

Адрес (местоположение)	Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Льва Толстого, з/у 37/110
Площадь (кв. м)	9343.6
Кадастровый номер	73:24:041805:12

Категория земель	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Вид разрешенного использования	Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии
Сведения об учете земельного участка в реестре федерального имущества	Учтен за организацией: федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации, РНФИ от 12.03.2009 №П11730000516
Сведения о зарегистрированных правах на земельный участок	Право собственности Российской Федерации от 21.01.2009 №73-73-01/390/2008-488, зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком за федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.05.2010 №73-73-01/130/2010-387
Сведения об ограничениях прав на земельный участок и имеющихся в отношение него обременениях	-

Раздел 1.2. Результаты проверки и дополнительная информация


Информация об использовании объекта проверки либо об отнесении объекта проверки к излишнему, неиспользуемому или используемому не по назначению федеральному имуществу: объект используется правообладателем по назначению.

Информация о нарушениях использования и обеспечения сохранности объекта проверки либо информация об отсутствии нарушений:

Нарушения не выявлены.

Дополнительная информация: отсутствует

Раздел 1.3. Материалы фотовидеофиксации объекта проверки

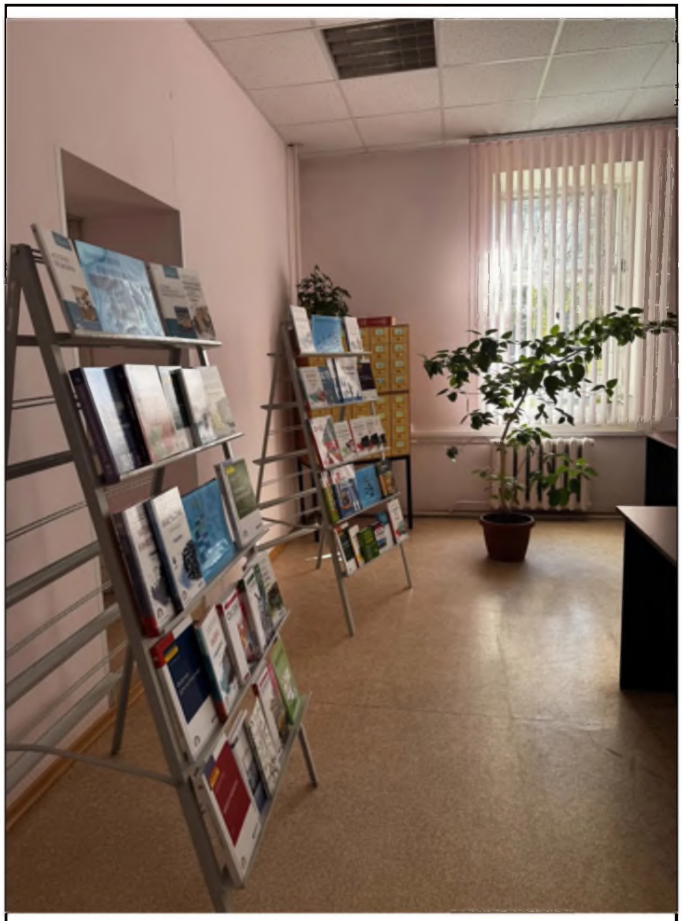

Геокоординаты: - -
Дата: 25.09.2026



Геокоординаты: - -
Дата: 25.09.2026



Геокоординаты: - -

Дата: 25.09.2026

Уполномоченные должностные лица, проводившие проверку:

Специалист 3 разряда

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009DE44DFFA05D83BB99EED2EAE4C4AF1D
Кому выдан: Владимирова Ирина Ивановна
Действительно: с 30.07.2025 до 23.10.2026

(подпись)

И.И. Владимирова

Старший специалист 2 разряда

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00831DB986DCD9CD1AF8B5EDEB9910BAB0
Кому выдан: Тазеева Ольга Ивановна
Действительно: с 18.08.2025 до 11.11.2026

(подпись)

О.И. Тазеева

Начальник отдела

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E5A6E44BE0CAFF9853FCC2708608C944
Кому выдан: Исхакова Эндже Искендеровна
Действительно: с 30.07.2025 до 23.10.2026

Э.И. Исхакова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009FA7E0473A8E6F9C6BC21F898C9DD210
Кому выдан: Ситдиков Марат Махмутович
Действителен: с 16.02.2026 до 12.05.2027

УТВЕРЖДАЮ
ВРИО руководителя МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

_____ М.М. Ситдиков
(подпись)

«____» _____ 20___ г.

ФГБ ПОУ «УГК» Минздрава России
Вх. №_____
«12» 10 2026 г.

АКТ
от 29.09.2026 №П-16-54596/26
плановой проверки эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества

Основание для начала проведения проверки эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества (далее – проверка):

распоряжение МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области от 2026-09-16 № П-16-54596/26;

уведомление МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области от 2026-09-28 № П-16-54596/26 правообладателю и федеральному органу исполнительной власти, в ведении которого находится правообладатель;

приказ Росимущества от 2025-11-28 № 168.

Проверка проведена: с 20.09.2026 по 03.10.2026.

Уполномоченные должностные лица, проводившие проверку:

Должность	**Фамилия, имя, отчество** (при наличии)
Специалист 3 разряда	Владимирова Ирина Ивановна
Старший специалист 2 разряда	Тазеева Ольга Ивановна
Начальник отдела	Исхакова Эндже Искендеровна

Способ проведения проверки: null.

Источники получения информации об объекте проверки:

сведения Единого государственного реестра недвижимости, Единого государственного реестра юридических лиц, реестра федерального имущества, иных федеральных государственных информационных систем;

документы правообладателя, имеющиеся в распоряжении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, его территориального органа;

документы, представленные правообладателем.

Предмет проверки: эффективность использования и обеспечение сохранности федерального имущества.

Объект проверки:

Наименование объекта проверки	Адрес объекта проверки	Кадастровый номер объекта проверки
Здание гаража	Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110	73:24:041805:237

1. Сведения об объекте проверки

Раздел 1.1. Общие сведения об объекте проверки

Сведения о недвижимом имуществе:

Вид объекта	Здание / Строение / Сооружение
Адрес (местоположение)	Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110
Площадь (кв. м)	-
Кадастровый номер	73:24:041805:237
Наименование	Здание гаража
Назначение	
Этажность	1
Подземная этажность	-
Сведения об отнесении объекта к объектам культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	Не является объектом культурного наследия
Сведения об отнесении объекта к сооружениям гражданской обороны	-
Сведения об учете объекта в реестре федерального имущества	Учтен за организацией: федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации, РНФИ от 23.09.2008 №П12730001900
Сведения о зарегистрированных правах на объект	Право собственности Российской Федерации от 17.10.2014 №73-73-01/475/2014-171, зарегистрировано право оперативного управления имуществом за федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2006 №73-73-01/136/2006-492
Сведения об ограничениях прав на объект и имеющихся в отношение него обременениях	-

Сведения о земельном участке:

Адрес (местоположение)	Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Льва Толстого, з/у 37/110
Площадь (кв. м)	9343.6
Кадастровый номер	73:24:041805:12

Категория земель	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Вид разрешенного использования	Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии
Сведения об учете земельного участка в реестре федерального имущества	Учтен за организацией: федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации, РНФИ от 12.03.2009 №П11730000516
Сведения о зарегистрированных правах на земельный участок	Право собственности Российской Федерации от 21.01.2009 №73-73-01/390/2008-488, зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком за федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.05.2010 №73-73-01/130/2010-387
Сведения об ограничениях прав на земельный участок и имеющихся в отношение него обременениях	-

Раздел 1.2. Результаты проверки и дополнительная информация

Информация об использовании объекта проверки либо об отнесении объекта проверки к излишнему, неиспользуемому или используемому не по назначению федеральному имуществу: объект используется правообладателем по назначению.

Информация о нарушениях использования и обеспечения сохранности объекта проверки либо информация об отсутствии нарушений:

Сведения в РФИ учтены не в полном объеме: В отношении здания/помещения в РФИ отсутствует информация: площадь.

Несоответствие сведений РФИ и ЕГРН: Обнаружено несоответствие сведений РФИ и ЕГРН. Площадь: значение в РФИ - 'отсутствует', значение в ЕГРН - '83.1'.

Дополнительная информация: отсутствует


Раздел 1.3. Материалы фотовидеофиксации объекта проверки



Геокоординаты: - -
Дата: 25.09.2026



Геокоординаты: - -
Дата: 25.09.2026

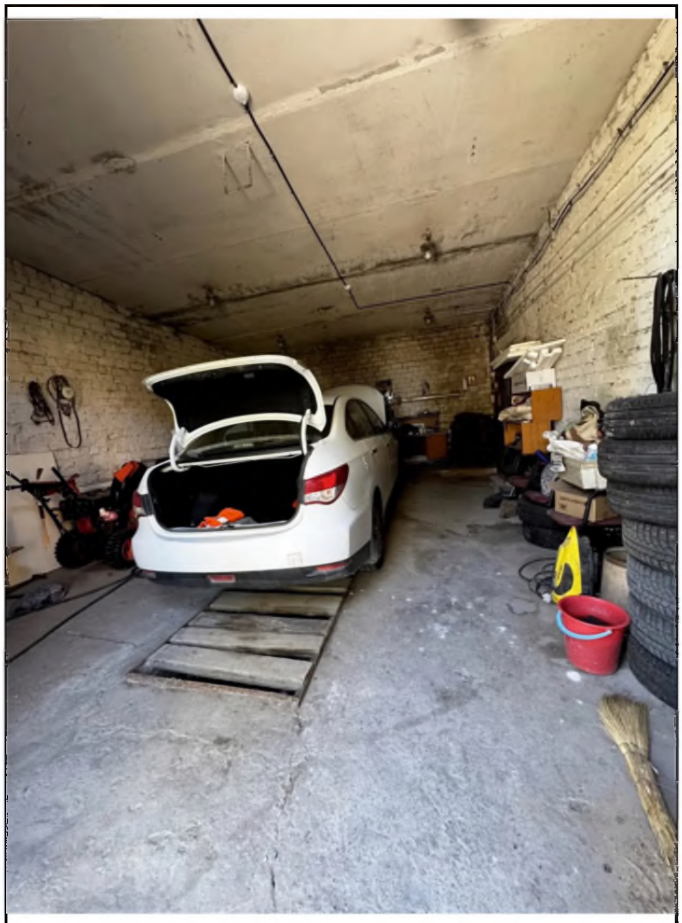

Геокоординаты: - -

Дата: 25.09.2026

Уполномоченные должностные лица, проводившие проверку:

Специалист 3 разряда

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009DE44DFFA05D83BB99EED2EAE4C4AF1D
Кому выдан: Владимирова Ирина Ивановна
Действительно: с 30.07.2025 до 23.10.2026

(подпись)

И.И. Владимирова

Старший специалист 2 разряда

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00831DB986DC1D9CD1AF8B5EDEB9910BAB0
Кому выдан: Тазеева Ольга Ивановна
Действительно: с 18.08.2025 до 11.11.2026

(подпись)

О.И. Тазеева

Начальник отдела (подпись) Э.И. Исхакова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E5A6E44BE0CAFF9853FCC2708608C944
Кому выдан: Исхакова Эндже Искендеровна
Действительно: с 30.07.2025 до 23.10.2026

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009FA7E0473A8E6F9C6BC21F898C9DD210
Кому выдан: Ситдиков Марат Махмутович
Действителен: с 16.02.2026 до 12.05.2027

УТВЕРЖДАЮ
ВРИО руководителя МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

_____ М.М. Ситдиков
(подпись)

«____» _____ 20___ г.

ФГБОУ «УОЦ» Минздрава России
Вх. №
«13» 10 2026 г.

АКТ
от 29.09.2026 № П-16-54597/26
плановой проверки эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества

Основание для начала проведения проверки эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества (далее – проверка):

распоряжение МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области от 2026-09-16 № П-16-54597/26;

уведомление МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области от 2026-09-28 № П-16-54597/26 правообладателю и федеральному органу исполнительной власти, в ведении которого находится правообладатель;

приказ Росимущества от 2025-11-28 № 168.

Проверка проведена: с 20.09.2026 по 03.10.2026.

Уполномоченные должностные лица, проводившие проверку:

Должность	**Фамилия, имя, отчество** (при наличии)
Специалист 3 разряда	Владимирова Ирина Ивановна
Старший специалист 2 разряда	Тазеева Ольга Ивановна
Начальник отдела	Исхакова Эндже Искендеровна

Способ проведения проверки: null.

Источники получения информации об объекте проверки:

сведения Единого государственного реестра недвижимости, Единого государственного реестра юридических лиц, реестра федерального имущества, иных федеральных государственных информационных систем;

документы правообладателя, имеющиеся в распоряжении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, его территориального органа;

документы, представленные правообладателем.

Предмет проверки: эффективность использования и обеспечение сохранности федерального имущества.

Объект проверки:

Наименование объекта проверки	Адрес объекта проверки	Кадастровый номер объекта проверки
Здание склада	Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Льва Толстого, дом №37/110	73:24:041805:232

1. Сведения об объекте проверки

Раздел 1.1. Общие сведения об объекте проверки

Сведения о недвижимом имуществе:

Вид объекта	Здание / Строение / Сооружение
Адрес (местоположение)	Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Льва Толстого, дом №37/110
Площадь (кв. м)	-
Кадастровый номер	73:24:041805:232
Наименование	Здание склада
Назначение	Нежилое
Этажность	1
Подземная этажность	-
Сведения об отнесении объекта к объектам культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	Не является объектом культурного наследия
Сведения об отнесении объекта к сооружениям гражданской обороны	-
Сведения об учете объекта в реестре федерального имущества	Учтен за организацией: федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации, РНФИ от 23.09.2008 №П12730001897
Сведения о зарегистрированных правах на объект	Право собственности Российской Федерации от 15.04.2015 №73-73/001-73/001/028/2015-407/1, зарегистрировано право оперативного управления имуществом за федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2006 №73-73-01/136/2006-491
Сведения об ограничениях прав на объект и имеющихся в отношение него обременениях	-

Сведения о земельном участке:

Адрес (местоположение)	Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Льва Толстого, з/у 37/110
Площадь (кв. м)	9343.6
Кадастровый номер	73:24:041805:12

Категория земель	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Вид разрешенного использования	Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии
Сведения об учете земельного участка в реестре федерального имущества	Учтен за организацией: федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации, РНФИ от 12.03.2009 №П11730000516
Сведения о зарегистрированных правах на земельный участок	Право собственности Российской Федерации от 21.01.2009 №73-73-01/390/2008-488, зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком за федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.05.2010 №73-73-01/130/2010-387
Сведения об ограничениях прав на земельный участок и имеющихся в отношение него обременениях	-

Раздел 1.2. Результаты проверки и дополнительная информация

Информация об использовании объекта проверки либо об отнесении объекта проверки к излишнему, неиспользуемому или используемому не по назначению федеральному имуществу: объект используется правообладателем по назначению.

Информация о нарушениях использования и обеспечения сохранности объекта проверки либо информация об отсутствии нарушений:

Сведения в РФИ учтены не в полном объеме: В отношении здания/помещения в РФИ отсутствует информация: площадь.

Несоответствие сведений РФИ и ЕГРН: Обнаружено несоответствие сведений РФИ и ЕГРН. Площадь: значение в РФИ - 'отсутствует', значение в ЕГРН - '32.5'.

Дополнительная информация: отсутствует

Раздел 1.3. Материалы фотовидеофиксации объекта проверки



Геокоординаты: - -
Дата: 25.09.2026



Геокоординаты: - -
Дата: 25.09.2026

Уполномоченные должностные лица, проводившие проверку:

Специалист 3 разряда

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009DE44DFFA05D83BB99EED2EAE4C4AF1D
Кому выдан: Владимирова Ирина Ивановна
Действительно: с 30.07.2025 до 23.10.2026

(подпись)

И.И. Владимирова

Старший специалист 2 разряда

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00831DB986DCD9CD1AF8B5EDEB9910BAB0
Кому выдан: Тазеева Ольга Ивановна
Действительно: с 18.08.2025 до 11.11.2026

(подпись)

О.И. Тазеева

Начальник отдела

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E5A6E44BE0CAFF9853FCC2708608C944
Кому выдан: Исхакова Эндже Искендеровна
Действительно: с 30.07.2025 до 23.10.2026

Э.И. Исхакова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009FA7E0473A8E6F9C6BC21F898C9DD210
Кому выдан: Ситдиков Марат Махмутович
Действителен: с 16.02.2026 до 12.05.2027

УТВЕРЖДАЮ
ВРИО руководителя МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

_____ М.М. Ситдиков
(подпись)

«____» _____ 20___ г.

ФГБ ПОУ «УОК» Минздрава России
Вх. №
от «13» 10 2026 г.

АКТ
от 29.09.2026 №П-16-54598/26
плановой проверки эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества

Основание для начала проведения проверки эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества (далее – проверка):

уведомление МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области от 2026-09-28 № П-16-54598/26 правообладателю и федеральному органу исполнительной власти, в ведении которого находится правообладатель;

приказ Росимущества от 2025-11-28 № 168;

распоряжение МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области от 2026-09-16 № П-16-54598/26.

Проверка проведена: с 20.09.2026 по 03.10.2026.

Уполномоченные должностные лица, проводившие проверку:

Должность	**Фамилия, имя, отчество** (при наличии)
Специалист 3 разряда	Владимирова Ирина Ивановна
Старший специалист 2 разряда	Тазеева Ольга Ивановна
Начальник отдела	Исхакова Эндже Искендеровна

Способ проведения проверки: null.

Источники получения информации об объекте проверки:

сведения Единого государственного реестра недвижимости, Единого государственного реестра юридических лиц, реестра федерального имущества, иных федеральных государственных информационных систем;

документы правообладателя, имеющиеся в распоряжении Федерального агентства по управлению государственным имуществом, его территориального органа;

документы, представленные правообладателем.

Предмет проверки: эффективность использования и обеспечение сохранности федерального имущества.

Объект проверки:

Наименование объекта проверки	Адрес объекта проверки	Кадастровый номер объекта проверки
Здание	Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110	73:24:041805:234

1. Сведения об объекте проверки

Раздел 1.1. Общие сведения об объекте проверки

Сведения о недвижимом имуществе:

Вид объекта	Здание / Строение / Сооружение
Адрес (местоположение)	Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110
Площадь (кв. м)	1780.9
Кадастровый номер	73:24:041805:234
Наименование	Здание
Назначение	
Этажность	3
Подземная этажность	1
Сведения об отнесении объекта к объектам культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	Является объектом культурного наследия
Сведения об отнесении объекта к сооружениям гражданской обороны	-
Сведения об учете объекта в реестре федерального имущества	Учтен за организацией: федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации, РНФИ от 23.09.2008 №П12730001901
Сведения о зарегистрированных правах на объект	Право собственности Российской Федерации от 17.10.2014 №73-73-01/475/2014-168, зарегистрировано право оперативного управления имуществом за федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2006 №73-73-01/136/2006-489
Сведения об ограничениях прав на объект и имеющихся в отношение него обременениях	Аренда (от 1 года) в пользу Индивидуальный предприниматель Борисова Оксана Арнольдовна, запись регистрации от 16.05.2025 №73:24:041805:234-73/049/2025-21

Сведения о земельном участке:

Адрес (местоположение)	Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Льва Толстого, з/у 37/110
Площадь (кв. м)	9343.6

Кадастровый номер	73:24:041805:12
Категория земель	ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Вид разрешенного использования	Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии
Сведения об учете земельного участка в реестре федерального имущества	Учтен за организацией: федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации, РНФИ от 12.03.2009 №П11730000516
Сведения о зарегистрированных правах на земельный участок	Право собственности Российской Федерации от 21.01.2009 №73-73-01/390/2008-488, зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком за федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский фармацевтический колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.05.2010 №73-73-01/130/2010-387
Сведения об ограничениях прав на земельный участок и имеющихся в отношение него обременениях	-

Раздел 1.2. Результаты проверки и дополнительная информация

Информация об использовании объекта проверки либо об отнесении объекта проверки к излишнему, неиспользуемому или используемому не по назначению федеральному имуществу: объект используется правообладателем по назначению.

Информация о нарушениях использования и обеспечения сохранности объекта проверки либо информация об отсутствии нарушений:

Нарушения не выявлены.

Дополнительная информация: отсутствует

Раздел 1.3. Материалы фотовидеофиксации объекта проверки



Геокоординаты: - -
Дата: 25.09.2026



Геокоординаты: - -
Дата: 25.09.2026

Уполномоченные должностные лица, проводившие проверку:

Специалист 3 разряда

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009DE44DFFA05D83BB99EED2EAE4C4AF1D
Кому выдан: Владимирова Ирина Ивановна
Действительно: с 30.07.2025 до 23.10.2026

И.И. Владимирова

Старший специалист 2 разряда

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00831DB986DCD9CD1AF8B5EDEB9910BAB0
Кому выдан: Тазеева Ольга Ивановна
Действительно: с 18.08.2025 до 11.11.2026

О.И. Тазеева

Начальник отдела (подпись) Э.И. Исхакова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E5A6E4[illegible]F9853FCC2708608C944
Кому выдан: Исхакова Эндже Искендеровна
Действительно: с 30.07.2025 до 23.10.2026

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСИМУЩЕСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(МТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРЕДПИСАНИЕ

от 14.10.2026 **№** П-16-54592/26

Об устранении выявленных по результатам проверки эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества нарушений

В соответствии с распоряжением МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области от 16.09.2026 № П-16-54592/26 проведена плановая проверка эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества (далее – проверка), закрепленного за правообладателем ФГБ ПОУ "УФК" МИНЗДРАВА РОССИИ (далее – Правообладатель) на праве оперативного управления (регистрационная запись вещного права от 27.10.2006 № 73-73-01/136/2006-494), а именно:

Наименование объекта проверки	Адрес объекта проверки	Кадастровый номер объекта проверки	РНФИ объекта проверки
Общежитие	Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Аблукова, д. 37А	73:24:030204:82	П12730001895

В ходе проведения проверки в отношении объекта проверки уполномоченными должностными лицами МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области выявлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации (акт проверки от 29.09.2026 № П-16-54592/26):

№ п/п	Описание нарушения	Квалификация нарушения	Меры по устранению нарушения	Срок устранения нарушения
1	Несоответствие сведений РФИ и ЕГРН: Обнаружено несоответствие сведений РФИ и ЕГРН. Наименование: значение в РФИ - 'общежитие', значение в ЕГРН - 'Здание общежития'	п. 1, 19 положения об учете и контроле использования федерального имущества ПП РФ № 447	Учреждению устранить несоответствие сведений указанных в РФИ и ЕГРН в отношении объекта федерального имущества	1 месяц со дня получения Правообладателем на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью настоящего предписания

С целью устранения выявленных нарушений МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области в соответствии с Положением о проведении Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, его территориальным органом осмотра и проверок эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества и изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению федерального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2024 № 302, предписывает руководителю Правообладателя:

1. Устранить выявленные в ходе проведения проверки нарушения в установленные сроки.

2. В течение 10 рабочих дней с момента получения акта проверки и предписания об устранении выявленных по результатам проверки нарушений направить в адрес МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области информацию об их устранении или проект плана мероприятий по устранению выявленных нарушений (далее – план).

3. По мере исполнения плана, но не реже чем 1 раз в 3 месяца, представлять в МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области, а также федеральному органу исполнительной власти, в ведении которого находится Правообладатель, информацию об его исполнении с обязательным приложением документов, подтверждающих исполнение плана.

Ответственность за качество, полноту и своевременность устранения нарушений, выявленных по результатам проверки, а также за неустранение нарушений возлагается на руководителя Правообладателя.

ВРИО руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

(подпись)

Сертификат: 009FA7E0473A8E6F9C6BC21F898C9DD210
Кому выдан: Ситдиков Марат Махмутович
Действительно: с 16.02.2026 до 12.05.2027

М.М. Ситдиков

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСИМУЩЕСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(МТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРЕДПИСАНИЕ

от 14.10.2026 **№** П-16-54596/26

Об устранении выявленных по результатам проверки эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества нарушений

В соответствии с распоряжением МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области от 16.09.2026 № П-16-54596/26 проведена плановая проверка эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества (далее – проверка), закрепленного за правообладателем ФГБ ПОУ "УФК" МИНЗДРАВА РОССИИ (далее – Правообладатель) на праве оперативного управления (регистрационная запись вещного права от 01.11.2006 № 73-73-01/136/2006-492), а именно:

Наименование объекта проверки	Адрес объекта проверки	Кадастровый номер объекта проверки	РНФИ объекта проверки
здание гаража	Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110	73:24:041805:237	П12730001900

В ходе проведения проверки в отношении объекта проверки уполномоченными должностными лицами МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области выявлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации (акт проверки от 29.09.2026 № П-16-54596/26):

№ п/п	Описание нарушения	Квалификация нарушения	Меры по устранению нарушения	Срок устранения нарушения
1	Сведения в РФИ учтены не в полном объеме: В отношении здания/помещения в РФИ отсутствует информация: площадь.	п. 1, 19 положения об учете и контроле использования федерального имущества ПП РФ № 447	Учреждению внести в Реестр федерального имущества недостающую информацию в отношении объекта федерального имущества	1 месяц со дня получения Правообладателем на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью настоящего предписания
2	Несоответствие сведений РФИ и ЕГРН: Обнаружено несоответствие сведений РФИ и ЕГРН. Площадь: значение в РФИ - 'отсутствует', значение в ЕГРН - '83.1'.	п. 1, 19 положения об учете и контроле использования федерального имущества ПП РФ № 447	Учреждению устранить несоответствие сведений указанных в РФИ и ЕГРН в отношении объекта федерального имущества	1 месяц со дня получения Правообладателем на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью настоящего предписания

С целью устранения выявленных нарушений МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области в соответствии с Положением о проведении Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, его территориальным органом осмотра и проверок эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества и изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению федерального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2024 № 302, предписывает руководителю Правообладателя:

1. Устранить выявленные в ходе проведения проверки нарушения в установленные сроки.

2. В течение 10 рабочих дней с момента получения акта проверки и предписания об устранении выявленных по результатам проверки нарушений направить в адрес МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области информацию об их устранении или проект плана мероприятий по устранению выявленных нарушений (далее – план).

3. По мере исполнения плана, но не реже чем 1 раз в 3 месяца, представлять в МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области, а также федеральному органу исполнительной власти, в ведении которого находится Правообладатель, информацию об его исполнении с обязательным приложением документов, подтверждающих исполнение плана.

Ответственность за качество, полноту и своевременность устранения нарушений, выявленных по результатам проверки, а также за неустранение нарушений возлагается на руководителя Правообладателя.

ВРИО руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009FA7E0473A8E6F9C6BC21F898C9DD210
Кому выдан: Ситдиков Марат Махмутович
Действительно: с 16.02.2026 до 12.05.2027

(подпись)

М.М. Ситдиков

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСИМУЩЕСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(МТУ РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРЕДПИСАНИЕ

от 14.10.2026 **№** П-16-54597/26

Об устранении выявленных по результатам проверки эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества нарушений

В соответствии с распоряжением МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области от 16.09.2026 № П-16-54597/26 проведена плановая проверка эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества (далее – проверка), закрепленного за правообладателем ФГБ ПОУ "УФК" МИНЗДРАВА РОССИИ (далее – Правообладатель) на праве оперативного управления (регистрационная запись вещного права от 01.11.2006 № 73-73-01/136/2006-491), а именно:

Наименование объекта проверки	Адрес объекта проверки	Кадастровый номер объекта проверки	РНФИ объекта проверки
Здание склада	Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Льва Толстого, дом №37/110	73:24:041805:232	П12730001897

В ходе проведения проверки в отношении объекта проверки уполномоченными должностными лицами МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области выявлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации (акт проверки от 29.09.2026 № П-16-54597/26):

№ п/п	Описание нарушения	Квалификация нарушения	Меры по устранению нарушения	Срок устранения нарушения
1	Сведения в РФИ учтены не в полном объеме: В отношении здания/помещения в РФИ отсутствует информация: площадь.	п. 1, 19 положения об учете и контроле использования федерального имущества ПП РФ № 447	Учреждению внести в Реестр федерального имущества недостающую информацию в отношении объекта федерального имущества	1 месяц со дня получения Правообладателем на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью настоящего предписания
2	Несоответствие сведений РФИ и ЕГРН: Обнаружено несоответствие сведений РФИ и ЕГРН. Площадь: значение в РФИ - 'отсутствует', значение в ЕГРН - '32.5'.	п. 1, 19 положения об учете и контроле использования федерального имущества ПП РФ № 447	Учреждению устранить несоответствие сведений указанных в РФИ и ЕГРН в отношении объекта федерального имущества	1 месяц со дня получения Правообладателем на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью настоящего предписания

С целью устранения выявленных нарушений МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области в соответствии с Положением о проведении Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, его территориальным органом осмотра и проверок эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества и изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению федерального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2024 № 302, предписывает руководителю Правообладателя:

1. Устранить выявленные в ходе проведения проверки нарушения в установленные сроки.

2. В течение 10 рабочих дней с момента получения акта проверки и предписания об устранении выявленных по результатам проверки нарушений направить в адрес МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области информацию об их устранении или проект плана мероприятий по устранению выявленных нарушений (далее – план).

3. По мере исполнения плана, но не реже чем 1 раз в 3 месяца, представлять в МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области, а также федеральному органу исполнительной власти, в ведении которого находится Правообладатель, информацию об его исполнении с обязательным приложением документов, подтверждающих исполнение плана.

Ответственность за качество, полноту и своевременность устранения нарушений, выявленных по результатам проверки, а также за неустранение нарушений возлагается на руководителя Правообладателя.

ВРИО руководителя (подпись) М.М. Ситдиков

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009FA7E0473A8E6F9C6BC21F898C9DD210
Кому выдан: Ситдиков Марат Махмутович
Действительно: с 16.02.2026 до 12.05.2027